


第 3.1-1 図 原子炉内部構造概略図

福島第一原子力発電所

<16:40時点>

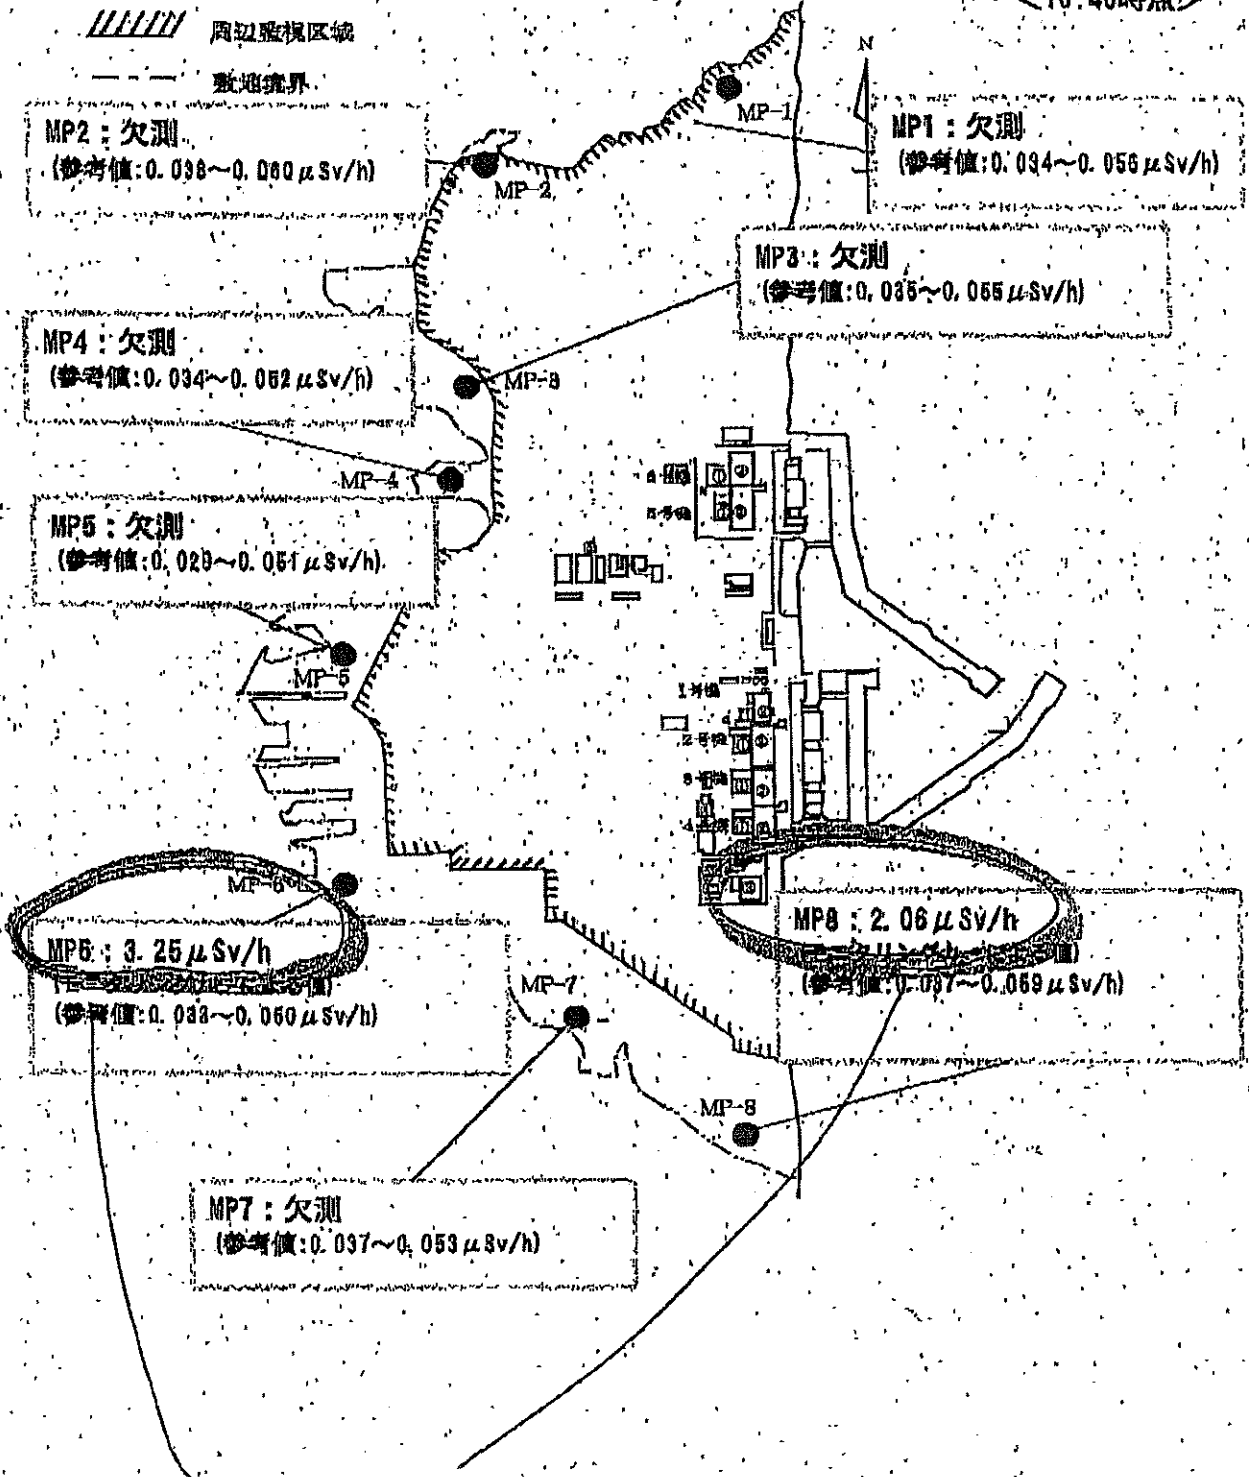

訂正

MP1 : 0.036  $\mu$ Sv/h  
(参考値: 0.035~0.054  $\mu$ Sv/h)

<17:10時点>

モニタリングポスト設置図 2F

MP2 : 欠測  
(参考値: 0.042~0.062  $\mu$ Sv/h)

MP3 : 0.038  $\mu$ Sv/h  
(参考値: 0.036~0.052  $\mu$ Sv/h)

MP4 : 0.036  $\mu$ Sv/h  
(参考値: 0.036~0.052  $\mu$ Sv/h)

MP5 : 0.045  $\mu$ Sv/h  
(参考値: 0.041~0.058  $\mu$ Sv/h)

MP6 : 0.033  $\mu$ Sv/h  
(参考値: 0.044~0.063  $\mu$ Sv/h)

MP7 : 欠測  
(参考値: 0.043~0.062  $\mu$ Sv/h)



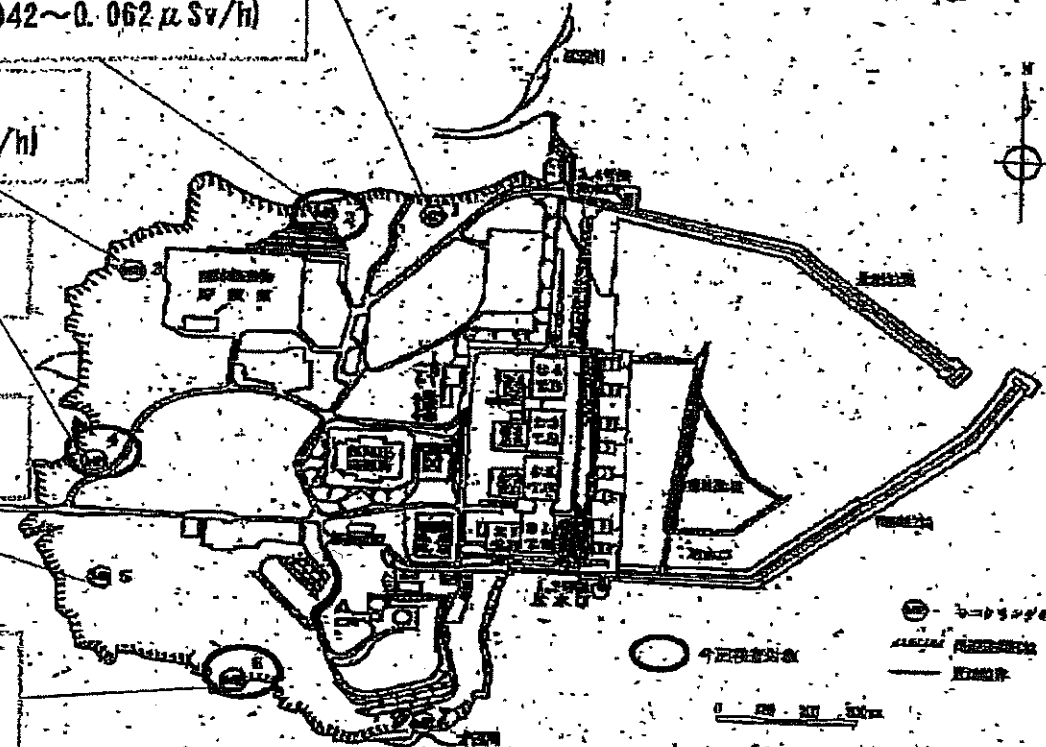



図1 (2) 検出時刻

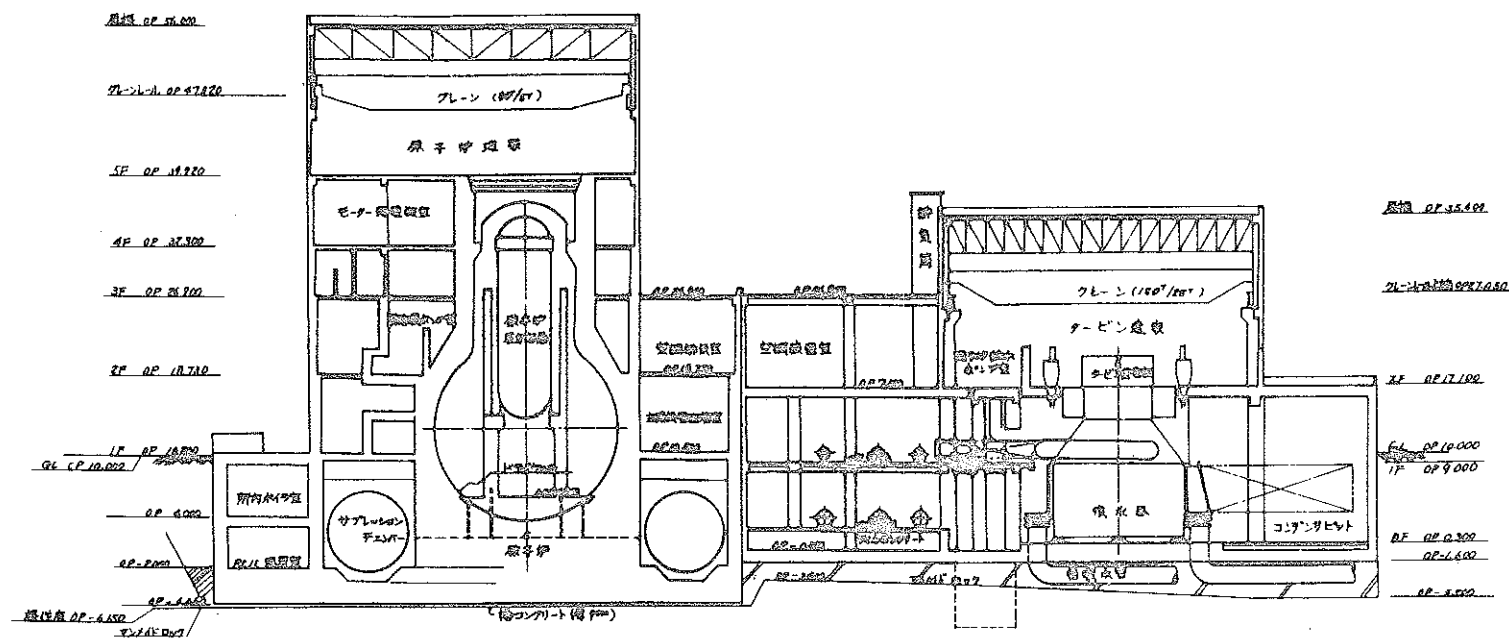

X-X 断面図

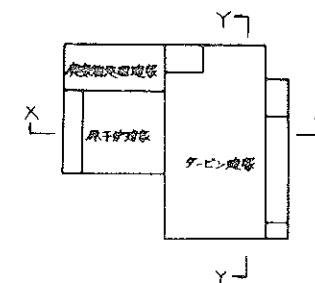

KEY PLAN

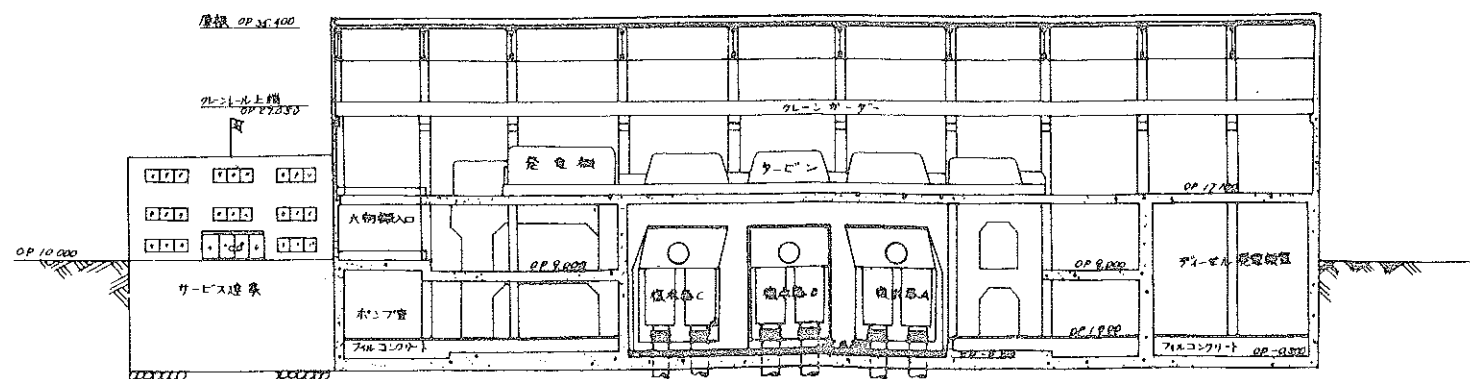

Y-Y 断面図