


# 1F1 水位・圧力に関するパラメータ

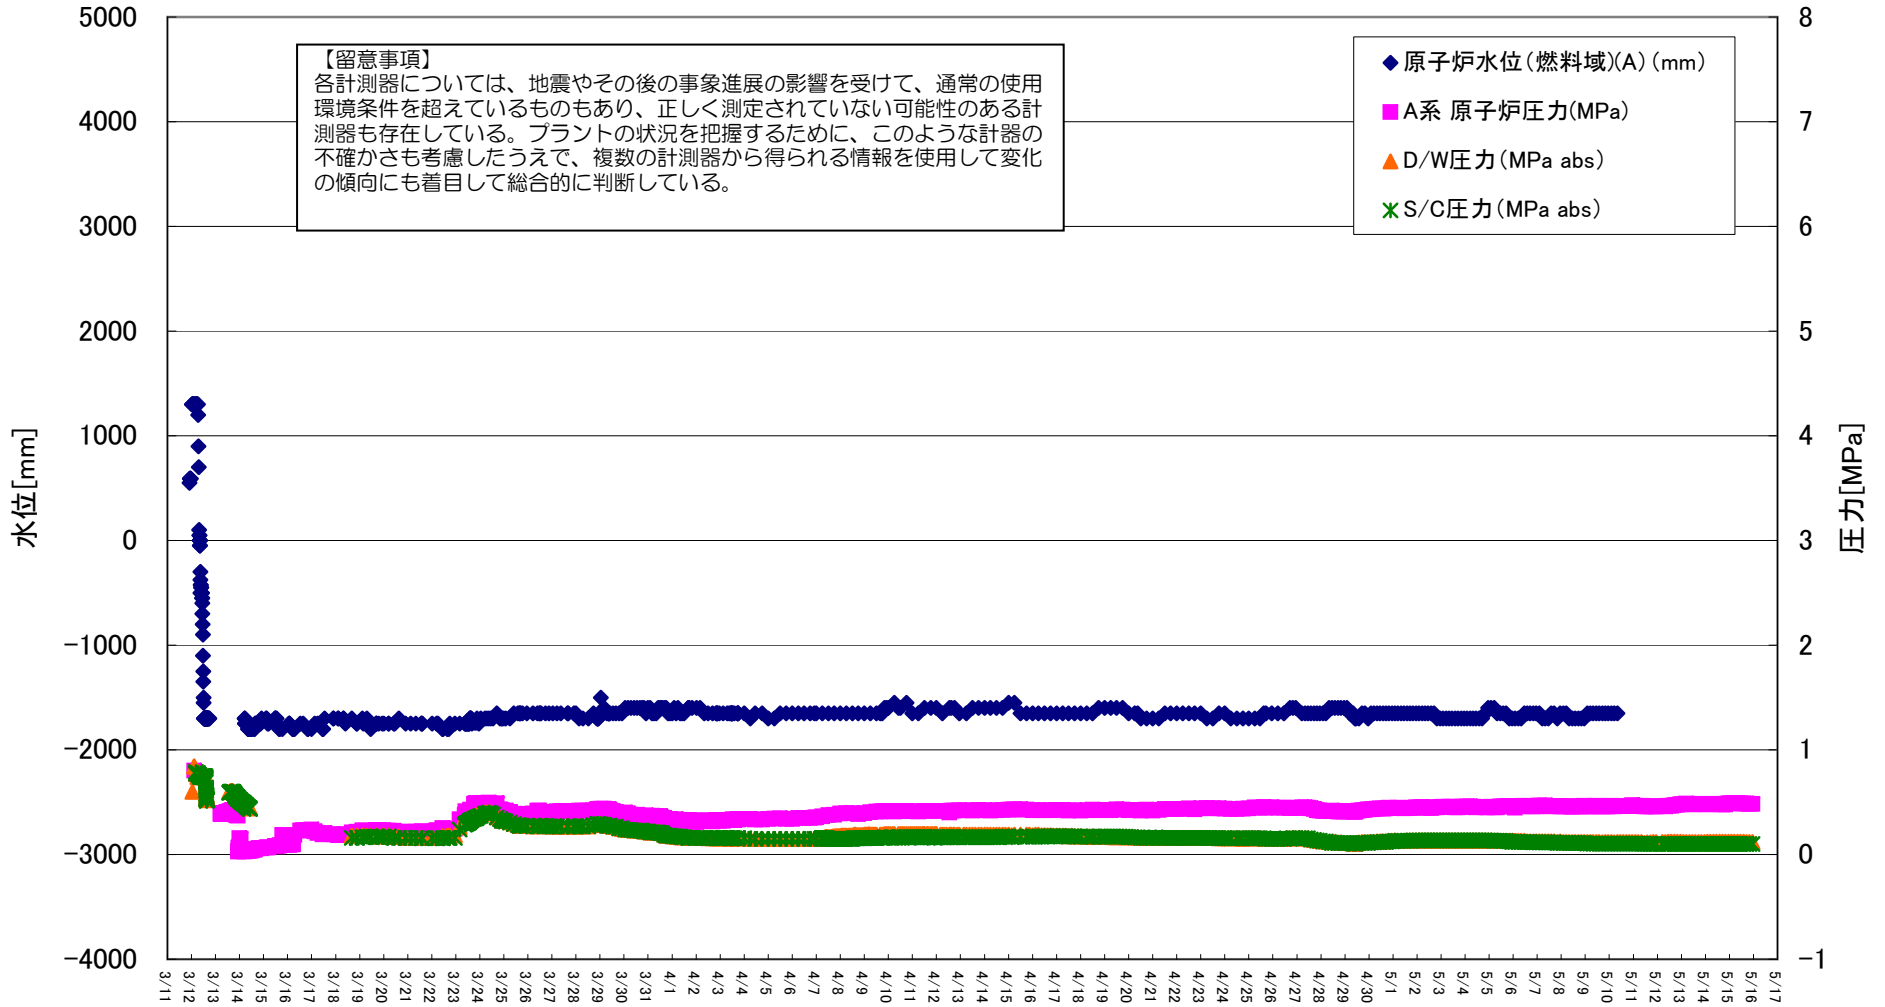

# 1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時         | 原子炉水位<br>(燃料域)(A)<br>(mm) | 原子炉水位<br>(燃料域)(B)<br>(mm) | A系 原子炉圧<br>力 (MPa) | B系 原子炉<br>圧力 (MPa) | D/W圧力<br>(MPa abs) | S/C圧力<br>(MPa abs) | CAMS<br>D/W(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>D/W(B)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(B)<br>(Sv/h) | 備考 |
|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 3/11 19:30 |                           |                           |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/11 19:37 |                           |                           |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/11 20:00 |                           |                           |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/11 20:07 |                           |                           | 6.900              |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/11 20:30 |                           |                           |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/11 21:00 |                           |                           |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/11 21:30 | 450                       |                           |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/11 22:00 | 550                       |                           |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/11 22:10 | 550                       |                           |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/11 22:20 | 590                       |                           |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/11 22:30 |                           |                           |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/11 22:35 | 590                       |                           |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/11 22:47 | 590                       |                           |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/11 23:05 | 590                       |                           |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/11 23:24 | 590                       |                           |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/11 23:30 |                           |                           |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 0:30  | 1300                      |                           |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 0:45  | 1300                      |                           |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 1:00  | 1300                      |                           |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 1:05  |                           |                           |                    |                    | 0.600              |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 1:25  | 1300                      |                           |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 1:40  | 1300                      |                           |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 1:55  | 1300                      | 530                       |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 2:10  | 1300                      | 500                       |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 2:30  | 1300                      | 500                       |                    |                    | 0.840              |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 2:45  |                           |                           | 0.800              |                    | 0.840              |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 2:50  |                           | 500                       |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 3:05  | 1300                      | 500                       |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 3:30  | 1300                      |                           |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 3:55  | 1300                      | 500                       |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 4:19  | 1300                      | 500                       |                    |                    | 0.780              | 0.790              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 4:35  | 1300                      | 500                       |                    |                    | 0.770              | 0.770              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 4:55  | 1300                      | 500                       |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |

## 1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時         | 原子炉水位<br>(燃料域)(A)<br>(mm) | 原子炉水位<br>(燃料域)(B)<br>(mm) | A系 原子炉圧<br>力 (MPa) | B系 原子炉<br>圧力 (MPa) | D/W圧力<br>(MPa abs) | S/C圧力<br>(MPa abs) | CAMS<br>D/W(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>D/W(B)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(B)<br>(Sv/h) | 備考 |
|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 3/12 5:20  | 1300                      | 500                       |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 5:30  | 1300                      | 500                       |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 5:55  | 1300                      | 500                       |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 6:00  | 1300                      | 500                       |                    |                    | 0.740              |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 6:05  |                           |                           |                    |                    | 0.740              |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 6:30  | 1300                      | 550                       |                    |                    | 0.790              | 0.780              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 6:47  | 1200                      | 400                       |                    |                    | 0.770              | 0.770              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 7:00  | 900                       | 300                       |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 7:01  |                           |                           |                    |                    | 0.760              | 0.760              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 7:15  | 700                       | 250                       |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 7:17  |                           |                           |                    |                    | 0.760              | 0.760              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 7:30  | 100                       | 200                       |                    |                    | 0.760              | 0.760              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 7:40  |                           |                           |                    |                    | 0.755              |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 7:55  | 50                        | -100                      |                    |                    | 0.755              | 0.755              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 8:03  | 50                        | -100                      |                    |                    | 0.755              | 0.755              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 8:10  | 0                         | -200                      |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 8:15  |                           |                           |                    |                    | 0.750              | 0.750              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 8:20  | -50                       | -300                      |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 8:22  | 0                         | -300                      |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 8:23  |                           |                           |                    |                    | 0.750              | 0.750              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 8:30  | 0                         | -400                      |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 8:36  |                           |                           |                    |                    | 0.750              |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 8:39  | -50                       | -500                      |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 8:49  | -300                      | -550                      |                    |                    | 0.740              | 0.740              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 8:56  | -375                      | -600                      |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 9:00  | -500                      | -650                      |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 9:02  |                           |                           |                    |                    | 0.740              | 0.740              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 9:10  | -425                      | -650                      |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 9:20  | -425                      | -700                      |                    |                    | 0.740              | 0.740              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 9:25  | -450                      | -700                      |                    |                    | 0.740              | 0.740              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 9:45  | -450                      | -700                      |                    |                    | 0.740              | 0.740              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 9:52  | -500                      | -700                      |                    |                    | 0.740              | 0.740              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 10:04 | -500                      | -700                      |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |

## 1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時         | 原子炉水位<br>(燃料域)(A)<br>(mm) | 原子炉水位<br>(燃料域)(B)<br>(mm) | A系 原子炉圧<br>力 (MPa) | B系 原子炉<br>圧力 (MPa) | D/W圧力<br>(MPa abs) | S/C圧力<br>(MPa abs) | CAMS<br>D/W(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>D/W(B)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(B)<br>(Sv/h) | 備考 |
|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 3/12 10:19 |                           |                           |                    |                    | 0.750              |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 10:20 |                           |                           |                    |                    | 0.750              |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 10:27 |                           |                           |                    |                    | 0.750              |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 10:33 | -500                      | -700                      |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 10:38 | -550                      | -700                      |                    |                    | 0.740              | 0.740              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 10:47 | -550                      | -700                      |                    |                    | 0.740              | 0.740              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 10:52 | -600                      | -750                      |                    |                    | 0.750              | 0.750              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 11:00 | -700                      | -800                      |                    |                    | 0.750              | 0.750              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 11:10 | -800                      | -800                      |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 11:20 | -900                      | -800                      |                    |                    | 0.750              | 0.750              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 11:30 | -1100                     | -900                      |                    |                    | 0.750              | 0.750              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 11:41 | -1250                     | -1000                     |                    |                    | 0.750              | 0.750              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 11:52 | -1350                     | -1100                     |                    |                    | 0.750              | 0.740              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 12:05 | -1500                     | -1400                     |                    |                    | 0.750              | 0.740              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 12:12 | -1550                     | -1450                     |                    |                    | 0.750              | 0.740              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 12:35 | -1700                     | -1450                     |                    |                    | 0.750              | 0.750              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 12:45 | -1700                     | -1450                     |                    |                    | 0.750              | 0.745              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 12:55 | -1700                     | -1500                     |                    |                    | 0.750              | 0.745              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 13:05 | -1700                     | -1500                     |                    |                    | 0.750              | 0.745              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 13:14 | -1700                     | -1550                     |                    |                    | 0.750              | 0.745              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 13:26 | -1700                     | -1550                     |                    |                    | 0.755              | 0.745              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 13:38 | -1700                     | -1550                     |                    |                    | 0.755              | 0.745              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 13:48 | -1700                     | -1650                     |                    |                    | 0.755              | 0.745              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 13:52 | -1700                     | -1650                     |                    |                    | 0.755              | 0.744              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 13:58 | -1700                     | -1650                     |                    |                    | 0.755              | 0.744              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 14:05 | -1700                     | -1650                     |                    |                    | 0.735              | 0.735              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 14:10 | -1700                     | -1650                     |                    |                    | 0.730              | 0.730              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 14:18 | -1700                     | -1600                     |                    |                    | 0.725              | 0.725              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 14:20 | -1700                     | -1600                     |                    |                    | 0.710              | 0.710              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 14:25 | -1700                     | -1600                     |                    |                    | 0.690              | 0.690              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 14:30 | -1700                     | -1600                     |                    |                    | 0.670              |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 14:35 | -1700                     | -1600                     |                    |                    | 0.640              | 0.640              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 14:40 | -1700                     | -1650                     |                    |                    | 0.620              | 0.620              |                          |                          |                          |                          |    |

## 1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時         | 原子炉水位<br>(燃料域)(A)<br>(mm) | 原子炉水位<br>(燃料域)(B)<br>(mm) | A系 原子炉圧<br>力 (MPa) | B系 原子炉<br>圧力 (MPa) | D/W圧力<br>(MPa abs) | S/C圧力<br>(MPa abs) | CAMS<br>D/W(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>D/W(B)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(B)<br>(Sv/h) | 備考 |
|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 3/12 14:41 | -1700                     | -1650                     |                    |                    | 0.610              | 0.610              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 14:50 | -1700                     | -1600                     |                    |                    | 0.580              | 0.580              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 14:52 | -1700                     | -1650                     |                    |                    | 0.570              | 0.570              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 14:54 | -1700                     | -1650                     |                    |                    | 0.565              | 0.565              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 14:56 | -1700                     | -1650                     |                    |                    | 0.555              | 0.555              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 14:58 | -1700                     | -1650                     |                    |                    | 0.550              | 0.550              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 15:00 |                           |                           |                    |                    | 0.540              | 0.540              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 15:02 |                           |                           |                    |                    | 0.535              | 0.535              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 15:04 | -1700                     | -1650                     |                    |                    | 0.530              | 0.530              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 15:06 | -1700                     | -1650                     |                    |                    | 0.525              | 0.525              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 15:08 | -1700                     | -1650                     |                    |                    | 0.525              | 0.525              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 15:10 | -1700                     | -1650                     |                    |                    | 0.520              | 0.515              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 15:12 | -1700                     | -1650                     |                    |                    | 0.520              | 0.515              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 15:14 | -1700                     | -1650                     |                    |                    | 0.525              | 0.520              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 15:18 | -1700                     | -1650                     |                    |                    | 0.525              | 0.520              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 15:20 | -1700                     | -1650                     |                    |                    | 0.530              | 0.520              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 15:22 | -1700                     | -1650                     |                    |                    | 0.535              | 0.520              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 15:26 | -1700                     | -1650                     |                    |                    | 0.535              | 0.520              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 15:28 | -1700                     | -1650                     |                    |                    | 0.540              | 0.525              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 15:30 | -1700                     | -1650                     |                    |                    | 0.540              | 0.525              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 15:35 | -1700                     | -1650                     |                    |                    | 0.540              | 0.525              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 15:37 | -1700                     | -1650                     |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 16:10 | -1700                     | -1650                     |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 16:31 | -1700                     | -1650                     |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 16:45 | -1700                     | -1700                     |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 17:00 | -1700                     | -1700                     |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 17:30 | -1700                     | -1700                     |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 18:00 | -1700                     | -1700                     |                    |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 20:08 |                           | -1700                     |                    | 0.370              |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 20:20 |                           |                           |                    | 0.367              |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 20:30 |                           | -1600                     |                    | 0.367              |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 21:00 |                           | -1750                     |                    | 0.360              |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 21:30 |                           | -1700                     |                    | 0.355              |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時         | 原子炉水位<br>(燃料域)(A)<br>(mm) | 原子炉水位<br>(燃料域)(B)<br>(mm) | A系 原子炉圧<br>力 (MPa) | B系 原子炉<br>圧力 (MPa) | D/W圧力<br>(MPa abs) | S/C圧力<br>(MPa abs) | CAMS<br>D/W(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>D/W(B)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(B)<br>(Sv/h) | 備考 |
|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 3/12 22:00 |                           | -1700                     |                    | 0.355              |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 22:20 |                           | -1700                     |                    | 0.353              |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 23:00 |                           | -1750                     |                    | 0.358              |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/12 23:30 |                           | -1750                     |                    | 0.368              |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 0:00  |                           | -1750                     |                    | 0.368              |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 0:30  |                           | -1750                     |                    | 0.378              |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 1:00  |                           | -1700                     |                    | 0.375              |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 2:00  |                           | -1700                     |                    | 0.375              |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 3:00  |                           | -1700                     |                    | 0.373              |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 4:00  |                           | -1700                     |                    | 0.248              |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 5:00  |                           | -1700                     | 0.389              |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 5:30  |                           | -1700                     | 0.389              |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 6:00  |                           | -1700                     | 0.389              |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 6:30  |                           | -1700                     | 0.389              |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 7:00  |                           | -1700                     | 0.394              |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 7:30  |                           | -1700                     | 0.392              |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 8:00  |                           | -1700                     | 0.392              |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 8:20  |                           | -1700                     | 0.396              |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 8:55  |                           | -1700                     | 0.398              |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 9:25  |                           | -1700                     | 0.392              |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 9:55  |                           | -1700                     | 0.392              |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 10:35 |                           | -1750                     | 0.402              |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 10:55 |                           | -1700                     | 0.398              |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 11:25 |                           | -1700                     | 0.404              |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 11:55 |                           | -1700                     | 0.405              |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 12:20 |                           | -1700                     | 0.405              |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 12:40 |                           | -1700                     | 0.405              |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 13:00 |                           | -1700                     | 0.408              |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 13:37 |                           |                           |                    |                    | 0.595              | 0.590              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 14:00 |                           |                           |                    |                    | 0.595              | 0.590              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 14:10 |                           | -1700                     | 0.413              |                    |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 14:30 |                           | -1700                     |                    | 0.415              | 0.600              | 0.600              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 14:45 |                           | -1700                     |                    | 0.415              | 0.600              | 0.600              |                          |                          |                          |                          |    |

## 1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時         | 原子炉水位<br>(燃料域)(A)<br>(mm) | 原子炉水位<br>(燃料域)(B)<br>(mm) | A系 原子炉圧<br>力(MPa) | B系 原子炉<br>圧力(MPa) | D/W圧力<br>(MPa abs) | S/C圧力<br>(MPa abs) | CAMS<br>D/W(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>D/W(B)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(B)<br>(Sv/h) | 備考 |
|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 3/13 15:00 |                           | -1700                     | 0.415             |                   | 0.600              | 0.600              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 15:15 |                           | -1700                     |                   | 0.418             | 0.605              | 0.600              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 15:30 |                           | -1700                     |                   | 0.418             | 0.605              | 0.600              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 15:45 |                           | -1700                     |                   | 0.420             | 0.605              | 0.600              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 16:00 |                           | -1700                     | 0.420             |                   | 0.605              | 0.600              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 16:15 |                           | -1700                     | 0.420             |                   | 0.605              | 0.600              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 16:30 |                           | -1700                     | 0.420             |                   | 0.605              | 0.600              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 16:45 |                           | -1700                     | 0.422             |                   | 0.605              | 0.600              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 17:00 |                           | -1700                     | 0.423             |                   | 0.605              | 0.600              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 17:15 |                           | -1700                     | 0.418             |                   | 0.605              | 0.600              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 17:30 |                           | -1700                     | 0.415             |                   | 0.600              | 0.600              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 18:00 |                           | -1700                     | 0.415             |                   | 0.600              | 0.600              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 18:20 |                           | -1700                     | 0.408             |                   | 0.590              | 0.590              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 18:40 |                           | -1700                     | 0.403             |                   | 0.590              | 0.585              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 19:00 |                           | -1750                     | 0.398             |                   | 0.580              | 0.580              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 19:30 |                           | -1750                     | 0.393             |                   | 0.575              | 0.570              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 19:45 |                           | -1750                     | 0.388             |                   | 0.570              | 0.570              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 20:00 |                           | -1750                     | 0.388             |                   | 0.570              | 0.565              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 20:15 |                           | -1750                     | 0.382             |                   | 0.560              | 0.560              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 20:30 |                           | -1750                     | 0.383             |                   | 0.560              | 0.560              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 20:45 |                           | -1750                     | 0.378             |                   | 0.550              | 0.550              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 21:00 |                           | -1750                     | 0.382             |                   | 0.550              | 0.550              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 21:15 |                           | -1750                     | 0.380             |                   | 0.550              | 0.550              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 21:30 |                           | -1750                     | 0.380             |                   | 0.550              | 0.550              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 21:45 |                           | -1700                     |                   |                   | 0.550              | 0.550              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 22:00 |                           | -1700                     |                   |                   | 0.540              | 0.540              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 22:15 |                           | -1750                     | 0.370             |                   | 0.540              | 0.540              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 22:30 |                           | -1750                     | 0.030             | 0.368             | 0.540              | 0.540              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 22:45 |                           | -1750                     | 0.028             | 0.365             | 0.540              | 0.530              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 23:00 |                           | -1750                     | 0.062             | 0.366             | 0.540              | 0.530              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 23:15 |                           | -1750                     | 0.068             | 0.360             | 0.530              | 0.530              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/13 23:30 |                           | -1750                     | 0.056             | 0.360             | 0.530              | 0.530              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/14 0:00  |                           | -1700                     | 0.156             | 0.356             | 0.520              | 0.520              |                          |                          |                          |                          |    |

## 1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時        | 原子炉水位<br>(燃料域)(A)<br>(mm) | 原子炉水位<br>(燃料域)(B)<br>(mm) | A系 原子炉圧<br>力 (MPa) | B系 原子炉<br>圧力 (MPa) | D/W圧力<br>(MPa abs) | S/C圧力<br>(MPa abs) | CAMS<br>D/W(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>D/W(B)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(B)<br>(Sv/h) | 備考 |
|-----------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 3/14 0:15 |                           | -1700                     | 0.072              | 0.356              | 0.520              | 0.520              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/14 0:30 |                           | -1700                     | 0.070              | 0.356              | 0.520              | 0.520              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/14 0:45 |                           | -1700                     | 0.106              | 0.356              | 0.520              | 0.520              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/14 1:00 |                           | -1700                     | 0.056              | 0.350              | 0.515              | 0.510              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/14 1:15 |                           | -1700                     | 0.150              | 0.350              |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/14 1:30 |                           | -1750                     | 0.050              | 0.350              | 0.515              | 0.510              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/14 1:45 |                           | -1750                     | 0.040              | 0.350              | 0.515              | 0.505              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/14 2:00 |                           | -1700                     | 0.040              | 0.350              | 0.510              | 0.505              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/14 2:15 |                           | -1700                     | 0.040              | 0.346              | 0.510              | 0.505              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/14 2:30 |                           | -1700                     | 0.036              | 0.342              | 0.505              | 0.500              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/14 2:45 |                           | -1700                     | 0.032              | 0.340              | 0.505              | 0.500              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/14 3:00 |                           | -1700                     | 0.032              | 0.340              | 0.505              | 0.500              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/14 3:15 |                           | -1700                     | 0.032              | 0.340              | 0.500              | 0.500              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/14 3:30 |                           | -1700                     | 0.032              | 0.340              | 0.500              | 0.495              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/14 3:45 |                           | -1700                     | 0.032              | 0.338              | 0.500              | 0.495              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/14 4:00 |                           | -1700                     | 0.032              | 0.338              | 0.495              | 0.490              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/14 4:15 |                           | -1700                     | 0.030              | 0.328              | 0.495              | 0.490              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/14 4:30 |                           | -1700                     | 0.030              | 0.328              | 0.495              | 0.490              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/14 4:45 |                           | -1700                     | 0.038              | 0.332              | 0.490              | 0.485              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/14 5:00 | -1700                     | -1700                     | 0.030              | 0.326              | 0.485              | 0.480              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/14 5:15 | -1700                     | -1700                     | 0.030              | 0.326              | 0.485              | 0.480              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/14 5:30 | -1750                     | -1750                     | 0.030              | 0.326              | 0.480              | 0.480              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/14 5:45 | -1750                     | -1750                     | 0.030              | 0.323              | 0.480              | 0.475              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/14 6:00 | -1750                     | -1750                     | 0.030              | 0.326              | 0.480              | 0.475              | 1.64E+02                 |                          | 2.66E+01                 |                          |    |
| 3/14 6:15 | -1750                     | -1750                     | 0.030              | 0.318              | 0.480              | 0.475              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/14 6:30 | -1750                     | -1750                     | 0.036              | 0.320              | 0.475              | 0.470              | 1.62E+02                 |                          | 2.66E+01                 |                          |    |
| 3/14 6:45 | -1750                     | -1750                     | 0.030              | 0.316              | 0.475              | 0.470              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/14 7:00 | -1750                     | -1750                     | 0.036              | 0.318              | 0.470              | 0.467              | 1.61E+02                 |                          | 2.65E+01                 |                          |    |
| 3/14 7:15 | -1750                     | -1750                     | 0.038              | 0.318              | 0.465              | 0.460              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/14 7:30 | -1750                     | -1750                     | 0.038              | 0.316              | 0.465              | 0.460              | 1.60E+02                 |                          | 2.65E+01                 |                          |    |
| 3/14 7:45 |                           |                           |                    |                    |                    |                    | 1.60E+02                 |                          | 2.65E+01                 |                          |    |
| 3/14 8:00 | -1750                     | -1750                     | 0.038              | 0.316              | 0.460              | 0.455              | 1.60E+02                 |                          | 2.65E+01                 |                          |    |
| 3/14 8:15 |                           |                           |                    |                    |                    |                    | 1.57E+02                 |                          | 2.65E+01                 |                          |    |



## 1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時         | 原子炉水位<br>(燃料域)(A)<br>(mm) | 原子炉水位<br>(燃料域)(B)<br>(mm) | A系 原子炉圧<br>力(MPa) | B系 原子炉<br>圧力(MPa) | D/W圧力<br>(MPa abs) | S/C圧力<br>(MPa abs) | CAMS<br>D/W(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>D/W(B)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(B)<br>(Sv/h) | 備考 |
|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 3/14 8:30  | -1800                     | -1750                     | 0.038             | 0.312             | 0.460              | 0.455              | 1.52E+02                 |                          | 2.65E+01                 |                          |    |
| 3/14 8:45  | -1800                     | -1750                     |                   |                   |                    |                    | 1.49E+02                 |                          | 2.65E+01                 |                          |    |
| 3/14 9:00  | -1800                     | -1750                     | 0.036             | 0.306             | 0.450              | 0.445              | 1.45E+02                 |                          | 2.65E+01                 |                          |    |
| 3/14 9:35  | -1800                     | -1750                     | 0.040             | 0.306             | 0.450              | 0.445              | 1.41E+02                 |                          | 2.65E+01                 |                          |    |
| 3/14 9:45  | -1800                     | -1750                     | 0.040             | 0.306             | 0.450              | 0.445              | 1.40E+02                 |                          | 2.65E+01                 |                          |    |
| 3/14 10:00 | -1800                     | -1750                     | 0.042             | 0.310             | 0.445              | 0.440              | 1.39E+02                 |                          | 2.65E+01                 |                          |    |
| 3/14 10:15 | -1800                     | -1750                     |                   |                   |                    |                    | 1.37E+02                 |                          | 2.65E+01                 |                          |    |
| 3/14 10:30 | -1800                     | -1750                     | 0.038             | 0.306             | 0.440              | 0.435              | 1.35E+02                 |                          | 2.65E+01                 |                          |    |
| 3/14 10:45 | -1800                     | -1750                     |                   |                   |                    |                    | 1.33E+02                 |                          | 2.65E+01                 |                          |    |
| 3/14 11:00 |                           |                           | 0.038             | 0.306             |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/14 12:00 | -1800                     | -1750                     | 0.040             | 0.306             |                    |                    | 1.23E+02                 |                          | 2.64E+01                 |                          |    |
| 3/14 12:30 | -1800                     | -1750                     | 0.040             | 0.306             |                    |                    | 1.18E+02                 |                          | 2.64E+01                 |                          |    |
| 3/14 14:45 | -1800                     | -1750                     | 0.046             | 0.300             |                    |                    | 9.80E+01                 |                          | 2.62E+01                 |                          |    |
| 3/14 15:00 | -1800                     | -1750                     | 0.046             | 0.298             |                    |                    | 9.48E+01                 |                          | 2.62E+01                 |                          |    |
| 3/14 15:30 | -1750                     | -1750                     | 0.048             | 0.300             |                    |                    | 9.17E+01                 |                          | 2.62E+01                 |                          |    |
| 3/14 16:00 | -1750                     | -1750                     | 0.052             | 0.300             |                    |                    | 8.97E+01                 |                          | 2.62E+01                 |                          |    |
| 3/14 19:15 | -1750                     | -1750                     | 0.062             | 0.272             |                    |                    | 7.88E+01                 |                          | 2.59E+01                 |                          |    |
| 3/14 21:00 | -1750                     | -1750                     | 0.060             | 0.270             |                    |                    | 6.56E+01                 |                          | 2.57E+01                 |                          |    |
| 3/14 22:00 | -1700                     | -1700                     | 0.057             | 0.260             |                    |                    | 6.10E+01                 |                          | 2.56E+01                 |                          |    |
| 3/15 2:30  | -1700                     | -1700                     |                   |                   |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/15 3:00  | -1700                     | -1700                     | 0.068             | 0.248             |                    |                    | 5.73E+01                 |                          | 2.46E+01                 |                          |    |
| 3/15 4:00  | -1750                     | -1750                     | 0.068             | 0.240             |                    |                    | 6.27E+01                 |                          | 2.47E+01                 |                          |    |
| 3/15 5:00  | -1750                     |                           | 0.066             | 0.240             |                    |                    | 7.74E+01                 |                          | 2.47E+01                 |                          |    |
| 3/15 11:25 | -1700                     | -1700                     | 0.078             | 0.206             |                    |                    | 8.70E+01                 |                          | 2.42E+01                 |                          |    |
| 3/15 11:42 | -1700                     | -1700                     | 0.080             | 0.206             |                    |                    | 8.58E+01                 |                          | 2.41E+01                 |                          |    |
| 3/15 11:58 | -1700                     | -1700                     | 0.079             | 0.202             |                    |                    | 8.44E+01                 |                          | 2.41E+01                 |                          |    |
| 3/15 13:00 | -1700                     | -1700                     | 0.076             | 0.206             |                    |                    | 8.19E+01                 |                          | 2.41E+01                 |                          |    |
| 3/15 15:25 | -1800                     | -1750                     | 0.082             | 0.195             |                    |                    | 1.04E+02                 |                          | 2.37E+01                 |                          |    |
| 3/15 16:10 | -1800                     | -1750                     | 0.090             | 0.200             |                    |                    | 9.75E+01                 |                          | 2.36E+01                 |                          |    |
| 3/15 18:43 | -1800                     | -1800                     | 0.188             |                   |                    |                    | 6.89E+01                 |                          | 2.33E+01                 |                          |    |
| 3/16 1:24  | -1750                     | -1750                     | 0.180             | 0.096             |                    |                    | 3.84E+01                 |                          | 2.31E+01                 |                          |    |
| 3/16 1:44  | -1750                     |                           | 0.092             | 0.176             |                    |                    | 3.50E+01                 |                          | 2.36E+01                 |                          |    |
| 3/16 1:54  | -1750                     | -1750                     | 0.092             | 0.176             |                    |                    | 3.44E+01                 |                          | 2.33E+01                 |                          |    |

## 1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時         | 原子炉水位<br>(燃料域)(A)<br>(mm) | 原子炉水位<br>(燃料域)(B)<br>(mm) | A系 原子炉圧<br>力 (MPa) | B系 原子炉<br>圧力 (MPa) | D/W圧力<br>(MPa abs) | S/C圧力<br>(MPa abs) | CAMS<br>D/W(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>D/W(B)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(B)<br>(Sv/h) | 備考 |
|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 3/16 5:00  | -1800                     | -1750                     | 0.096              | 0.178              |                    |                    | 7.92E+00                 |                          | 2.42E+01                 |                          |    |
| 3/16 5:15  | -1800                     | -1750                     | 0.098              | 0.180              |                    |                    | 4.15E+00                 |                          | 2.42E+01                 |                          |    |
| 3/16 5:35  | -1800                     | -1750                     | 0.100              | 0.180              |                    |                    | 9.81E+01                 |                          | 3.64E+01                 |                          |    |
| 3/16 6:55  | -1800                     | -1750                     | 0.186              | 0.186              |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/16 12:35 | -1750                     | -1750                     | 0.230              | 0.190              |                    |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/16 15:30 | -1750                     | -1750                     | 0.232              | 0.188              |                    |                    |                          | 1.85E+01                 |                          | 2.20E+01                 |    |
| 3/16 20:00 | -1800                     | -1800                     | 0.228              | 0.188              |                    |                    |                          | 3.70E-03                 |                          | 2.27E+01                 |    |
| 3/16 20:20 | -1800                     | -1800                     | 0.228              | 0.188              |                    |                    |                          | 3.70E-03                 |                          | 2.27E+01                 |    |
| 3/16 23:50 | -1800                     | -1750                     | 0.238              | 0.188              |                    |                    |                          | 3.05E-03                 |                          | 2.29E+01                 |    |
| 3/17 3:10  | -1750                     | -1750                     | 0.220              | 0.172              |                    |                    |                          | 3.09E-03                 |                          | 2.40E+01                 |    |
| 3/17 6:00  | -1750                     | -1750                     | 0.206              | 0.168              |                    |                    |                          | 3.15E-03                 |                          | 1.38E+01                 |    |
| 3/17 11:00 | -1800                     | -1800                     | 0.192              | 0.160              |                    |                    |                          | 3.60E-03                 |                          | 2.38E+01                 |    |
| 3/17 11:15 | -1800                     | -1800                     | 0.192              | 0.160              |                    |                    |                          | 2.70E-03                 |                          | 3.08E+01                 |    |
| 3/17 11:30 | -1800                     | -1800                     | 0.192              | 0.160              |                    |                    |                          | 4.10E-03                 |                          | 3.15E+01                 |    |
| 3/17 12:50 | -1700                     | -1750                     | 0.206              | 0.160              |                    |                    |                          | 4.10E-03                 |                          | 3.16E+01                 |    |
| 3/17 21:40 | -1700                     |                           | 0.192              | 0.168              |                    |                    |                          | 3.23E-03                 |                          | 4.82E+01                 |    |
| 3/17 21:50 | -1700                     |                           | 0.192              | 0.168              |                    |                    |                          | 4.15E-03                 |                          | 4.81E+01                 |    |
| 3/18 2:20  | -1700                     |                           | 0.186              | 0.158              |                    |                    |                          | 2.65E-03                 |                          | 4.78E+01                 |    |
| 3/18 2:50  | -1700                     |                           | 0.182              | 0.158              |                    |                    |                          | 3.80E-03                 |                          | 4.77E+01                 |    |
| 3/18 7:40  | -1700                     |                           | 0.190              | 0.162              |                    |                    |                          | 3.50E-03                 |                          | 4.70E+01                 |    |
| 3/18 7:55  | -1700                     |                           | 0.188              | 0.162              |                    |                    |                          | 3.75E-03                 |                          | 4.69E+01                 |    |
| 3/18 9:40  | -1750                     | -1700                     | 0.192              | 0.160              |                    |                    |                          | 2.75E-03                 |                          | 4.67E+01                 |    |
| 3/18 16:00 | -1700                     | -1800                     | 0.212              | 0.170              | 0.180              | 0.160              |                          | 3.56E-03                 |                          | 4.60E+01                 |    |
| 3/18 20:55 | -1750                     | -1800                     | 0.212              | 0.162              | 0.180              | 0.160              |                          | 2.97E-03                 |                          | 4.54E+01                 |    |
| 3/18 21:10 | -1750                     | -1800                     | 0.216              | 0.168              | 0.180              | 0.160              |                          | 4.00E-03                 |                          | 4.53E+01                 |    |
| 3/19 2:40  | -1700                     | -1700                     | 0.228              | 0.172              | 0.180              | 0.165              |                          | 3.55E-03                 |                          | 4.46E+01                 |    |
| 3/19 3:30  | -1750                     | -1750                     | 0.228              | 0.172              | 0.180              | 0.165              |                          | 2.63E-03                 |                          | 1.45E+01                 |    |
| 3/19 7:10  | -1700                     | -1700                     | 0.222              | 0.170              | 0.180              | 0.170              |                          | 2.33E-03                 |                          | 4.40E+01                 |    |
| 3/19 11:00 | -1800                     | -1700                     | 0.218              | 0.168              | 0.180              | 0.170              |                          | 2.32E-03                 |                          | 4.35E+01                 |    |
| 3/19 16:30 | -1750                     | -1750                     | 0.228              | 0.178              | 0.180              | 0.170              |                          | 3.67E+01                 |                          | 4.29E+01                 |    |
| 3/19 16:45 | -1750                     | -1750                     | 0.228              | 0.178              | 0.180              | 0.170              |                          | 3.60E+01                 |                          | 4.28E+01                 |    |
| 3/19 16:50 | -1750                     | -1750                     | 0.228              | 0.178              | 0.180              | 0.170              |                          | 3.60E+01                 |                          | 4.28E+01                 |    |
| 3/19 19:00 | -1750                     | -1700                     | 0.232              | 0.180              | 0.170              | 0.165              |                          | 3.35E+01                 |                          | 4.26E+01                 |    |

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時         | 原子炉水位<br>(燃料域)(A)<br>(mm) | 原子炉水位<br>(燃料域)(B)<br>(mm) | A系 原子炉圧<br>力(MPa) | B系 原子炉<br>圧力(MPa) | D/W圧力<br>(MPa abs) | S/C圧力<br>(MPa abs) | CAMS<br>D/W(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>D/W(B)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(B)<br>(Sv/h) | 備考 |
|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 3/19 22:30 | -1750                     | -1750                     | 0.228             | 0.182             | 0.180              | 0.170              |                          | 2.49E+01                 |                          | 4.21E+01                 |    |
| 3/20 0:00  | -1750                     | -1750                     | 0.228             | 0.186             | 0.180              | 0.170              |                          | 1.89E+01                 |                          | 4.19E+01                 |    |
| 3/20 4:50  | -1750                     | -1750                     | 0.226             | 0.180             | 0.180              | 0.170              |                          | 1.20E+01                 |                          | 4.13E+01                 |    |
| 3/20 5:00  | -1750                     | -1750                     | 0.226             | 0.180             | 0.180              | 0.170              |                          | 1.11E+01                 |                          | 4.12E+01                 |    |
| 3/20 10:00 | -1750                     | -1750                     | 0.226             | 0.182             | 0.170              | 0.160              | 3.83E+00                 |                          |                          | 4.07E+01                 |    |
| 3/20 11:00 | -1750                     | -1750                     | 0.216             | 0.178             | 0.170              | 0.160              |                          | 2.76E+01                 |                          | 4.05E+01                 |    |
| 3/20 15:00 | -1700                     | -1750                     | 0.208             | 0.176             | 0.170              | 0.160              |                          | 1.20E+01                 |                          | 4.00E+01                 |    |
| 3/20 22:00 | -1750                     | -1800                     | 0.216             | 0.178             | 0.160              | 0.160              |                          | 4.80E+01                 |                          | 3.91E+01                 |    |
| 3/21 3:00  | -1750                     | -1800                     | 0.216             | 0.176             | 0.160              | 0.160              |                          | 4.66E+01                 |                          | 3.85E+01                 |    |
| 3/21 8:00  | -1750                     | -1750                     | 0.218             | 0.182             | 0.160              | 0.160              |                          | 4.71E+01                 |                          | 3.79E+01                 |    |
| 3/21 13:30 | -1750                     | -1750                     | 0.218             | 0.188             | 0.160              | 0.155              |                          | 4.75E+01                 |                          | 3.74E+01                 |    |
| 3/21 14:00 | -1750                     | -1750                     | 0.220             | 0.190             | 0.160              | 0.155              |                          | 4.76E+01                 |                          | 3.73E+01                 |    |
| 3/21 14:25 | -1750                     | -1750                     | 0.220             | 0.190             | 0.160              | 0.155              |                          | 4.76E+01                 |                          | 3.73E+01                 |    |
| 3/22 0:15  | -1750                     | -1700                     | 0.218             | 0.190             | 0.160              | 0.155              |                          | 4.77E+01                 |                          | 3.62E+01                 |    |
| 3/22 5:00  | -1750                     | -1700                     | 0.232             | 0.200             | 0.160              | 0.155              |                          | 4.80E+01                 |                          | 3.56E+01                 |    |
| 3/22 6:00  | -1750                     | -1700                     | 0.218             | 0.186             | 0.160              | 0.155              |                          | 4.80E+01                 |                          | 3.55E+01                 |    |
| 3/22 10:30 | -1800                     | -1750                     | 0.250             | 0.228             | 0.175              | 0.155              |                          | 4.79E+01                 |                          | 3.49E+01                 |    |
| 3/22 11:20 | -1800                     | -1750                     | 0.252             | 0.228             | 0.175              | 0.155              |                          | 4.78E+01                 |                          | 3.49E+01                 |    |
| 3/22 15:30 | -1800                     | -1750                     | 0.240             | 0.188             | 0.180              | 0.160              |                          | 4.65E+01                 |                          | 3.40E+01                 |    |
| 3/22 17:00 | -1800                     | -1750                     | 0.242             | 0.212             | 0.180              | 0.160              |                          | 4.68E+01                 |                          | 3.40E+01                 |    |
| 3/22 18:00 | -1750                     | -1750                     | 0.242             | 0.212             | 0.180              | 0.160              |                          | 4.64E+01                 |                          | 3.40E+01                 |    |
| 3/22 23:00 | -1750                     | -1750                     | 0.246             | 0.218             | 0.185              | 0.160              |                          | 4.71E+01                 |                          | 3.36E+01                 |    |
| 3/23 4:00  | -1750                     | -1750                     | 0.336             | 0.300             | 0.260              | 0.240              |                          | 4.60E+01                 |                          | 3.16E+01                 |    |
| 3/23 9:00  | -1750                     | -1750                     | 0.376             | 0.342             | 0.305              | 0.285              |                          | 4.88E+01                 |                          | 3.06E+01                 |    |
| 3/23 9:30  | -1750                     | -1750                     | 0.412             | 0.368             | 0.310              | 0.290              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/23 10:00 | -1750                     | -1750                     | 0.388             | 0.358             | 0.320              | 0.295              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/23 10:30 | -1750                     | -1750                     | 0.390             | 0.358             | 0.320              | 0.295              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/23 11:00 | -1750                     | -1750                     | 0.396             | 0.360             | 0.325              | 0.300              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/23 11:30 | -1750                     | -1750                     | 0.400             | 0.366             | 0.320              | 0.300              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/23 12:00 | -1750                     | -1750                     | 0.396             | 0.356             | 0.320              | 0.300              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/23 12:30 | -1750                     | -1750                     | 0.392             | 0.362             | 0.325              | 0.305              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/23 13:00 | -1750                     | -1750                     | 0.400             | 0.366             | 0.330              | 0.305              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/23 13:30 | -1750                     | -1700                     | 0.400             | 0.370             | 0.330              | 0.310              |                          |                          |                          |                          |    |

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時         | 原子炉水位<br>(燃料域)(A)<br>(mm) | 原子炉水位<br>(燃料域)(B)<br>(mm) | A系 原子炉圧<br>力(MPa) | B系 原子炉<br>圧力(MPa) | D/W圧力<br>(MPa abs) | S/C圧力<br>(MPa abs) | CAMS<br>D/W(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>D/W(B)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(B)<br>(Sv/h) | 備考 |
|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 3/23 14:00 | -1700                     | -1700                     | 0.418             | 0.398             | 0.345              | 0.320              |                          | 4.80E+01                 |                          | 2.98E+01                 |    |
| 3/23 14:20 | -1700                     | -1700                     | 0.390             | 0.430             | 0.340              | 0.320              |                          | 4.80E+01                 |                          | 2.99E+01                 |    |
| 3/23 14:30 | -1700                     | -1700                     | 0.428             | 0.390             | 0.340              | 0.320              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/23 15:00 | -1700                     | -1700                     | 0.416             | 0.380             | 0.345              | 0.325              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/23 15:30 | -1700                     | -1700                     | 0.416             | 0.378             | 0.345              | 0.330              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/23 16:00 | -1750                     | -1700                     | 0.422             | 0.398             | 0.360              | 0.330              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/23 18:09 | -1740                     | -1670                     | 0.483             |                   | 0.347              | 0.339              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/23 19:32 | -1740                     | -1680                     | 0.490             |                   | 0.360              | 0.346              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/23 20:21 | -1740                     | -1660                     | 0.492             |                   | 0.354              | 0.347              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/23 21:00 | -1700                     | -1650                     | 0.440             | 0.416             | 0.375              | 0.355              |                          | 3.12E+01                 |                          | 2.88E+01                 |    |
| 3/23 23:00 | -1750                     | -1750                     | 0.466             | 0.440             | 0.380              | 0.365              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/24 1:00  | -1700                     | -1700                     | 0.456             | 0.430             | 0.385              | 0.370              |                          | 4.39E+01                 |                          | 2.79E+01                 |    |
| 3/24 5:00  | -1700                     | -1700                     | 0.472             | 0.446             | 0.400              | 0.390              |                          | 4.37E+01                 |                          | 2.71E+01                 |    |
| 3/24 7:00  | -1700                     | -1700                     | 0.480             | 0.450             | 0.400              | 0.390              |                          | 4.37E+01                 |                          | 2.71E+01                 |    |
| 3/24 9:00  | -1700                     | -1700                     | 0.496             | 0.466             | 0.400              | 0.400              |                          | 4.41E+01                 |                          | 2.67E+01                 |    |
| 3/24 11:00 | -1700                     | -1700                     | 0.480             | 0.446             | 0.400              | 0.395              |                          | 4.35E+01                 |                          | 2.63E+01                 |    |
| 3/24 13:00 | -1700                     | -1650                     | 0.470             | 0.430             | 0.390              | 0.382              |                          | 4.24E+01                 |                          | 2.61E+01                 |    |
| 3/24 17:00 | -1650                     | -1650                     | 0.488             | 0.408             | 0.355              | 0.355              |                          | 4.09E+01                 |                          | 2.58E+01                 |    |
| 3/24 20:00 | -1700                     | -1650                     | 0.430             | 0.402             | 0.345              | 0.340              |                          | 4.05E+01                 |                          | 2.56E+01                 |    |
| 3/24 21:45 | -1700                     | -1650                     | 0.420             | 0.388             | 0.330              | 0.325              |                          | 4.13E+01                 |                          | 2.55E+01                 |    |
| 3/24 22:00 | -1700                     | -1650                     | 0.422             | 0.388             | 0.325              | 0.325              |                          | 4.16E+01                 |                          | 2.55E+01                 |    |
| 3/25 0:00  | -1700                     | -1650                     | 0.416             | 0.388             | 0.325              | 0.320              |                          | 4.16E+01                 |                          | 2.54E+01                 |    |
| 3/25 2:00  | -1700                     | -1650                     | 0.418             | 0.398             | 0.325              | 0.315              |                          | 4.11E+01                 |                          | 2.54E+01                 |    |
| 3/25 6:00  | -1700                     | -1650                     | 0.406             | 0.390             | 0.310              | 0.305              |                          | 4.00E+01                 |                          | 2.51E+01                 |    |
| 3/25 10:00 | -1650                     | -1650                     | 0.388             | 0.388             | 0.295              | 0.290              |                          | 3.89E+01                 |                          | 2.49E+01                 |    |
| 3/25 14:00 | -1650                     | -1600                     | 0.380             | 0.388             | 0.280              | 0.280              |                          | 3.78E+01                 |                          | 2.47E+01                 |    |
| 3/25 15:45 | -1650                     | -1600                     | 0.376             | 0.382             | 0.275              | 0.275              |                          | 3.78E+01                 |                          | 2.47E+01                 |    |
| 3/25 16:00 | -1650                     | -1600                     | 0.378             | 0.382             | 0.275              | 0.275              |                          | 3.72E+01                 |                          | 2.46E+01                 |    |
| 3/25 16:30 | -1650                     | -1600                     | 0.380             | 0.380             | 0.275              | 0.275              |                          | 3.71E+01                 |                          | 2.45E+01                 |    |
| 3/25 18:30 | -1650                     | -1600                     | 0.376             | 0.376             | 0.275              | 0.275              |                          | 3.67E+01                 |                          | 2.44E+01                 |    |
| 3/25 23:00 | -1650                     | -1600                     | 0.388             | 0.392             | 0.275              | 0.275              |                          | 3.60E+01                 |                          | 2.42E+01                 |    |
| 3/26 5:00  | -1650                     | -1600                     | 0.392             | 0.400             | 0.270              | 0.270              |                          | 3.53E+01                 |                          | 2.38E+01                 |    |
| 3/26 9:30  | -1650                     | -1600                     | 0.418             | 0.400             | 0.270              | 0.270              |                          | 3.51E+01                 |                          | 2.36E+01                 |    |

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時         | 原子炉水位<br>(燃料域)(A)<br>(mm) | 原子炉水位<br>(燃料域)(B)<br>(mm) | A系 原子炉圧<br>力(MPa) | B系 原子炉<br>圧力(MPa) | D/W圧力<br>(MPa abs) | S/C圧力<br>(MPa abs) | CAMS<br>D/W(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>D/W(B)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(B)<br>(Sv/h) | 備考 |
|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 3/26 11:30 | -1650                     | -1600                     | 0.418             | 0.392             | 0.275              | 0.275              |                          | 3.57E+01                 |                          | 2.35E+01                 |    |
| 3/26 12:00 | -1650                     | -1600                     | 0.396             | 0.420             | 0.275              | 0.275              |                          | 3.57E+01                 |                          | 2.35E+01                 |    |
| 3/26 13:00 | -1650                     | -1600                     | 0.390             | 0.422             | 0.275              | 0.275              |                          | 3.54E+01                 |                          | 2.34E+01                 |    |
| 3/26 17:30 | -1650                     | -1650                     | 0.388             | 0.416             | 0.275              | 0.275              |                          | 3.63E+01                 |                          | 2.31E+01                 |    |
| 3/26 21:00 | -1650                     | -1650                     | 0.406             | 0.432             | 0.270              | 0.270              |                          | 3.47E+01                 |                          | 2.29E+01                 |    |
| 3/27 1:00  | -1650                     | -1650                     | 0.406             | 0.440             | 0.265              | 0.265              |                          | 3.41E+01                 |                          | 2.27E+01                 |    |
| 3/27 5:00  | -1650                     | -1600                     | 0.412             | 0.452             | 0.270              | 0.270              |                          | 3.40E+01                 |                          | 2.25E+01                 |    |
| 3/27 9:00  | -1650                     | -1600                     | 0.416             | 0.462             | 0.270              | 0.270              |                          | 3.46E+01                 |                          | 2.22E+01                 |    |
| 3/27 15:30 | -1650                     | -1650                     | 0.412             | 0.476             | 0.270              | 0.270              |                          | 3.36E+01                 |                          | 2.19E+01                 |    |
| 3/27 16:20 | -1650                     | -1650                     | 0.410             | 0.482             | 0.265              | 0.270              |                          | 3.36E+01                 |                          | 2.18E+01                 |    |
| 3/27 22:00 | -1650                     | -1650                     | 0.412             | 0.492             | 0.265              | 0.270              |                          | 3.36E+01                 |                          | 2.16E+01                 |    |
| 3/28 0:00  | -1650                     | -1600                     | 0.416             | 0.490             | 0.270              | 0.270              |                          | 3.36E+01                 |                          | 2.15E+01                 |    |
| 3/28 3:00  | -1700                     | -1650                     | 0.418             | 0.492             | 0.270              | 0.270              |                          | 3.38E+01                 |                          | 2.13E+01                 |    |
| 3/28 7:00  | -1700                     | -1650                     | 0.420             | 0.506             | 0.270              | 0.270              |                          | 3.37E+01                 |                          | 2.11E+01                 |    |
| 3/28 12:30 | -1700                     | -1650                     | 0.418             | 0.502             | 0.270              | 0.270              |                          | 3.39E+01                 |                          | 2.08E+01                 |    |
| 3/28 17:30 | -1650                     | -1650                     | 0.422             | 0.528             | 0.280              | 0.280              |                          | 3.39E+01                 |                          | 2.06E+01                 |    |
| 3/28 21:00 | -1700                     | -1700                     | 0.430             | 0.530             | 0.290              | 0.290              |                          | 3.40E+01                 |                          | 2.04E+01                 |    |
| 3/28 21:20 | -1700                     | -1700                     | 0.428             | 0.536             | 0.290              | 0.290              |                          | 3.39E+01                 |                          | 2.04E+01                 |    |
| 3/28 21:40 | -1700                     | -1700                     | 0.424             | 0.536             | 0.290              | 0.290              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/28 22:00 | -1700                     | -1700                     | 0.432             | 0.539             | 0.290              | 0.290              |                          | 3.40E+01                 |                          | 2.03E+01                 |    |
| 3/28 22:20 | -1700                     | -1700                     | 0.432             | 0.536             | 0.290              | 0.290              |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/29 1:00  | -1500                     | -1650                     | 0.438             | 0.556             | 0.290              | 0.290              |                          | 3.38E+01                 |                          | 2.02E+01                 |    |
| 3/29 4:00  | -1600                     | -1600                     | 0.436             | 0.558             | 0.285              | 0.285              |                          | 3.60E+01                 |                          | 2.00E+01                 |    |
| 3/29 7:00  | -1650                     | -1700                     | 0.430             | 0.552             | 0.275              | 0.275              |                          | 3.77E+01                 |                          | 1.99E+01                 |    |
| 3/29 8:30  | -1650                     | -1650                     | 0.430             | 0.552             | 0.275              |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/29 8:35  | -1650                     | -1650                     | 0.430             | 0.552             | 0.275              |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 3/29 8:45  | -1650                     | -1650                     | 0.426             | 0.550             | 0.275              | 0.275              |                          | 4.01E+01                 |                          | 1.98E+01                 |    |
| 3/29 9:10  | -1650                     | -1650                     | 0.428             | 0.550             | 0.275              | 0.275              |                          | 3.37E+01                 |                          | 1.98E+01                 |    |
| 3/29 9:40  | -1650                     | -1650                     | 0.426             | 0.546             | 0.275              | 0.275              |                          | 3.94E+01                 |                          | 1.98E+01                 |    |
| 3/29 13:00 | -1650                     | -1600                     | 0.412             | 0.546             | 0.265              | 0.265              |                          | 3.38E+01                 |                          | 1.97E+01                 |    |
| 3/29 16:00 | -1650                     | -1600                     | 0.408             | 0.546             | 0.265              | 0.265              |                          | 3.36E+01                 |                          | 1.96E+01                 |    |
| 3/29 19:00 | -1650                     | -1650                     | 0.398             | 0.536             | 0.250              | 0.250              |                          | 3.48E+01                 |                          | 1.94E+01                 |    |
| 3/29 22:00 | -1650                     | -1650                     | 0.392             | 0.536             | 0.245              | 0.250              |                          | 3.94E+01                 |                          | 1.93E+01                 |    |

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時         | 原子炉水位<br>(燃料域)(A)<br>(mm) | 原子炉水位<br>(燃料域)(B)<br>(mm) | A系 原子炉圧<br>力(MPa) | B系 原子炉<br>圧力(MPa) | D/W圧力<br>(MPa abs) | S/C圧力<br>(MPa abs) | CAMS<br>D/W(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>D/W(B)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(B)<br>(Sv/h) | 備考 |
|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 3/30 1:00  | -1600                     | -1600                     | 0.400             | 0.546             | 0.240              | 0.240              |                          | 3.97E+01                 |                          | 1.92E+01                 |    |
| 3/30 4:00  | -1600                     | -1600                     | 0.392             | 0.542             | 0.235              | 0.235              |                          | 3.32E+01                 |                          | 1.91E+01                 |    |
| 3/30 7:00  | -1600                     | -1600                     | 0.380             | 0.538             | 0.235              | 0.235              |                          | 3.71E+01                 |                          | 1.90E+01                 |    |
| 3/30 10:00 | -1600                     | -1600                     | 0.376             | 0.536             | 0.230              | 0.230              |                          | 4.06E+01                 |                          | 1.89E+01                 |    |
| 3/30 13:00 | -1600                     | -1600                     | 0.378             | 0.546             | 0.230              | 0.230              |                          | 3.77E+01                 |                          | 1.82E+01                 |    |
| 3/30 16:00 | -1600                     | -1600                     | 0.366             | 0.538             | 0.230              | 0.230              |                          | 4.00E+01                 |                          | 1.85E+01                 |    |
| 3/30 18:00 | -1600                     | -1600                     | 0.366             | 0.538             | 0.225              | 0.225              |                          | 4.07E+01                 |                          | 1.85E+01                 |    |
| 3/30 20:00 | -1600                     | -1600                     | 0.362             | 0.548             | 0.220              | 0.220              |                          | 4.01E+01                 |                          | 1.85E+01                 |    |
| 3/30 22:00 | -1650                     | -1650                     | 0.372             | 0.562             | 0.220              | 0.220              |                          | 4.00E+01                 |                          | 1.84E+01                 |    |
| 3/31 0:00  | -1600                     | -1600                     | 0.362             | 0.552             | 0.220              | 0.220              |                          | 4.12E+01                 |                          | 1.83E+01                 |    |
| 3/31 2:00  | -1600                     | -1600                     | 0.362             | 0.552             | 0.210              | 0.210              |                          | 4.23E+01                 |                          | 1.83E+01                 |    |
| 3/31 4:00  | -1650                     | -1650                     | 0.370             | 0.568             | 0.210              | 0.210              |                          | 4.17E+01                 |                          | 1.82E+01                 |    |
| 3/31 6:00  | -1650                     | -1650                     | 0.368             | 0.568             | 0.210              | 0.210              |                          | 3.82E+01                 |                          | 1.81E+01                 |    |
| 3/31 8:00  | -1650                     | -1650                     | 0.366             | 0.550             | 0.210              | 0.210              |                          | 3.42E+01                 |                          | 1.80E+01                 |    |
| 3/31 10:00 | -1600                     | -1600                     | 0.358             | 0.566             | 0.210              | 0.210              |                          | 4.23E+01                 |                          | 1.80E+01                 |    |
| 3/31 12:00 | -1600                     | -1650                     | 0.366             | 0.562             | 0.210              | 0.205              |                          | 4.12E+01                 |                          | 1.72E+01                 |    |
| 3/31 13:00 | -1600                     | -1550                     | 0.356             | 0.552             | 0.205              | 0.205              |                          | 4.12E+01                 |                          | 1.72E+01                 |    |
| 3/31 14:00 | -1600                     | -1550                     | 0.352             | 0.552             | 0.205              | 0.205              |                          | 3.44E+01                 |                          | 1.76E+01                 |    |
| 3/31 16:00 | -1600                     | -1550                     | 0.350             | 0.552             | 0.190              | 0.190              |                          | 4.35E+01                 |                          | 1.77E+01                 |    |
| 3/31 18:00 | -1600                     | -1600                     | 0.340             | 0.548             | 0.180              | 0.180              |                          | 4.10E+01                 |                          | 1.77E+01                 |    |
| 3/31 20:00 | -1650                     | -1650                     | 0.336             | 0.538             | 0.180              | 0.180              |                          | 4.25E+01                 |                          | 1.76E+01                 |    |
| 3/31 22:00 | -1650                     | -1650                     | 0.340             | 0.546             | 0.180              | 0.180              |                          | 4.29E+01                 |                          | 1.76E+01                 |    |
| 4/1 0:00   | -1650                     | -1650                     | 0.326             | 0.536             | 0.175              | 0.175              |                          | 4.39E+01                 |                          | 1.75E+01                 |    |
| 4/1 2:00   | -1600                     | -1600                     | 0.328             | 0.546             | 0.175              | 0.175              |                          | 3.87E+01                 |                          | 1.75E+01                 |    |
| 4/1 4:00   | -1650                     | -1600                     | 0.336             | 0.558             | 0.170              | 0.175              |                          | 4.24E+01                 |                          | 1.74E+01                 |    |
| 4/1 6:00   | -1600                     | -1600                     | 0.326             | 0.550             | 0.170              | 0.170              |                          | 4.43E+01                 |                          | 1.74E+01                 |    |
| 4/1 8:00   | -1650                     | -1650                     | 0.322             | 0.552             | 0.165              | 0.170              |                          | 4.25E+01                 |                          | 1.73E+01                 |    |
| 4/1 10:00  | -1650                     | -1650                     | 0.328             | 0.552             | 0.165              | 0.165              |                          | 4.30E+01                 |                          | 1.72E+01                 |    |
| 4/1 12:00  | -1650                     | -1600                     | 0.320             | 0.550             | 0.165              | 0.165              |                          | 4.09E+01                 |                          | 1.72E+01                 |    |
| 4/1 16:00  | -1600                     | -1600                     | 0.326             | 0.550             | 0.160              | 0.160              |                          | 4.42E+01                 |                          | 1.69E+01                 |    |
| 4/1 16:30  | -1600                     | -1600                     | 0.326             | 0.564             | 0.160              | 0.160              |                          | 4.30E+01                 |                          | 1.70E+01                 |    |
| 4/1 17:00  | -1600                     | -1600                     | 0.326             | 0.560             | 0.160              | 0.160              |                          | 4.38E+01                 |                          | 1.70E+01                 |    |
| 4/1 20:00  | -1600                     | -1600                     | 0.316             | 0.556             | 0.160              | 0.160              |                          | 4.29E+01                 |                          | 1.69E+01                 |    |

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時        | 原子炉水位<br>(燃料域)(A)<br>(mm) | 原子炉水位<br>(燃料域)(B)<br>(mm) | A系 原子炉圧<br>力(MPa) | B系 原子炉<br>圧力(MPa) | D/W圧力<br>(MPa abs) | S/C圧力<br>(MPa abs) | CAMS<br>D/W(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>D/W(B)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(B)<br>(Sv/h) | 備考 |
|-----------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 4/2 0:30  | -1600                     | -1600                     | 0.310             | 0.566             | 0.160              | 0.160              |                          | 4.10E+01                 |                          | 1.67E+01                 |    |
| 4/2 4:00  | -1600                     | -1600                     | 0.320             | 0.578             | 0.160              | 0.160              |                          | 4.55E+01                 |                          | 1.65E+01                 |    |
| 4/2 8:00  | -1650                     | -1600                     | 0.326             | 0.582             | 0.160              | 0.160              |                          | 4.42E+01                 |                          | 1.62E+01                 |    |
| 4/2 12:00 | -1650                     | -1650                     | 0.322             | 0.590             | 0.155              | 0.155              |                          | 4.51E+01                 |                          | 1.60E+01                 |    |
| 4/2 16:30 | -1650                     | -1650                     | 0.316             | 0.598             | 0.155              | 0.155              |                          | 3.63E+01                 |                          | 1.57E+01                 |    |
| 4/2 20:00 | -1650                     | -1650                     | 0.326             | 0.598             | 0.155              | 0.155              |                          | 3.38E+01                 |                          | 1.55E+01                 |    |
| 4/2 20:37 | -1650                     | -1650                     | 0.328             | 0.598             | 0.155              | 0.155              |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/2 20:47 | -1650                     | -1650                     | 0.328             | 0.600             | 0.155              | 0.160              |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/2 21:07 | -1650                     | -1650                     | 0.326             | 0.598             | 0.155              | 0.160              |                          | 3.19E+01                 |                          | 1.56E+01                 |    |
| 4/2 23:00 | -1650                     | -1650                     | 0.322             | 0.590             | 0.155              | 0.160              |                          | 3.75E+01                 |                          | 1.55E+01                 |    |
| 4/3 3:00  | -1650                     | -1650                     | 0.322             | 0.602             | 0.155              | 0.160              |                          | 3.18E+01                 |                          | 1.53E+01                 |    |
| 4/3 7:00  | -1650                     | -1600                     | 0.328             | 0.608             | 0.155              | 0.160              |                          | 4.74E+01                 |                          | 1.50E+01                 |    |
| 4/3 9:00  | -1650                     | -1650                     | 0.326             | 0.608             | 0.155              | 0.155              |                          | 4.46E+01                 |                          | 1.49E+01                 |    |
| 4/3 10:52 | -1650                     | -1650                     | 0.330             | 0.612             | 0.155              | 0.155              |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/3 11:02 |                           |                           | 0.330             | 0.618             | 0.155              | 0.155              |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/3 11:07 | -1650                     | -1650                     | 0.328             | 0.616             | 0.155              | 0.155              |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/3 11:12 | -1650                     | -1650                     | 0.328             | 0.612             | 0.155              | 0.155              |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/3 11:17 | -1650                     | -1650                     | 0.328             | 0.612             | 0.155              | 0.155              |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/3 11:37 | -1650                     | -1650                     |                   | 0.616             | 0.155              | 0.155              |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/3 12:17 | -1650                     | -1650                     | 0.330             | 0.626             | 0.155              | 0.155              |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/3 12:35 | -1650                     | -1650                     | 0.336             | 0.628             | 0.155              | 0.155              |                          | 3.11E+01                 |                          | 1.41E+01                 |    |
| 4/3 14:00 | -1650                     | -1650                     | 0.328             | 0.618             | 0.155              | 0.155              |                          | 3.86E+01                 |                          | 1.42E+01                 |    |
| 4/3 17:20 | -1650                     | -1650                     | 0.336             | 0.628             | 0.155              | 0.155              |                          | 3.89E+01                 |                          | 1.38E+01                 |    |
| 4/3 17:35 | -1650                     | -1650                     | 0.336             | 0.632             | 0.155              | 0.155              |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/3 17:45 | -1650                     | -1650                     | 0.336             | 0.632             | 0.155              | 0.155              |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/3 18:00 | -1650                     | -1650                     | 0.332             | 0.636             | 0.155              | 0.155              |                          | 3.84E+01                 |                          | 1.38E+01                 |    |
| 4/4 0:00  | -1650                     | -1650                     | 0.338             | 0.658             | 0.155              | 0.155              |                          | 3.83E+01                 |                          | 1.34E+01                 |    |
| 4/4 6:00  | -1700                     | -1650                     | 0.338             | 0.670             | 0.150              | 0.150              |                          | 3.77E+01                 |                          | 1.28E+01                 |    |
| 4/4 11:00 | -1650                     | -1650                     | 0.332             | 0.670             | 0.150              | 0.150              |                          | 3.87E+01                 |                          | 1.22E+01                 |    |
| 4/4 18:00 | -1650                     | -1650                     | 0.332             | 0.672             | 0.150              | 0.150              |                          | 3.19E+01                 |                          | 1.16E+01                 |    |
| 4/5 0:00  | -1700                     | -1650                     | 0.338             | 0.672             | 0.150              | 0.150              |                          | 3.21E+01                 |                          | 1.08E+01                 |    |
| 4/5 6:00  | -1700                     | -1650                     | 0.342             | 0.688             | 0.150              | 0.150              |                          | 3.15E+01                 |                          | 1.02E+01                 |    |
| 4/5 12:00 | -1650                     | -1650                     | 0.346             | 0.696             | 0.150              | 0.150              |                          | 3.23E+01                 |                          | 9.64E+00                 |    |



## 1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時        | 原子炉水位<br>(燃料域)(A)<br>(mm) | 原子炉水位<br>(燃料域)(B)<br>(mm) | A系 原子炉圧<br>力 (MPa) | B系 原子炉<br>圧力 (MPa) | D/W圧力<br>(MPa abs) | S/C圧力<br>(MPa abs) | CAMS<br>D/W(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>D/W(B)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(B)<br>(Sv/h) | 備考 |
|-----------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 4/5 18:00 | -1650                     | -1650                     | 0.338              | 0.718              | 0.150              | 0.150              |                          | 3.15E+01                 |                          | 9.19E+00                 |    |
| 4/6 0:00  | -1650                     | -1650                     | 0.338              | 0.703              | 0.150              | 0.150              |                          | 3.11E+01                 |                          | 8.79E+00                 |    |
| 4/6 6:00  | -1650                     | -1700                     | 0.350              | 0.723              | 0.150              | 0.150              |                          | 3.11E+01                 |                          | 8.40E+00                 |    |
| 4/6 12:00 | -1650                     | -1650                     | 0.348              | 0.725              | 0.150              | 0.150              |                          | 3.10E+01                 |                          | 8.01E+00                 |    |
| 4/6 18:00 | -1650                     | -1650                     | 0.350              | 0.720              | 0.150              | 0.150              |                          | 3.05E+01                 |                          | 7.57E+00                 |    |
| 4/6 22:00 | -1650                     | -1650                     | 0.353              | 0.733              | 0.150              | 0.150              |                          | 4.06E+01                 |                          | 7.32E+00                 |    |
| 4/7 0:00  | -1650                     | -1650                     | 0.355              | 0.735              | 0.150              | 0.150              |                          | 3.37E+01                 |                          | 7.17E+00                 |    |
| 4/7 5:20  |                           |                           |                    |                    | 0.155              | 0.155              |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/7 5:30  |                           |                           |                    |                    | 0.155              | 0.155              |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/7 5:40  |                           |                           |                    |                    | 0.155              | 0.155              |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/7 5:50  |                           |                           |                    |                    | 0.155              | 0.155              |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/7 6:00  | -1650                     | -1650                     | 0.363              | 0.758              | 0.155              | 0.155              |                          | 3.08E+01                 |                          | 1.29E+01                 |    |
| 4/7 7:00  |                           |                           |                    |                    | 0.160              | 0.155              |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/7 7:10  |                           |                           |                    |                    | 0.160              | 0.155              |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/7 7:20  |                           |                           |                    |                    | 0.160              | 0.155              |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/7 7:30  |                           |                           |                    |                    | 0.160              | 0.155              |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/7 7:40  |                           |                           |                    |                    | 0.160              | 0.155              |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/7 7:50  |                           |                           |                    |                    | 0.160              | 0.155              |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/7 8:00  |                           |                           |                    |                    | 0.160              | 0.155              |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/7 8:10  |                           |                           |                    |                    | 0.160              | 0.155              |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/7 8:20  |                           |                           |                    |                    | 0.160              | 0.155              |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/7 8:30  |                           |                           |                    |                    | 0.160              | 0.155              |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/7 8:40  |                           |                           |                    |                    | 0.160              | 0.155              |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/7 8:50  |                           |                           |                    |                    | 0.160              | 0.155              |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/7 9:00  |                           |                           |                    |                    | 0.160              | 0.155              |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/7 9:10  |                           |                           |                    |                    | 0.165              | 0.155              |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/7 9:20  |                           |                           |                    |                    | 0.165              | 0.155              |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/7 9:30  |                           |                           |                    |                    | 0.165              | 0.155              |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/7 9:40  |                           |                           |                    |                    | 0.165              | 0.155              |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/7 9:50  |                           |                           |                    |                    | 0.165              | 0.155              |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/7 10:00 |                           |                           |                    |                    | 0.165              | 0.155              |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/7 10:10 |                           |                           |                    |                    | 0.165              | 0.155              |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/7 10:20 |                           |                           |                    |                    | 0.165              | 0.155              |                          |                          |                          |                          |    |



1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時        | 原子炉水位<br>(燃料域)(A)<br>(mm) | 原子炉水位<br>(燃料域)(B)<br>(mm) | A系 原子炉圧<br>力 (MPa) | B系 原子炉<br>圧力 (MPa) | D/W圧力<br>(MPa abs) | S/C圧力<br>(MPa abs) | CAMS<br>D/W(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>D/W(B)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(B)<br>(Sv/h) | 備考                      |
|-----------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 4/7 10:30 |                           |                           |                    |                    | 0.165              | 0.155              |                          |                          |                          |                          |                         |
| 4/7 11:00 |                           |                           |                    |                    | 0.165              | 0.150              |                          |                          |                          |                          |                         |
| 4/7 12:00 | -1650                     | -1650                     | 0.375              | 0.758              | 0.165              | 0.150              |                          | 3.17E+01                 |                          | 1.29E+01                 |                         |
| 4/7 13:00 |                           |                           |                    |                    | 0.165              | 0.150              |                          |                          |                          |                          |                         |
| 4/7 14:00 |                           |                           |                    |                    | 0.165              | 0.150              |                          |                          |                          |                          |                         |
| 4/7 15:00 |                           |                           |                    |                    | 0.165              | 0.150              |                          |                          |                          |                          |                         |
| 4/7 16:00 |                           |                           |                    |                    | 0.170              | 0.150              |                          |                          |                          |                          |                         |
| 4/7 17:00 |                           |                           |                    |                    | 0.170              | 0.150              |                          |                          |                          |                          |                         |
| 4/7 18:00 | -1650                     | -1650                     | 0.380              | 0.773              | 0.170              | 0.150              |                          | 3.11E+01                 |                          | 1.28E+01                 |                         |
| 4/7 19:00 |                           |                           |                    |                    | 0.175              | 0.150              |                          |                          |                          |                          |                         |
| 4/7 20:00 |                           |                           |                    |                    | 0.175              | 0.150              |                          |                          |                          |                          |                         |
| 4/7 21:00 |                           |                           |                    |                    | 0.175              | 0.150              |                          |                          |                          |                          |                         |
| 4/7 22:00 |                           |                           |                    |                    | 0.175              | 0.150              |                          |                          |                          |                          |                         |
| 4/7 23:00 |                           |                           |                    |                    | 0.175              | 0.150              |                          |                          |                          |                          |                         |
| 4/8 0:00  | -1650                     | -1650                     | 0.390              | 0.788              | 0.175              | 0.150              |                          | 1.00E+02                 |                          | 1.27E+01                 |                         |
| 4/8 1:00  |                           |                           |                    |                    | 0.180              | 0.150              |                          |                          |                          |                          |                         |
| 4/8 2:00  |                           |                           |                    |                    | 0.180              | 0.150              |                          |                          |                          |                          |                         |
| 4/8 3:00  |                           |                           |                    |                    | 0.180              | 0.150              |                          |                          |                          |                          |                         |
| 4/8 4:00  |                           |                           |                    |                    | 0.180              | 0.150              |                          |                          |                          |                          |                         |
| 4/8 5:00  |                           |                           |                    |                    | 0.180              | 0.150              |                          |                          |                          |                          |                         |
| 4/8 6:00  | -1650                     | -1650                     | 0.395              | 0.785              | 0.180              | 0.150              |                          | 1.87E+02                 |                          | 1.26E+01                 |                         |
| 4/8 8:00  |                           |                           |                    |                    | 0.180              | 0.150              |                          | 7.62E+01                 |                          | 1.25E+01                 |                         |
| 4/8 9:00  |                           |                           |                    |                    | 0.180              | 0.150              |                          | 1.79E+02                 |                          | 1.25E+01                 |                         |
| 4/8 10:00 |                           |                           |                    |                    | 0.180              | 0.150              |                          | 1.76E+02                 |                          | 1.25E+01                 |                         |
| 4/8 11:00 |                           |                           |                    |                    | 0.180              | 0.150              |                          | 6.20E+01                 |                          | 1.25E+01                 |                         |
| 4/8 12:00 | -1650                     | -1650                     | 0.395              | 0.793              | 0.180              | 0.150              |                          | 6.29E+01                 |                          | 1.18E+01                 |                         |
| 4/8 13:00 |                           |                           |                    |                    | 0.185              | 0.155              |                          | 6.83E+01                 |                          | 1.22E+01                 |                         |
| 4/8 14:00 |                           |                           |                    |                    | 0.190              | 0.155              | 2.25E+00                 | 7.10E+01                 |                          | 1.22E+01                 |                         |
| 4/8 15:00 |                           |                           |                    |                    | 0.190              | 0.155              | 2.03E+00                 | 1.95E+02                 |                          | 1.23E+01                 | CAMSD/W(A)および(B)計器不良を確認 |
| 4/8 16:00 |                           |                           |                    |                    | 0.185              | 0.155              | 2.05E+00                 | 1.89E+02                 |                          | 1.23E+01                 |                         |
| 4/8 17:00 |                           |                           |                    |                    | 0.185              | 0.155              | 4.10E-03                 | 6.10E+01                 |                          | 1.22E+01                 |                         |
| 4/8 18:00 | -1650                     | -1650                     | 0.385              | 0.795              | 0.185              | 0.155              | 3.95E-03                 | 1.85E+02                 |                          | 1.22E+01                 |                         |
| 4/8 19:00 |                           |                           |                    |                    | 0.185              | 0.155              | 2.90E-03                 | 8.15E+01                 |                          | 1.22E+01                 |                         |

# 1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時         | 原子炉水位<br>(燃料域)(A)<br>(mm) | 原子炉水位<br>(燃料域)(B)<br>(mm) | A系 原子炉圧<br>力 (MPa) | B系 原子炉<br>圧力 (MPa) | D/W圧力<br>(MPa abs) | S/C圧力<br>(MPa abs) | CAMS<br>D/W(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>D/W(B)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(B)<br>(Sv/h) | 備考 |
|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 4/8 20:00  |                           |                           |                    |                    | 0.185              | 0.155              | 3.45E-03                 | 5.85E+01                 |                          | 1.22E+01                 |    |
| 4/8 21:00  |                           |                           |                    |                    | 0.185              | 0.155              | 3.37E-03                 | 2.00E+02                 |                          | 1.22E+01                 |    |
| 4/8 22:00  |                           |                           |                    |                    | 0.185              | 0.155              | 3.48E-03                 | 1.51E+02                 |                          | 1.22E+01                 |    |
| 4/8 23:00  |                           |                           |                    |                    | 0.185              | 0.155              | 3.70E-03                 | 9.00E+01                 |                          | 1.22E+01                 |    |
| 4/9 0:00   | -1650                     | -1650                     | 0.395              | 0.803              | 0.190              | 0.155              | 3.88E-03                 | 8.16E+01                 |                          | 1.22E+01                 |    |
| 4/9 1:00   |                           |                           |                    |                    | 0.190              | 0.155              | 3.12E-03                 | 3.14E+01                 |                          | 1.22E+01                 |    |
| 4/9 2:00   |                           |                           |                    |                    | 0.190              | 0.160              | 2.86E-03                 | 8.12E+01                 |                          | 1.21E+01                 |    |
| 4/9 3:00   |                           |                           |                    |                    | 0.190              | 0.160              | 3.54E-03                 | 1.58E+02                 |                          | 1.21E+01                 |    |
| 4/9 4:00   |                           |                           |                    |                    | 0.190              | 0.160              | 3.75E-03                 | 2.03E+02                 |                          | 1.21E+01                 |    |
| 4/9 4:10   |                           |                           |                    |                    | 0.190              |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/9 4:20   |                           |                           |                    |                    | 0.190              |                    |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/9 4:30   |                           |                           |                    |                    | 0.190              | 0.160              |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/9 4:40   |                           |                           |                    |                    | 0.190              | 0.160              |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/9 4:50   |                           |                           |                    |                    | 0.190              | 0.160              |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/9 5:00   |                           |                           |                    |                    | 0.190              | 0.160              | 3.85E-03                 | 1.85E+02                 |                          | 1.21E+01                 |    |
| 4/9 6:00   | -1650                     | -1650                     | 0.403              | 0.820              | 0.190              | 0.160              | 3.29E-03                 | 1.78E+02                 |                          | 1.21E+01                 |    |
| 4/9 7:00   |                           |                           |                    |                    | 0.190              | 0.160              | 3.07E-03                 | 1.60E+02                 |                          | 1.20E+01                 |    |
| 4/9 8:00   |                           |                           |                    |                    | 0.190              | 0.160              | 2.66E-03                 | 1.98E+02                 |                          | 1.20E+01                 |    |
| 4/9 9:00   |                           |                           |                    |                    | 0.190              | 0.160              | 3.01E-03                 | 1.13E+02                 |                          | 1.20E+01                 |    |
| 4/9 10:00  |                           |                           |                    |                    | 0.190              | 0.160              | 2.50E-03                 | 8.00E+01                 |                          | 1.20E+01                 |    |
| 4/9 11:00  |                           |                           |                    |                    | 0.190              | 0.160              | 3.40E-03                 | 9.50E-01                 |                          | 1.20E+01                 |    |
| 4/9 12:00  | -1650                     | -1650                     | 0.410              | 0.825              | 0.190              | 0.160              | 3.55E-03                 | 1.78E+02                 |                          | 1.19E+01                 |    |
| 4/9 16:00  | -1650                     | -1650                     | 0.410              | 0.825              | 0.190              | 0.160              | 3.90E-03                 | 1.61E+02                 |                          | 1.19E+01                 |    |
| 4/9 18:00  | -1650                     | -1650                     | 0.413              | 0.830              | 0.190              | 0.160              | 2.54E-03                 | 1.58E+02                 |                          | 1.18E+01                 |    |
| 4/9 20:00  | -1600                     | -1650                     | 0.413              | 0.838              | 0.195              | 0.165              | 2.94E-03                 | 1.52E+02                 |                          | 1.18E+01                 |    |
| 4/9 22:00  | -1600                     | -1650                     | 0.413              | 0.843              | 0.195              | 0.165              | 2.67E-03                 | 1.49E+02                 |                          | 1.17E+01                 |    |
| 4/10 0:00  | -1600                     | -1650                     | 0.415              | 0.850              | 0.195              | 0.160              | 3.27E-03                 | 1.04E+02                 |                          | 1.17E+01                 |    |
| 4/10 2:00  |                           |                           |                    |                    | 0.195              | 0.160              | 3.71E-03                 | 1.32E+02                 |                          | 1.17E+01                 |    |
| 4/10 4:00  |                           |                           |                    |                    | 0.195              | 0.165              | 4.00E-03                 | 1.40E+02                 |                          | 1.16E+01                 |    |
| 4/10 6:00  | -1550                     | -1600                     | 0.410              | 0.848              | 0.195              | 0.165              | 3.77E-03                 | 1.51E+02                 |                          | 1.16E+01                 |    |
| 4/10 10:00 | -1600                     | -1700                     | 0.413              | 0.858              | 0.195              | 0.160              | 3.38E-03                 | 1.16E+02                 |                          | 1.15E+01                 |    |
| 4/10 12:00 | -1600                     | -1650                     | 0.415              | 0.858              | 0.195              | 0.165              | 4.01E-03                 | 8.45E+01                 |                          | 1.07E+01                 |    |
| 4/10 14:00 |                           |                           |                    |                    | 0.195              | 0.165              | 4.08E-03                 | 1.63E+02                 |                          | 1.11E+01                 |    |

## 1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時         | 原子炉水位<br>(燃料域)(A)<br>(mm) | 原子炉水位<br>(燃料域)(B)<br>(mm) | A系 原子炉圧<br>力(MPa) | B系 原子炉<br>圧力(MPa) | D/W圧力<br>(MPa abs) | S/C圧力<br>(MPa abs) | CAMS<br>D/W(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>D/W(B)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(B)<br>(Sv/h) | 備考 |
|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 4/10 16:00 |                           |                           |                   |                   | 0.195              | 0.165              | 3.36E-03                 | 1.56E+02                 |                          | 1.12E+01                 |    |
| 4/10 18:00 | -1550                     | -1650                     | 0.415             | 0.863             | 0.195              | 0.165              | 4.05E-03                 | 1.23E+02                 |                          | 1.12E+01                 |    |
| 4/10 20:00 |                           |                           |                   |                   | 0.195              | 0.160              | 2.83E-03                 | 1.36E+02                 |                          | 1.12E+01                 |    |
| 4/10 22:00 |                           |                           |                   |                   | 0.195              | 0.165              | 3.04E-03                 | 1.27E+02                 |                          | 1.12E+01                 |    |
| 4/11 0:00  | -1650                     | -1650                     | 0.413             | 0.873             | 0.195              | 0.165              | 3.75E-03                 | 1.32E+02                 |                          | 1.12E+01                 |    |
| 4/11 2:00  |                           |                           |                   |                   | 0.195              | 0.165              | 4.05E-03                 | 1.28E+02                 |                          | 1.12E+01                 |    |
| 4/11 4:00  |                           |                           |                   |                   | 0.195              | 0.165              | 3.71E-03                 | 1.35E+02                 |                          | 1.12E+01                 |    |
| 4/11 6:00  | -1650                     | -1650                     | 0.410             | 0.873             | 0.195              | 0.165              | 3.40E-03                 | 1.27E+02                 |                          | 1.11E+01                 |    |
| 4/11 8:00  |                           |                           |                   |                   | 0.195              | 0.165              | 4.10E-03                 | 1.22E+02                 |                          | 1.11E+01                 |    |
| 4/11 10:00 |                           |                           |                   |                   | 0.195              | 0.165              | 3.97E-03                 | 1.28E+02                 |                          | 1.11E+01                 |    |
| 4/11 10:45 |                           |                           |                   |                   | 0.195              | 0.165              | 3.81E-03                 | 1.28E+02                 |                          | 1.11E+01                 |    |
| 4/11 11:30 |                           |                           |                   |                   | 0.195              | 0.165              | 3.72E-03                 | 1.26E+02                 |                          | 1.11E+01                 |    |
| 4/11 12:00 | -1600                     | -1650                     | 0.416             | 0.873             | 0.195              | 0.165              | 3.75E-03                 | 1.23E+02                 |                          | 1.11E+01                 |    |
| 4/11 14:30 |                           |                           |                   |                   | 0.195              | 0.165              | 3.55E-03                 | 1.25E+02                 |                          | 1.10E+01                 |    |
| 4/11 16:00 |                           |                           |                   |                   | 0.195              | 0.165              | 2.17E-03                 | 1.35E+02                 |                          | 1.10E+01                 |    |
| 4/11 18:30 | -1600                     | -1600                     | 0.416             | 0.895             | 0.195              | 0.165              | 2.75E-03                 | 1.22E+02                 |                          | 1.04E+01                 |    |
| 4/11 20:00 |                           |                           |                   |                   | 0.195              | 0.165              | 2.08E-03                 | 1.28E+02                 |                          | 1.06E+01                 |    |
| 4/11 22:00 |                           |                           |                   |                   | 0.195              | 0.160              | 2.80E-03                 | 1.46E+02                 |                          | 1.08E+01                 |    |
| 4/11 23:40 |                           |                           |                   |                   | 0.195              | 0.165              |                          |                          |                          |                          |    |
| 4/12 0:00  | -1600                     | -1500                     | 0.416             | 0.898             | 0.195              | 0.165              | 2.55E-03                 | 1.27E+02                 |                          | 1.08E+01                 |    |
| 4/12 4:00  |                           |                           |                   |                   | 0.190              | 0.165              | 3.03E-03                 | 1.05E+02                 |                          | 1.08E+01                 |    |
| 4/12 6:00  | -1650                     | -1650                     | 0.416             | 0.908             | 0.190              | 0.165              | 3.35E-03                 | 1.29E+02                 |                          | 1.08E+01                 |    |
| 4/12 8:00  |                           |                           |                   |                   | 0.190              | 0.165              | 2.41E-03                 | 1.31E+02                 |                          | 1.07E+01                 |    |
| 4/12 10:00 |                           |                           |                   |                   | 0.190              | 0.165              | 2.72E-03                 | 1.43E+02                 |                          | 1.07E+01                 |    |
| 4/12 13:00 | -1600                     | -1600                     | 0.400             | 0.900             | 0.190              | 0.165              | 2.56E-03                 | 9.01E+01                 |                          | 9.50E+00                 |    |
| 4/12 14:00 |                           |                           |                   |                   | 0.190              | 0.165              | 4.15E-03                 | 1.24E+02                 |                          | 1.00E+01                 |    |
| 4/12 15:00 | -1600                     | -1600                     | 0.418             | 0.918             | 0.190              | 0.165              | 4.13E-03                 | 1.45E+02                 |                          | 1.02E+01                 |    |
| 4/12 17:00 |                           |                           |                   |                   | 0.190              | 0.165              | 2.00E-03                 | 1.69E+02                 |                          | 1.03E+01                 |    |
| 4/12 18:00 | -1600                     | -1600                     | 0.420             | 0.920             | 0.190              | 0.165              | 3.60E-03                 | 1.36E+02                 |                          | 1.04E+01                 |    |
| 4/12 21:00 |                           |                           |                   |                   | 0.190              | 0.165              | 3.41E-03                 | 1.38E+02                 |                          | 1.04E+01                 |    |
| 4/12 23:00 | -1650                     | -1650                     | 0.423             | 0.925             | 0.190              | 0.165              | 2.75E-03                 | 1.48E+02                 |                          | 1.04E+01                 |    |
| 4/13 3:30  |                           |                           |                   |                   | 0.190              | 0.165              | 2.19E-03                 | 1.41E+02                 |                          | 1.04E+01                 |    |
| 4/13 6:00  | -1650                     | -1650                     | 0.423             | 0.928             | 0.190              | 0.165              | 3.16E-03                 | 1.38E+02                 |                          | 1.04E+01                 |    |

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時         | 原子炉水位<br>(燃料域)(A)<br>(mm) | 原子炉水位<br>(燃料域)(B)<br>(mm) | A系 原子炉圧<br>力(MPa) | B系 原子炉<br>圧力(MPa) | D/W圧力<br>(MPa abs) | S/C圧力<br>(MPa abs) | CAMS<br>D/W(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>D/W(B)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(B)<br>(Sv/h) | 備考 |
|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 4/13 9:00  |                           |                           |                   |                   | 0.190              | 0.165              | 3.61E-03                 | 1.33E+02                 |                          | 1.04E+01                 |    |
| 4/13 12:00 | -1600                     | -1650                     | 0.420             | 0.933             | 0.190              | 0.165              | 3.20E-03                 | 1.33E+02                 |                          | 1.03E+01                 |    |
| 4/13 15:00 |                           |                           |                   |                   | 0.190              | 0.165              | 2.20E-03                 | 1.34E+02                 |                          | 1.03E+01                 |    |
| 4/13 18:00 | -1600                     | -1650                     | 0.425             | 0.938             | 0.190              | 0.165              | 2.85E-03                 | 1.30E+02                 |                          | 1.02E+01                 |    |
| 4/13 21:00 |                           |                           |                   |                   | 0.190              | 0.165              | 2.60E-03                 | 1.07E+02                 |                          | 1.02E+01                 |    |
| 4/14 0:00  | -1600                     | -1600                     | 0.423             | 0.940             | 0.190              | 0.165              | 2.64E-03                 | 1.30E+02                 |                          | 1.01E+01                 |    |
| 4/14 3:00  |                           |                           |                   |                   | 0.190              | 0.165              | 3.36E-03                 | 1.45E+02                 |                          | 1.01E+01                 |    |
| 4/14 6:00  | -1600                     | -1600                     | 0.420             | 0.940             | 0.190              | 0.165              | 3.44E-03                 | 1.50E+02                 |                          | 1.00E+01                 |    |
| 4/14 9:00  |                           |                           |                   |                   | 0.190              | 0.165              | 2.69E-03                 | 1.42E+02                 |                          | 1.00E+01                 |    |
| 4/14 12:00 | -1600                     | -1600                     | 0.423             | 0.948             | 0.190              | 0.165              | 3.21E-03                 | 1.57E+02                 |                          | 9.96E+00                 |    |
| 4/14 15:00 |                           |                           |                   |                   | 0.190              | 0.165              | 3.07E-03                 | 1.41E+02                 |                          | 9.92E+00                 |    |
| 4/14 18:00 | -1600                     | -1600                     | 0.425             | 0.940             | 0.190              | 0.170              | 2.53E-03                 | 1.38E+02                 |                          | 9.87E+00                 |    |
| 4/14 21:00 |                           |                           |                   |                   | 0.190              | 0.170              | 3.00E-03                 | 1.16E+02                 |                          | 9.82E+00                 |    |
| 4/15 0:00  | -1550                     | -1550                     | 0.428             | 0.953             | 0.190              | 0.170              | 2.73E-03                 | 1.16E+02                 |                          | 9.77E+00                 |    |
| 4/15 3:00  |                           |                           | 0.428             | 0.953             | 0.185              | 0.165              | 1.84E-03                 | 8.13E+01                 |                          | 9.72E+00                 |    |
| 4/15 6:00  | -1550                     | -1600                     | 0.430             | 0.965             | 0.190              | 0.170              | 2.94E-03                 | 9.58E+01                 |                          | 9.68E+00                 |    |
| 4/15 12:00 | -1650                     | -1650                     | 0.430             | 0.965             | 0.190              | 0.170              | 3.01E-03                 | 1.58E+02                 |                          | 9.58E+00                 |    |
| 4/15 18:00 | -1650                     | -1650                     | 0.428             | 0.963             | 0.190              | 0.170              | 2.89E-03                 | 1.49E+02                 | 1.21E+00                 | 9.49E+00                 |    |
| 4/15 21:00 |                           |                           |                   |                   | 0.190              | 0.170              | 2.36E-03                 | 1.48E+02                 | 1.21E+00                 | 9.44E+00                 |    |
| 4/16 0:00  | -1650                     | -1700                     | 0.423             | 0.978             | 0.185              | 0.170              | 3.50E-03                 | 1.58E+02                 | 1.20E+00                 | 9.39E+00                 |    |
| 4/16 3:00  |                           |                           |                   |                   | 0.190              | 0.170              | 1.93E-03                 | 6.70E+01                 | 1.20E+00                 | 9.35E+00                 |    |
| 4/16 6:00  | -1650                     | -1650                     | 0.423             | 0.978             | 0.190              | 0.170              | 3.55E-03                 | 1.60E+02                 | 1.20E+00                 | 9.30E+00                 |    |
| 4/16 9:00  |                           |                           |                   |                   | 0.185              | 0.170              | 2.63E-03                 | 1.37E+02                 | 1.20E+00                 | 9.26E+00                 |    |
| 4/16 12:00 | -1650                     | -1650                     | 0.423             | 0.975             | 0.185              | 0.175              | 2.22E-03                 | 1.80E+02                 | 1.19E+00                 | 9.22E+00                 |    |
| 4/16 15:00 |                           |                           |                   |                   | 0.185              | 0.170              | 3.13E-03                 | 1.03E+02                 | 1.19E+00                 | 9.17E+00                 |    |
| 4/16 18:00 | -1650                     | -1650                     | 0.423             | 0.985             | 0.185              | 0.175              | 2.14E-03                 | 1.17E+02                 | 1.19E+00                 | 9.11E+00                 |    |
| 4/16 21:00 |                           |                           |                   |                   | 0.180              | 0.175              | 4.00E-03                 | 1.76E+02                 | 1.18E+00                 | 9.08E+00                 |    |
| 4/17 0:00  | -1650                     | -1650                     | 0.425             | 0.993             | 0.180              | 0.175              | 2.85E-03                 | 1.64E+02                 | 1.18E+00                 | 9.03E+00                 |    |
| 4/17 3:00  |                           |                           |                   |                   | 0.180              | 0.175              | 3.28E-03                 | 1.51E+02                 | 1.16E+00                 | 8.91E+00                 |    |
| 4/17 6:00  | -1650                     | -1650                     | 0.425             | 1.003             | 0.180              | 0.175              | 3.30E-03                 | 1.41E+02                 | 1.12E+00                 | 8.38E+00                 |    |
| 4/17 9:00  |                           |                           |                   |                   | 0.180              | 0.175              | 3.80E-03                 | 1.84E+02                 | 1.09E+00                 | 7.55E+00                 |    |
| 4/17 12:00 | -1650                     | -1650                     | 0.420             | 0.973             | 0.175              | 0.170              | 2.72E-03                 | 2.24E+02                 | 1.07E+00                 | 6.67E+00                 |    |
| 4/17 15:00 |                           |                           |                   |                   | 0.180              | 0.175              | 2.90E-03                 | 1.73E+02                 | 1.06E+00                 | 5.93E+00                 |    |

## 1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時         | 原子炉水位<br>(燃料域)(A)<br>(mm) | 原子炉水位<br>(燃料域)(B)<br>(mm) | A系 原子炉圧<br>力(MPa) | B系 原子炉<br>圧力(MPa) | D/W圧力<br>(MPa abs) | S/C圧力<br>(MPa abs) | CAMS<br>D/W(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>D/W(B)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(B)<br>(Sv/h) | 備考 |
|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 4/17 18:00 | -1650                     | -1650                     | 0.423             | 1.008             | 0.175              | 0.175              | 3.06E-03                 | 1.93E+02                 | 1.04E+00                 | 5.32E+00                 |    |
| 4/17 21:00 |                           |                           |                   |                   | 0.175              | 0.170              | 2.32E-03                 | 1.65E+02                 | 1.03E+00                 | 4.77E+00                 |    |
| 4/18 0:00  | -1650                     | -1650                     | 0.420             | 1.015             | 0.175              | 0.170              | 2.79E-03                 | 1.76E+02                 | 1.02E+00                 | 4.26E+00                 |    |
| 4/18 6:00  | -1650                     | -1650                     | 0.423             | 1.030             | 0.170              | 0.170              | 1.71E-03                 | 1.75E+02                 | 1.00E+00                 | 3.30E+00                 |    |
| 4/18 9:00  |                           |                           |                   |                   | 0.170              | 0.170              | 2.99E-03                 | 1.74E+02                 | 9.96E-01                 | 2.90E+00                 |    |
| 4/18 12:00 | -1650                     | -1650                     | 0.428             | 1.035             | 0.170              | 0.170              | 2.46E-03                 | 1.73E+02                 | 9.92E-01                 | 2.56E+00                 |    |
| 4/18 13:00 |                           |                           |                   |                   | 0.170              | 0.170              | 3.85E-03                 | 1.64E+02                 | 9.92E-01                 | 2.55E+00                 |    |
| 4/18 18:00 | -1600                     | -1550                     | 0.423             | 1.023             | 0.170              | 0.170              | 3.70E-03                 | 1.46E+02                 | 9.89E-01                 | 2.33E+00                 |    |
| 4/18 21:00 |                           |                           |                   |                   | 0.170              | 0.170              | 3.50E-03                 | 1.34E+02                 | 9.90E-01                 | 2.31E+00                 |    |
| 4/19 0:00  | -1600                     | -1550                     | 0.425             | 1.035             | 0.170              | 0.170              | 2.70E-03                 | 1.30E+02                 | 9.90E-01                 | 2.30E+00                 |    |
| 4/19 3:00  |                           |                           |                   |                   | 0.170              | 0.170              | 1.81E-03                 | 1.67E+02                 | 9.89E-01                 | 2.28E+00                 |    |
| 4/19 6:00  | -1600                     | -1550                     | 0.423             | 1.040             | 0.170              | 0.170              | 2.84E-03                 | 1.02E+02                 | 9.89E-01                 | 2.26E+00                 |    |
| 4/19 9:00  |                           |                           |                   |                   | 0.165              | 0.170              | 1.18E+00                 | 1.70E+02                 | 9.88E-01                 | 2.24E+00                 |    |
| 4/19 12:00 | -1600                     | -1550                     | 0.430             | 1.048             | 0.165              | 0.170              | 1.10E+00                 | 1.67E+02                 | 9.88E-01                 | 2.21E+00                 |    |
| 4/19 15:00 |                           |                           |                   |                   | 0.170              | 0.170              | 1.39E+00                 | 1.53E+02                 | 9.88E-01                 | 2.19E+00                 |    |
| 4/19 18:00 | -1600                     | -1600                     | 0.428             | 1.065             | 0.170              | 0.170              | 2.02E-03                 | 1.24E+02                 | 9.87E-01                 | 2.14E+00                 |    |
| 4/19 21:00 |                           |                           |                   |                   | 0.165              | 0.170              | 1.50E-03                 | 1.38E+02                 | 9.87E-01                 | 2.11E+00                 |    |
| 4/20 0:00  | -1650                     | -1650                     | 0.423             | 1.070             | 0.165              | 0.165              | 1.72E+00                 | 1.40E+02                 | 9.89E-01                 | 2.10E+00                 |    |
| 4/20 3:00  |                           |                           |                   |                   | 0.165              | 0.165              | 1.65E+00                 | 1.44E+02                 | 9.90E-01                 | 2.09E+00                 |    |
| 4/20 6:00  | -1650                     | -1650                     | 0.425             | 1.075             | 0.165              | 0.165              | 1.01E+00                 | 1.63E+02                 | 9.91E-01                 | 2.08E+00                 |    |
| 4/20 9:00  | -1650                     | -1700                     |                   |                   | 0.165              | 0.165              | 9.92E-01                 | 1.41E+02                 | 9.91E-01                 | 2.07E+00                 |    |
| 4/20 12:00 | -1700                     | -1700                     | 0.420             | 1.078             | 0.160              | 0.160              | 1.00E+00                 | 1.43E+02                 | 9.91E-01                 | 2.05E+00                 |    |
| 4/20 15:00 |                           |                           |                   |                   | 0.160              | 0.160              | 1.07E+00                 | 1.50E+02                 | 9.92E-01                 | 1.04E+00                 |    |
| 4/20 18:00 | -1700                     | -1650                     | 0.428             | 1.088             | 0.160              | 0.160              | 1.06E+00                 | 1.51E+02                 | 9.92E-01                 | 2.03E+00                 |    |
| 4/20 21:00 |                           |                           |                   |                   | 0.160              | 0.160              | 1.57E+00                 | 1.40E+02                 | 9.92E-01                 | 2.03E+00                 |    |
| 4/21 0:00  | -1700                     | -1650                     | 0.420             | 1.093             | 0.160              | 0.160              | 1.57E+00                 | 1.42E+02                 | 9.92E-01                 | 2.02E+00                 |    |
| 4/21 3:00  |                           |                           |                   |                   | 0.160              | 0.165              | 3.85E-03                 | 1.42E+02                 | 9.92E-01                 | 2.00E+00                 |    |
| 4/21 6:00  | -1700                     | -1650                     | 0.425             | 1.103             | 0.160              | 0.160              | 2.42E-03                 | 1.40E+02                 | 9.94E-01                 | 1.99E+00                 |    |
| 4/21 9:00  |                           |                           |                   |                   | 0.160              | 0.160              | 3.77E-03                 | 1.40E+02                 | 9.95E-01                 | 1.98E+00                 |    |
| 4/21 12:00 | -1650                     | -1650                     | 0.433             | 1.110             | 0.160              | 0.160              | 1.45E+00                 | 1.51E+02                 | 9.96E-01                 | 1.96E+00                 |    |
| 4/21 15:00 |                           |                           |                   |                   | 0.160              | 0.160              | 1.48E+00                 | 1.45E+02                 | 9.95E-01                 | 1.93E+00                 |    |
| 4/21 18:00 | -1650                     | -1700                     | 0.433             | 1.103             | 0.160              | 0.160              | 1.53E+00                 | 1.51E+02                 | 9.94E-01                 | 1.91E+00                 |    |
| 4/21 21:00 |                           |                           |                   |                   | 0.160              | 0.160              | 1.57E+00                 | 1.60E+02                 | 9.94E-01                 | 1.89E+00                 |    |

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時         | 原子炉水位<br>(燃料域)(A)<br>(mm) | 原子炉水位<br>(燃料域)(B)<br>(mm) | A系 原子炉圧<br>力(MPa) | B系 原子炉<br>圧力(MPa) | D/W圧力<br>(MPa abs) | S/C圧力<br>(MPa abs) | CAMS<br>D/W(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>D/W(B)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(B)<br>(Sv/h) | 備考 |
|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 4/22 0:00  | -1650                     | -1650                     | 0.433             | 1.105             | 0.160              | 0.160              | 1.53E+00                 | 1.54E+02                 | 9.94E-01                 | 1.88E+00                 |    |
| 4/22 3:00  |                           |                           |                   |                   | 0.160              | 0.160              | 1.36E-03                 | 1.25E+02                 | 9.93E-01                 | 1.87E+00                 |    |
| 4/22 6:00  | -1650                     | -1650                     | 0.435             | 1.113             | 0.160              | 0.160              | 1.66E-03                 | 1.53E+02                 | 9.94E-01                 | 1.85E+00                 |    |
| 4/22 9:00  |                           |                           |                   |                   | 0.160              | 0.160              | 1.74E-03                 | 1.16E+02                 | 9.94E-01                 | 1.84E+00                 |    |
| 4/22 12:00 | -1650                     | -1650                     | 0.440             | 1.120             | 0.160              | 0.160              | 1.42E-03                 | 1.82E+02                 | 9.94E-01                 | 1.83E+00                 |    |
| 4/22 15:00 |                           |                           |                   |                   | 0.160              | 0.160              | 1.56E-03                 | 1.84E+02                 | 9.95E-01                 | 1.83E+00                 |    |
| 4/22 18:00 | -1650                     | -1650                     | 0.430             | 1.113             | 0.160              | 0.160              | 1.31E-03                 | 2.43E+02                 | 9.96E-01                 | 1.82E+00                 |    |
| 4/22 21:00 |                           |                           |                   |                   | 0.160              | 0.160              | 1.71E-03                 | 9.92E+01                 | 9.96E-01                 | 1.81E+00                 |    |
| 4/23 0:00  | -1650                     | -1650                     | 0.440             | 1.128             | 0.160              | 0.160              | 1.84E-03                 | 1.22E+02                 | 9.97E-01                 | 1.80E+00                 |    |
| 4/23 3:00  |                           |                           |                   |                   | 0.160              | 0.160              | 1.39E-03                 | 1.59E+02                 | 9.97E-01                 | 1.79E+00                 |    |
| 4/23 6:00  | -1700                     | -1700                     | 0.443             | 1.138             | 0.160              | 0.160              | 1.66E-03                 | 1.58E+02                 | 9.98E-01                 | 1.78E+00                 |    |
| 4/23 9:00  |                           |                           |                   |                   | 0.160              | 0.160              | 1.43E-03                 | 1.43E+02                 | 9.99E-01                 | 1.77E+00                 |    |
| 4/23 12:00 | -1700                     | -1700                     | 0.440             | 1.130             | 0.160              | 0.160              | 1.80E-03                 | 1.52E+02                 | 1.00E+00                 | 1.77E+00                 |    |
| 4/23 15:00 |                           |                           |                   |                   | 0.160              | 0.160              | 1.78E-03                 | 1.42E+02                 | 1.00E+00                 | 1.76E+00                 |    |
| 4/23 18:00 | -1650                     | -1700                     | 0.440             | 1.130             | 0.155              | 0.155              | 1.45E-03                 | 1.65E+02                 | 1.00E+00                 | 1.75E+00                 |    |
| 4/23 21:00 |                           |                           |                   |                   | 0.155              | 0.155              | 1.34E-03                 | 1.55E+02                 | 1.00E+00                 | 1.75E+00                 |    |
| 4/24 0:00  | -1650                     | -1650                     | 0.438             | 1.130             | 0.155              | 0.155              | 1.28E-03                 | 1.53E+02                 | 1.01E+00                 | 1.74E+00                 |    |
| 4/24 3:00  |                           |                           |                   |                   | 0.155              | 0.155              | 1.38E-03                 | 9.50E+01                 | 1.01E+00                 | 1.74E+00                 |    |
| 4/24 6:00  | -1700                     | -1700                     | 0.435             | 1.143             | 0.155              | 0.155              | 1.66E-03                 | 1.08E+02                 | 1.01E+00                 | 1.74E+00                 |    |
| 4/24 12:00 | -1700                     | -1700                     | 0.433             | 1.143             | 0.155              | 0.155              | 2.12E-03                 | 1.21E+02                 | 1.02E+00                 | 1.74E+00                 |    |
| 4/24 15:00 |                           |                           |                   |                   | 0.155              | 0.155              | 1.57E-03                 | 3.02E+02                 | 1.03E+00                 | 1.74E+00                 |    |
| 4/24 18:00 | -1700                     | -1700                     | 0.438             | 1.148             | 0.150              | 0.155              | 1.45E-03                 | 1.97E+02                 | 1.03E+00                 | 1.74E+00                 |    |
| 4/24 21:00 |                           |                           |                   |                   | 0.155              | 0.155              | 1.05E-03                 | 1.96E+02                 | 1.04E+00                 | 1.74E+00                 |    |
| 4/25 0:00  | -1700                     | -1700                     | 0.440             | 1.160             | 0.155              | 0.155              | 1.49E-03                 | 2.05E+02                 | 1.04E+00                 | 1.74E+00                 |    |
| 4/25 3:00  |                           |                           |                   |                   | 0.155              | 0.155              | 1.43E-03                 | 1.02E+02                 | 1.05E+00                 | 1.75E+00                 |    |
| 4/25 6:00  | -1700                     | -1650                     | 0.450             | 1.173             | 0.155              | 0.155              | 1.27E-03                 | 1.54E+02                 | 1.06E+00                 | 1.76E+00                 |    |
| 4/25 9:00  |                           |                           |                   |                   | 0.155              | 0.155              | 2.14E-03                 | 1.40E+02                 | 1.07E+00                 | 1.76E+00                 |    |
| 4/25 11:00 | -1700                     | -1650                     | 0.448             | 1.168             | 0.155              | 0.155              | 1.36E-03                 | 1.47E+02                 | 1.08E+00                 | 1.76E+00                 |    |
| 4/25 15:00 | -1650                     | -1650                     | 0.453             | 1.173             | 0.150              | 0.155              | 1.30E-03                 | 1.45E+02                 | 1.08E+00                 | 1.74E+00                 |    |
| 4/25 17:00 | -1650                     | -1550                     | 0.448             | 1.165             | 0.150              | 0.150              | 1.34E-03                 | 1.58E+02                 | 1.09E+00                 | 1.74E+00                 |    |
| 4/25 20:00 |                           |                           |                   |                   | 0.150              | 0.150              | 1.78E-03                 | 2.09E+02                 | 1.10E+00                 | 1.75E+00                 |    |
| 4/25 23:00 | -1650                     | -1650                     | 0.450             | 1.173             | 0.150              | 0.150              | 1.47E-03                 | 2.00E+02                 | 1.10E+00                 | 1.75E+00                 |    |
| 4/26 2:00  |                           |                           |                   |                   | 0.150              | 0.150              | 1.58E-03                 | 2.47E+02                 | 1.11E+00                 | 1.75E+00                 |    |

## 1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時         | 原子炉水位<br>(燃料域)(A)<br>(mm) | 原子炉水位<br>(燃料域)(B)<br>(mm) | A系 原子炉圧<br>力(MPa) | B系 原子炉<br>圧力(MPa) | D/W圧力<br>(MPa abs) | S/C圧力<br>(MPa abs) | CAMS<br>D/W(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>D/W(B)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(B)<br>(Sv/h) | 備考 |
|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 4/26 5:00  | -1650                     | -1650                     | 0.445             | 1.185             | 0.150              | 0.150              | 1.39E-03                 | 1.37E+02                 | 1.11E+00                 | 1.74E+00                 |    |
| 4/26 8:00  |                           |                           |                   |                   | 0.150              | 0.150              | 1.70E-03                 | 1.76E+02                 | 1.12E+00                 | 1.74E+00                 |    |
| 4/26 11:00 | -1650                     | -1650                     | 0.445             | 1.180             | 0.150              | 0.150              | 1.71E-03                 | 1.96E+02                 | 1.12E+00                 | 1.74E+00                 |    |
| 4/26 14:00 |                           |                           |                   |                   | 0.155              | 0.155              | 1.22E-03                 | 2.40E+02                 | 1.12E+00                 | 1.74E+00                 |    |
| 4/26 17:00 | -1600                     | -1650                     | 0.443             | 1.183             | 0.155              | 0.150              | 1.66E-03                 | 1.36E+02                 | 1.13E+00                 | 1.74E+00                 |    |
| 4/26 20:00 | -1600                     | -1650                     | 0.445             | 1.190             | 0.155              | 0.155              | 1.10E-03                 | 2.08E+02                 | 1.13E+00                 | 1.74E+00                 |    |
| 4/26 23:00 | -1600                     | -1650                     | 0.443             | 1.203             | 0.155              | 0.155              | 1.46E-03                 | 2.22E+02                 | 1.13E+00                 | 1.73E+00                 |    |
| 4/27 2:00  |                           |                           |                   |                   | 0.155              | 0.155              | 1.70E-03                 | 1.85E+02                 | 1.13E+00                 | 1.73E+00                 |    |
| 4/27 5:00  | -1650                     | -1600                     | 0.450             | 1.205             | 0.155              | 0.155              | 1.48E-03                 | 8.00E+01                 | 1.14E+00                 | 1.73E+00                 |    |
| 4/27 8:00  | -1650                     | -1650                     | 0.450             | 1.205             | 0.155              | 0.155              | 1.84E-03                 | 2.30E+02                 | 1.14E+00                 | 1.72E+00                 |    |
| 4/27 11:00 | -1650                     | -1650                     | 0.445             | 1.203             | 0.155              | 0.155              | 1.80E-03                 | 6.78E+01                 | 1.14E+00                 | 1.72E+00                 |    |
| 4/27 14:00 | -1650                     | -1650                     | 0.440             | 1.198             | 0.145              | 0.145              | 2.08E-03                 | 6.75E+01                 | 1.15E+00                 | 1.71E+00                 |    |
| 4/27 17:00 | -1650                     | -1650                     | 0.435             | 1.188             | 0.140              | 0.140              | 3.45E-01                 | 6.59E+01                 | 1.15E+00                 | 1.71E+00                 |    |
| 4/27 20:00 | -1650                     | -1650                     | 0.423             | 1.175             | 0.135              | 0.135              | 1.85E-03                 | 6.53E+01                 | 1.16E+00                 | 1.70E+00                 |    |
| 4/27 23:00 | -1650                     | -1550                     | 0.420             | 1.173             | 0.130              | 0.130              | 5.90E-01                 | 8.10E+01                 | 1.16E+00                 | 1.69E+00                 |    |
| 4/28 2:00  | -1650                     | -1600                     | 0.415             | 1.170             | 0.125              | 0.125              | 1.17E+00                 | 4.75E+01                 | 1.16E+00                 | 1.68E+00                 |    |
| 4/28 5:00  | -1650                     | -1600                     | 0.415             | 1.168             | 0.125              | 0.125              | 1.92E+00                 | 2.48E+01                 | 1.16E+00                 | 1.67E+00                 |    |
| 4/28 8:00  | -1600                     | -1600                     | 0.415             | 1.170             | 0.120              | 0.120              | 2.59E+00                 | 2.46E+01                 | 1.16E+00                 | 1.65E+00                 |    |
| 4/28 11:00 | -1600                     | -1600                     | 0.418             | 1.170             | 0.120              | 0.110              | 2.22E+00                 | 2.46E+01                 | 1.16E+00                 | 1.64E+00                 |    |
| 4/28 14:00 | -1600                     | -1600                     | 0.413             | 1.163             | 0.120              | 0.110              | 2.27E+00                 | 2.46E+01                 | 1.17E+00                 | 1.62E+00                 |    |
| 4/28 17:00 | -1600                     | -1600                     | 0.410             | 1.168             | 0.115              | 0.110              | 2.05E+00                 | 2.49E+01                 | 1.17E+00                 | 1.60E+00                 |    |
| 4/28 20:00 | -1600                     | -1600                     | 0.410             | 1.165             | 0.115              | 0.110              | 9.88E-01                 | 3.16E+01                 | 1.17E+00                 | 1.58E+00                 |    |
| 4/28 23:00 | -1600                     | -1600                     | 0.410             | 1.168             | 0.110              | 0.110              | 1.30E+00                 | 2.94E+01                 | 1.17E+00                 | 1.56E+00                 |    |
| 4/29 2:00  | -1600                     | -1650                     | 0.413             | 1.170             | 0.110              | 0.110              | 1.57E+00                 | 3.01E+01                 | 1.17E+00                 | 1.53E+00                 |    |
| 4/29 5:00  | -1650                     | -1650                     | 0.413             | 1.175             | 0.110              | 0.110              | 2.55E+00                 | 4.99E+01                 | 1.17E+00                 | 1.50E+00                 |    |
| 4/29 8:00  | -1650                     | -1650                     | 0.408             | 1.180             | 0.105              | 0.105              | 2.63E+00                 | 5.65E+01                 | 1.17E+00                 | 1.48E+00                 |    |
| 4/29 10:00 | -1700                     | -1700                     | 0.408             | 1.173             | 0.105              | 0.105              | 2.75E+00                 | 5.70E+01                 | 1.16E+00                 | 1.46E+00                 |    |
| 4/29 11:00 | -1700                     | -1700                     | 0.410             | 1.175             | 0.105              | 0.105              | 2.78E+00                 | 6.66E+01                 | 1.17E+00                 | 1.49E+00                 |    |
| 4/29 14:00 | -1700                     | -1700                     | 0.420             | 1.185             | 0.115              | 0.110              | 2.80E+00                 | 7.67E+01                 | 1.16E+00                 | 1.57E+00                 |    |
| 4/29 17:00 | -1650                     | -1650                     | 0.423             | 1.188             | 0.120              | 0.110              | 2.23E+00                 | 6.14E+01                 | 1.16E+00                 | 1.59E+00                 |    |
| 4/29 20:00 | -1650                     | -1700                     | 0.425             | 1.190             | 0.120              | 0.110              | 1.91E+00                 | 3.53E+01                 | 1.16E+00                 | 1.60E+00                 |    |
| 4/29 23:00 | -1700                     | -1700                     | 0.430             | 1.200             | 0.120              | 0.110              | 1.51E+00                 | 1.07E+02                 | 1.16E+00                 | 1.60E+00                 |    |
| 4/30 2:00  | -1650                     | -1700                     | 0.430             | 1.198             | 0.120              | 0.115              | 1.51E+00                 | 1.12E+02                 | 1.16E+00                 | 1.59E+00                 |    |



## 1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時         | 原子炉水位<br>(燃料域)(A)<br>(mm) | 原子炉水位<br>(燃料域)(B)<br>(mm) | A系 原子炉圧<br>力(MPa) | B系 原子炉<br>圧力(MPa) | D/W圧力<br>(MPa abs) | S/C圧力<br>(MPa abs) | CAMS<br>D/W(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>D/W(B)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(B)<br>(Sv/h) | 備考 |
|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 4/30 5:00  | -1650                     | -1700                     | 0.435             | 1.205             | 0.120              | 0.115              | 1.35E+00                 | 1.15E+02                 | 1.16E+00                 | 1.57E+00                 |    |
| 4/30 8:00  | -1650                     | -1700                     | 0.438             | 1.210             | 0.125              | 0.120              | 1.06E+00                 | 3.36E+01                 | 1.16E+00                 | 1.55E+00                 |    |
| 4/30 11:00 | -1650                     | -1700                     | 0.440             | 1.215             | 0.125              | 0.120              | 1.33E+00                 | 6.39E+01                 | 1.16E+00                 | 1.53E+00                 |    |
| 4/30 14:00 | -1650                     | -1700                     | 0.438             | 1.213             | 0.125              | 0.120              | 1.08E+00                 | 6.75E+01                 | 1.16E+00                 | 1.50E+00                 |    |
| 4/30 17:00 | -1650                     | -1700                     | 0.440             | 1.210             | 0.125              | 0.120              | 7.33E-01                 | 7.72E+01                 | 1.16E+00                 | 1.46E+00                 |    |
| 4/30 20:00 | -1650                     | -1700                     | 0.445             | 1.215             | 0.130              | 0.125              | 1.05E+00                 | 8.85E+01                 | 1.15E+00                 | 1.41E+00                 |    |
| 4/30 23:00 | -1650                     | -1700                     | 0.443             | 1.218             | 0.130              | 0.125              | 7.44E-01                 | 8.85E+01                 | 1.15E+00                 | 1.37E+00                 |    |
| 5/1 2:00   | -1650                     | -1700                     | 0.443             | 1.220             | 0.135              | 0.130              | 7.84E-01                 | 3.66E+01                 | 1.15E+00                 | 1.32E+00                 |    |
| 5/1 5:00   | -1650                     | -1650                     | 0.445             | 1.230             | 0.130              | 0.130              | 5.90E-01                 | 3.34E+01                 | 1.15E+00                 | 1.29E+00                 |    |
| 5/1 8:00   | -1650                     | -1700                     | 0.443             | 1.225             | 0.130              | 0.130              | 8.64E-01                 | 3.42E+01                 | 1.15E+00                 | 1.27E+00                 |    |
| 5/1 11:00  | -1650                     | -1700                     | 0.440             | 1.225             | 0.130              | 0.130              | 9.18E-01                 | 4.10E+01                 | 1.15E+00                 | 1.27E+00                 |    |
| 5/1 14:00  | -1650                     | -1700                     | 0.443             | 1.223             | 0.135              | 0.130              | 8.18E-01                 | 1.38E+02                 | 1.15E+00                 | 1.26E+00                 |    |
| 5/1 17:00  | -1650                     | -1700                     | 0.443             | 1.215             | 0.135              | 0.130              | 7.58E-01                 | 1.35E+02                 | 1.15E+00                 | 1.25E+00                 |    |
| 5/1 20:00  | -1650                     | -1650                     | 0.445             | 1.223             | 0.135              | 0.135              | 1.08E+00                 | 1.28E+02                 | 1.14E+00                 | 1.25E+00                 |    |
| 5/1 23:00  | -1650                     | -1700                     | 0.450             | 1.225             | 0.135              | 0.135              | 1.08E+00                 | 1.30E+02                 | 1.14E+00                 | 1.24E+00                 |    |
| 5/2 2:00   | -1650                     | -1700                     | 0.450             | 1.233             | 0.135              | 0.135              | 1.71E-01                 | 3.63E+01                 | 1.14E+00                 | 1.24E+00                 |    |
| 5/2 5:00   | -1650                     | -1700                     | 0.453             | 1.240             | 0.135              | 0.135              | 2.45E-01                 | 3.72E+01                 | 1.14E+00                 | 1.23E+00                 |    |
| 5/2 8:00   | -1650                     | -1700                     | 0.448             | 1.243             | 0.135              | 0.135              | 7.81E-01                 | 3.99E+01                 | 1.14E+00                 | 1.23E+00                 |    |
| 5/2 11:00  | -1650                     | -1700                     | 0.448             | 1.245             | 0.135              | 0.135              | 1.13E+00                 | 5.81E+01                 | 1.14E+00                 | 1.22E+00                 |    |
| 5/2 14:00  | -1650                     | -1700                     | 0.443             | 1.245             | 0.135              | 0.135              | 9.47E-01                 | 5.71E+01                 | 1.14E+00                 | 1.22E+00                 |    |
| 5/2 17:00  | -1650                     | -1700                     | 0.450             | 1.248             | 0.135              | 0.135              | 7.37E-01                 | 4.70E+01                 | 1.14E+00                 | 1.22E+00                 |    |
| 5/2 20:00  | -1700                     | -1750                     | 0.450             | 1.255             | 0.135              | 0.135              | 7.71E-01                 | 4.36E+01                 | 1.14E+00                 | 1.21E+00                 |    |
| 5/2 23:00  | -1700                     | -1750                     | 0.453             | 1.248             | 0.135              | 0.135              | 6.34E-01                 | 3.70E+01                 | 1.13E+00                 | 1.21E+00                 |    |
| 5/3 2:00   | -1700                     | -1700                     | 0.455             | 1.250             | 0.135              | 0.135              | 8.02E-01                 | 2.87E+02                 | 1.13E+00                 | 1.21E+00                 |    |
| 5/3 5:00   | -1700                     | -1700                     | 0.453             | 1.253             | 0.135              | 0.135              | 8.44E-01                 | 6.97E+01                 | 1.13E+00                 | 1.20E+00                 |    |
| 5/3 8:00   | -1700                     | -1700                     | 0.455             | 1.250             | 0.135              | 0.135              | 8.20E-01                 | 2.93E+02                 | 1.13E+00                 | 1.20E+00                 |    |
| 5/3 11:00  | -1700                     | -1700                     | 0.455             | 1.258             | 0.135              | 0.135              | 7.83E-01                 | 4.12E+01                 | 1.13E+00                 | 1.20E+00                 |    |
| 5/3 14:00  | -1700                     | -1750                     | 0.450             | 1.255             | 0.135              | 0.135              | 8.70E-01                 | 3.55E+01                 | 1.13E+00                 | 1.19E+00                 |    |
| 5/3 17:00  | -1700                     | -1700                     | 0.450             | 1.253             | 0.135              | 0.135              | 8.34E-01                 | 3.48E+01                 | 1.13E+00                 | 1.19E+00                 |    |
| 5/3 20:00  | -1700                     | -1700                     | 0.455             | 1.255             | 0.135              | 0.135              | 1.11E+00                 | 3.44E+01                 | 1.13E+00                 | 1.19E+00                 |    |
| 5/3 23:00  | -1700                     | -1700                     | 0.455             | 1.258             | 0.135              | 0.135              | 1.12E+00                 | 7.82E+01                 | 1.13E+00                 | 1.20E+00                 |    |
| 5/4 2:00   | -1700                     | -1700                     | 0.458             | 1.263             | 0.135              | 0.135              | 1.08E+00                 | 9.25E+01                 | 1.13E+00                 | 1.20E+00                 |    |
| 5/4 5:00   | -1700                     | -1700                     | 0.460             | 1.268             | 0.135              | 0.135              | 1.21E+00                 | 3.80E+01                 | 1.14E+00                 | 1.20E+00                 |    |



1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時        | 原子炉水位<br>(燃料域)(A)<br>(mm) | 原子炉水位<br>(燃料域)(B)<br>(mm) | A系 原子炉圧<br>力 (MPa) | B系 原子炉<br>圧力 (MPa) | D/W圧力<br>(MPa abs) | S/C圧力<br>(MPa abs) | CAMS<br>D/W(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>D/W(B)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(B)<br>(Sv/h) | 備考 |
|-----------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 5/4 8:00  | -1700                     | -1700                     | 0.455              | 1.270              | 0.135              | 0.135              | 1.26E+00                 | 3.53E+01                 | 1.14E+00                 | 1.20E+00                 |    |
| 5/4 11:00 | -1700                     | -1700                     | 0.450              | 1.265              | 0.135              | 0.135              | 1.02E+00                 | 3.17E+01                 | 1.14E+00                 | 1.19E+00                 |    |
| 5/4 14:00 | -1700                     | -1650                     | 0.453              | 1.260              | 0.135              | 0.135              | 9.40E-01                 | 6.65E+01                 | 1.14E+00                 | 1.19E+00                 |    |
| 5/4 17:00 | -1700                     | -1650                     | 0.453              | 1.260              | 0.135              | 0.135              | 9.98E-01                 | 4.05E+01                 | 1.14E+00                 | 1.19E+00                 |    |
| 5/4 20:00 | -1650                     | -1650                     | 0.450              | 1.265              | 0.135              | 0.135              | 1.33E+00                 | 5.85E+01                 | 1.14E+00                 | 1.19E+00                 |    |
| 5/4 23:00 | -1600                     | -1600                     | 0.450              | 1.268              | 0.135              | 0.135              | 1.02E+00                 | 3.01E+01                 | 1.14E+00                 | 1.19E+00                 |    |
| 5/5 2:00  | -1600                     | -1600                     | 0.455              | 1.273              | 0.135              | 0.135              | 7.33E-01                 | 4.44E+01                 | 1.14E+00                 | 1.19E+00                 |    |
| 5/5 5:00  | -1600                     | -1600                     | 0.450              | 1.278              | 0.130              | 0.130              | 1.22E+00                 | 5.29E+01                 | 1.14E+00                 | 1.18E+00                 |    |
| 5/5 8:00  | -1650                     | -1600                     | 0.450              | 1.275              | 0.130              | 0.130              | 1.17E+00                 | 4.80E+01                 | 1.14E+00                 | 1.18E+00                 |    |
| 5/5 11:00 | -1650                     | -1500                     | 0.460              | 1.283              | 0.130              | 0.130              | 1.19E+00                 | 5.80E+01                 | 1.14E+00                 | 1.18E+00                 |    |
| 5/5 14:00 | -1650                     | -1500                     | 0.460              | 1.283              | 0.130              | 0.130              | 1.20E+00                 | 7.61E+01                 | 1.14E+00                 | 1.18E+00                 |    |
| 5/5 17:00 | -1650                     | -1450                     | 0.463              | 1.283              | 0.130              | 0.130              | 1.20E+00                 | 4.18E+01                 | 1.14E+00                 | 1.18E+00                 |    |
| 5/5 20:00 | -1700                     | -1450                     | 0.460              | 1.280              | 0.130              | 0.125              | 1.23E+00                 | 5.20E+01                 | 1.14E+00                 | 1.18E+00                 |    |
| 5/5 23:00 | -1700                     | -1600                     | 0.463              | 1.290              | 0.130              | 0.120              | 1.36E+00                 | 2.05E+02                 | 1.14E+00                 | 1.18E+00                 |    |
| 5/6 2:00  | -1700                     | -1650                     | 0.448              | 1.280              | 0.130              | 0.120              | 1.70E+00                 | 6.05E+01                 | 1.14E+00                 | 1.17E+00                 |    |
| 5/6 5:00  | -1700                     | -1700                     | 0.463              | 1.295              | 0.130              | 0.120              | 2.04E+00                 | 2.22E+02                 | 1.13E+00                 | 1.17E+00                 |    |
| 5/6 8:00  | -1700                     | -1650                     | 0.460              | 1.288              | 0.130              | 0.120              | 1.15E+00                 | 2.29E+02                 | 1.13E+00                 | 1.17E+00                 |    |
| 5/6 11:00 | -1650                     | -1700                     | 0.465              | 1.285              | 0.130              | 0.120              | 1.81E+00                 | 2.19E+02                 | 1.13E+00                 | 1.16E+00                 |    |
| 5/6 14:00 | -1650                     | -1700                     | 0.463              | 1.290              | 0.125              | 0.120              | 1.93E+00                 | 4.26E+01                 | 1.13E+00                 | 1.16E+00                 |    |
| 5/6 17:00 | -1650                     | -1700                     | 0.463              | 1.285              | 0.125              | 0.120              | 2.29E+00                 | 3.71E+01                 | 1.13E+00                 | 1.16E+00                 |    |
| 5/6 20:00 | -1650                     | -1700                     | 0.460              | 1.295              | 0.125              | 0.115              | 2.80E+00                 | 3.35E+01                 | 1.12E+00                 | 1.16E+00                 |    |
| 5/6 23:00 | -1650                     | -1700                     | 0.460              | 1.295              | 0.125              | 0.115              | 2.11E+00                 | 3.27E+01                 | 1.12E+00                 | 1.16E+00                 |    |
| 5/7 2:00  | -1650                     | -1650                     | 0.468              | 1.303              | 0.125              | 0.115              | 2.54E+00                 | 2.88E+01                 | 1.12E+00                 | 1.16E+00                 |    |
| 5/7 5:00  | -1700                     | -1700                     | 0.465              | 1.303              | 0.125              | 0.115              | 2.56E+00                 | 3.40E+01                 | 1.12E+00                 | 1.15E+00                 |    |
| 5/7 8:00  | -1700                     | -1650                     | 0.468              | 1.293              | 0.125              | 0.115              | 2.65E+00                 | 3.54E+01                 | 1.12E+00                 | 1.15E+00                 |    |
| 5/7 11:00 | -1700                     | -1650                     | 0.463              | 1.290              | 0.125              | 0.115              | 2.31E+00                 | 3.20E+01                 | 1.12E+00                 | 1.15E+00                 |    |
| 5/7 14:00 | -1650                     | -1650                     | 0.460              | 1.285              | 0.125              | 0.115              | 2.60E+00                 | 3.28E+01                 | 1.12E+00                 | 1.15E+00                 |    |
| 5/7 17:00 | -1650                     | -1650                     | 0.463              | 1.293              | 0.125              | 0.115              | 3.07E+00                 | 3.80E+01                 | 1.12E+00                 | 1.15E+00                 |    |
| 5/7 20:00 | -1700                     | -1700                     | 0.463              | 1.293              | 0.120              | 0.110              | 3.26E+00                 | 3.15E+01                 | 1.12E+00                 | 1.15E+00                 |    |
| 5/7 23:00 | -1650                     | -1650                     | 0.458              | 1.293              | 0.125              | 0.110              | 3.40E+00                 | 3.38E+01                 | 1.12E+00                 | 1.15E+00                 |    |
| 5/8 2:00  | -1650                     | -1700                     | 0.460              | 1.298              | 0.120              | 0.110              | 2.94E+00                 | 2.97E+01                 | 1.12E+00                 | 1.14E+00                 |    |
| 5/8 5:00  | -1650                     | -1700                     | 0.460              | 1.290              | 0.120              | 0.110              | 2.59E+00                 | 3.63E+01                 | 1.12E+00                 | 1.14E+00                 |    |
| 5/8 8:00  | -1700                     | -1700                     | 0.458              | 1.293              | 0.120              | 0.110              | 3.48E+00                 | 3.12E+01                 | 1.12E+00                 | 1.14E+00                 |    |

# 1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時         | 原子炉水位<br>(燃料域)(A)<br>(mm) | 原子炉水位<br>(燃料域)(B)<br>(mm) | A系 原子炉圧<br>力(MPa) | B系 原子炉<br>圧力(MPa) | D/W圧力<br>(MPa abs) | S/C圧力<br>(MPa abs) | CAMS<br>D/W(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>D/W(B)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(B)<br>(Sv/h) | 備考 |
|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 5/8 11:00  | -1700                     | -1700                     | 0.455             | 1.290             | 0.120              | 0.110              | 3.16E+00                 | 3.00E+01                 | 1.12E+00                 | 1.14E+00                 |    |
| 5/8 14:00  | -1700                     | -1700                     | 0.458             | 1.290             | 0.120              | 0.110              | 3.25E+00                 | 3.30E+01                 | 1.12E+00                 | 1.14E+00                 |    |
| 5/8 17:00  | -1700                     | -1700                     | 0.458             | 1.285             | 0.120              | 0.110              | 3.62E+00                 | 4.52E+01                 | 1.12E+00                 | 1.14E+00                 |    |
| 5/8 20:00  | -1700                     | -1700                     | 0.458             | 1.295             | 0.120              | 0.110              | 3.05E+00                 | 3.02E+01                 | 1.11E+00                 | 1.13E+00                 |    |
| 5/8 23:00  | -1700                     | -1700                     | 0.465             | 1.295             | 0.120              | 0.110              | 2.78E+00                 | 3.81E+01                 | 1.11E+00                 | 1.13E+00                 |    |
| 5/9 2:00   | -1650                     | -1700                     | 0.460             | 1.290             | 0.120              | 0.105              | 2.88E+00                 | 3.60E+01                 | 1.11E+00                 | 1.13E+00                 |    |
| 5/9 5:00   | -1650                     | -1700                     | 0.460             | 1.300             | 0.120              | 0.105              | 3.18E+00                 | 2.76E+01                 | 1.11E+00                 | 1.13E+00                 |    |
| 5/9 8:00   | -1650                     | -1700                     | 0.458             | 1.293             | 0.120              | 0.105              | 3.10E+00                 | 3.23E+01                 | 1.11E+00                 | 1.13E+00                 |    |
| 5/9 11:00  | -1650                     | -1650                     | 0.465             | 1.288             | 0.120              | 0.105              | 3.19E+00                 | 4.48E+01                 | 1.11E+00                 | 1.12E+00                 |    |
| 5/9 14:00  | -1650                     | -1650                     | 0.458             | 1.290             | 0.120              | 0.105              | 3.71E+00                 | 4.68E+01                 | 1.11E+00                 | 1.12E+00                 |    |
| 5/9 17:00  | -1650                     | -1700                     | 0.460             | 1.280             | 0.115              | 0.105              | 3.55E+00                 | 2.48E+01                 | 1.11E+00                 | 1.12E+00                 |    |
| 5/9 20:00  | -1650                     | -1700                     | 0.460             | 1.278             | 0.120              | 0.105              | 3.30E+00                 | 1.72E+02                 | 1.11E+00                 | 1.12E+00                 |    |
| 5/9 23:00  | -1650                     | -1650                     | 0.458             | 1.283             | 0.120              | 0.105              | 3.97E+00                 | 3.19E+01                 | 1.11E+00                 | 1.12E+00                 |    |
| 5/10 2:00  | -1650                     | -1650                     | 0.465             | 1.280             | 0.120              | 0.105              | 3.73E+00                 | 2.93E+01                 | 1.11E+00                 | 1.12E+00                 |    |
| 5/10 5:00  | -1650                     | -1650                     | 0.458             | 1.275             | 0.115              | 0.105              | 3.40E+00                 | 1.72E+02                 | 1.10E+00                 | 1.11E+00                 |    |
| 5/10 8:00  | -1650                     | -1650                     | 0.463             | 1.280             | 0.120              | 0.105              | 3.76E+00                 | 3.16E+01                 | 1.10E+00                 | 1.11E+00                 |    |
| 5/10 11:00 |                           | -1650                     | 0.463             | 1.273             | 0.120              | 0.105              | 3.44E+00                 | 1.50E+02                 | 1.10E+00                 | 1.11E+00                 |    |
| 5/10 14:00 |                           | -1650                     | 0.463             | 1.273             | 0.120              | 0.105              | 3.69E+00                 | 6.22E+01                 | 1.10E+00                 | 1.11E+00                 |    |
| 5/10 17:00 |                           | -1650                     | 0.463             | 1.273             | 0.120              | 0.105              | 3.71E+00                 | 1.70E+02                 | 1.10E+00                 | 1.11E+00                 |    |
| 5/10 20:00 |                           | -1650                     | 0.463             | 1.278             | 0.120              | 0.105              | 3.28E+00                 | 1.76E+02                 | 1.10E+00                 | 1.11E+00                 |    |
| 5/10 23:00 |                           | -1650                     | 0.470             | 1.283             | 0.120              | 0.105              | 3.25E+00                 | 3.10E+01                 | 1.10E+00                 | 1.10E+00                 |    |
| 5/11 2:00  |                           | -1700                     | 0.465             | 1.285             | 0.120              | 0.105              | 3.20E+00                 | 1.81E+02                 | 1.10E+00                 | 1.10E+00                 |    |
| 5/11 5:00  |                           | -1700                     | 0.463             | 1.280             | 0.120              | 0.105              | 3.61E+00                 | 1.81E+02                 | 1.09E+00                 | 1.10E+00                 |    |
| 5/11 8:00  |                           | -1700                     | 0.465             | 1.288             | 0.120              | 0.105              | 3.56E+00                 | 1.88E+02                 | 1.09E+00                 | 1.10E+00                 |    |
| 5/11 11:00 |                           | -1500                     | 0.460             | 1.278             | 0.110              | 0.100              | 3.35E+00                 | 1.95E+02                 | 1.09E+00                 | 1.10E+00                 |    |
| 5/11 14:00 |                           | -1450                     | 0.458             | 1.278             | 0.115              | 0.100              | 3.33E+00                 | 3.00E+01                 | 1.09E+00                 | 1.10E+00                 |    |
| 5/11 17:00 |                           | -1550                     | 0.460             | 1.283             | 0.117              | 0.100              | 3.88E+00                 | 2.01E+02                 | 1.09E+00                 | 1.10E+00                 |    |
| 5/11 20:00 |                           | -1650                     | 0.458             | 1.285             | 0.118              | 0.100              | 3.48E+00                 | 3.69E+01                 | 1.09E+00                 | 1.10E+00                 |    |
| 5/11 23:00 |                           | -1650                     | 0.460             | 1.290             | 0.119              | 0.100              | 3.65E+00                 | 2.04E+02                 | 1.09E+00                 | 1.09E+00                 |    |
| 5/12 5:00  |                           | -1650                     | 0.463             | 1.293             | 0.120              | 0.100              | 3.65E+00                 | 2.63E+01                 | 1.09E+00                 | 1.09E+00                 |    |
| 5/12 8:00  |                           | -1700                     | 0.460             | 1.293             | 0.121              | 0.100              | 3.82E+00                 | 2.07E+02                 | 1.09E+00                 | 1.09E+00                 |    |
| 5/12 11:00 |                           | -1700                     | 0.465             | 1.300             | 0.121              | 0.100              | 3.59E+00                 | 3.75E+01                 | 1.09E+00                 | 1.09E+00                 |    |
| 5/12 14:00 |                           | -1700                     | 0.465             | 1.310             | 0.122              | 0.100              | 3.83E+00                 | 2.12E+02                 | 1.08E+00                 | 1.09E+00                 |    |

# 1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時         | 原子炉水位<br>(燃料域)(A)<br>(mm) | 原子炉水位<br>(燃料域)(B)<br>(mm) | A系 原子炉圧<br>力 (MPa) | B系 原子炉<br>圧力 (MPa) | D/W圧力<br>(MPa abs) | S/C圧力<br>(MPa abs) | CAMS<br>D/W(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>D/W(B)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(B)<br>(Sv/h) | 備考 |
|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 5/12 17:00 |                           | -1700                     | 0.470              | 1.305              | 0.122              | 0.100              | 4.13E+00                 | 1.97E+02                 | 1.08E+00                 | 1.09E+00                 |    |
| 5/12 20:00 |                           | -1700                     | 0.475              | 1.303              | 0.122              | 0.100              | 4.06E+00                 | 2.08E+02                 | 1.08E+00                 | 1.09E+00                 |    |
| 5/12 23:00 |                           | -1650                     | 0.480              | 1.303              | 0.121              | 0.100              | 3.87E+00                 | 3.50E+01                 | 1.08E+00                 | 1.09E+00                 |    |
| 5/13 2:00  |                           | -1700                     | 0.480              | 1.295              | 0.121              | 0.100              | 3.88E+00                 | 2.08E+02                 | 1.08E+00                 | 1.08E+00                 |    |
| 5/13 5:00  |                           | -1700                     | 0.485              | 1.295              | 0.120              | 0.100              | 3.50E+00                 | 2.04E+02                 | 1.07E+00                 | 1.08E+00                 |    |
| 5/13 8:00  |                           | -1700                     | 0.480              | 1.293              | 0.120              | 0.100              | 3.77E+00                 | 2.15E+02                 | 1.07E+00                 | 1.08E+00                 |    |
| 5/13 11:00 |                           | -1700                     | 0.478              | 1.298              | 0.120              | 0.100              | 3.78E+00                 | 2.19E+02                 | 1.07E+00                 | 1.08E+00                 |    |
| 5/13 14:00 |                           | -1700                     | 0.483              | 1.295              | 0.121              | 0.100              | 3.59E+00                 | 2.23E+02                 | 1.07E+00                 | 1.08E+00                 |    |
| 5/13 17:00 |                           | -1700                     | 0.480              | 1.298              | 0.121              | 0.100              | 4.15E+00                 | 3.23E+01                 | 1.07E+00                 | 1.08E+00                 |    |
| 5/13 20:00 |                           | -1700                     | 0.483              | 1.313              | 0.121              | 0.100              | 3.57E+00                 | 2.26E+02                 | 1.07E+00                 | 1.08E+00                 |    |
| 5/13 23:00 |                           | -1700                     | 0.480              | 1.318              | 0.121              | 0.100              | 3.50E+00                 | 2.15E+02                 | 1.07E+00                 | 1.08E+00                 |    |
| 5/14 2:00  |                           | -1700                     | 0.478              | 1.313              | 0.121              | 0.100              | 3.63E+00                 | 2.22E+02                 | 1.07E+00                 | 1.07E+00                 |    |
| 5/14 5:00  |                           | -1700                     | 0.480              | 1.310              | 0.121              | 0.100              | 3.54E+00                 | 2.28E+02                 | 1.06E+00                 | 1.07E+00                 |    |
| 5/14 8:00  |                           | -1700                     | 0.483              | 1.308              | 0.121              | 0.100              | 3.82E+00                 | 2.20E+02                 | 1.06E+00                 | 1.07E+00                 |    |
| 5/14 11:00 |                           | -1700                     | 0.483              | 1.305              | 0.121              | 0.100              | 3.67E+00                 | 2.57E+02                 | 1.06E+00                 | 1.07E+00                 |    |
| 5/14 14:00 |                           | -1700                     | 0.480              | 1.300              | 0.122              | 0.100              | 3.00E+00                 | 2.54E+02                 | 1.06E+00                 | 1.07E+00                 |    |
| 5/14 17:00 |                           | -1700                     | 0.478              | 1.300              | 0.121              | 0.100              | 3.90E+00                 | 2.53E+02                 | 1.06E+00                 | 1.07E+00                 |    |
| 5/14 20:00 |                           | -1700                     | 0.478              | 1.295              | 0.121              | 0.100              | 3.72E+00                 | 2.51E+02                 | 1.06E+00                 | 1.07E+00                 |    |
| 5/14 23:00 |                           | -1700                     | 0.488              | 1.313              | 0.122              | 0.100              | 3.63E+00                 | 2.51E+02                 | 1.06E+00                 | 1.06E+00                 |    |
| 5/15 2:00  |                           | -1700                     | 0.490              | 1.323              | 0.122              | 0.100              | 3.73E+00                 | 3.07E+01                 | 1.06E+00                 | 1.06E+00                 |    |
| 5/15 5:00  |                           | -1700                     | 0.488              | 1.330              | 0.122              | 0.100              | 3.62E+00                 | 5.27E+01                 | 1.06E+00                 | 1.06E+00                 |    |
| 5/15 8:00  |                           | -1700                     | 0.488              | 1.335              | 0.122              | 0.100              | 3.76E+00                 | 4.90E+01                 | 1.06E+00                 | 1.06E+00                 |    |
| 5/15 11:00 |                           | -1700                     | 0.485              | 1.335              | 0.122              | 0.100              | 3.80E+00                 | 3.28E+01                 | 1.05E+00                 | 1.06E+00                 |    |
| 5/15 14:00 |                           | -1700                     | 0.485              | 1.330              | 0.122              | 0.100              | 3.99E+00                 | 2.29E+02                 | 1.05E+00                 | 1.06E+00                 |    |
| 5/15 17:00 |                           | -1650                     | 0.485              | 1.323              | 0.120              | 0.100              | 3.88E+00                 | 2.29E+02                 | 1.05E+00                 | 1.06E+00                 |    |
| 5/15 20:00 |                           | -1700                     | 0.483              | 1.330              | 0.119              | 0.100              | 4.06E+00                 | 5.30E+01                 | 1.05E+00                 | 1.05E+00                 |    |
| 5/15 23:00 |                           | -1700                     | 0.483              | 1.333              | 0.119              | 0.100              | 3.85E+00                 | 4.40E+01                 | 1.05E+00                 | 1.05E+00                 |    |

計器不良 計器不良