
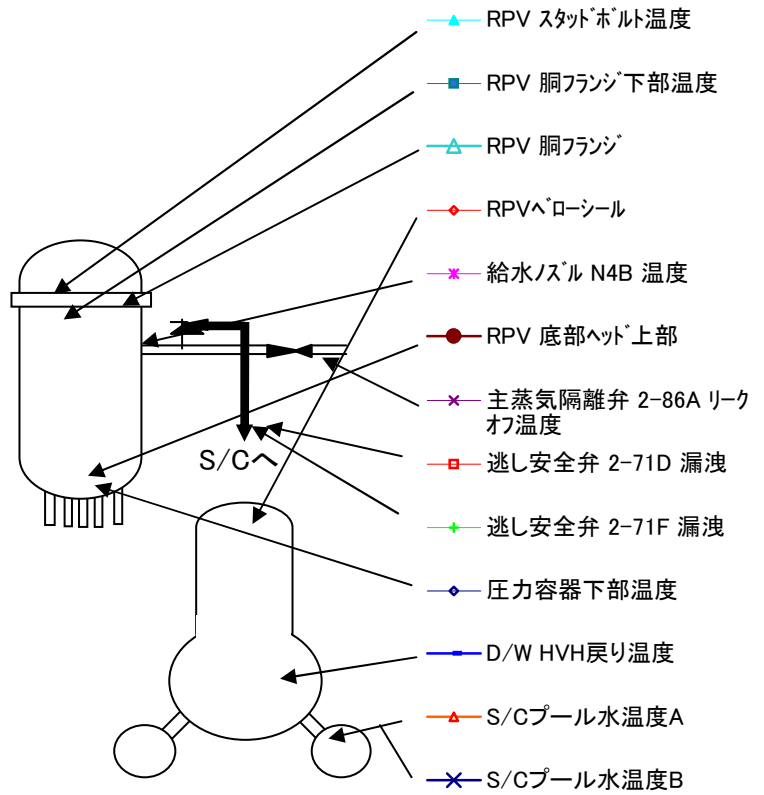


1F-3 温度に関するパラメータ(代表点)

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ
5月17日6:00現在の添付グラフ差替版

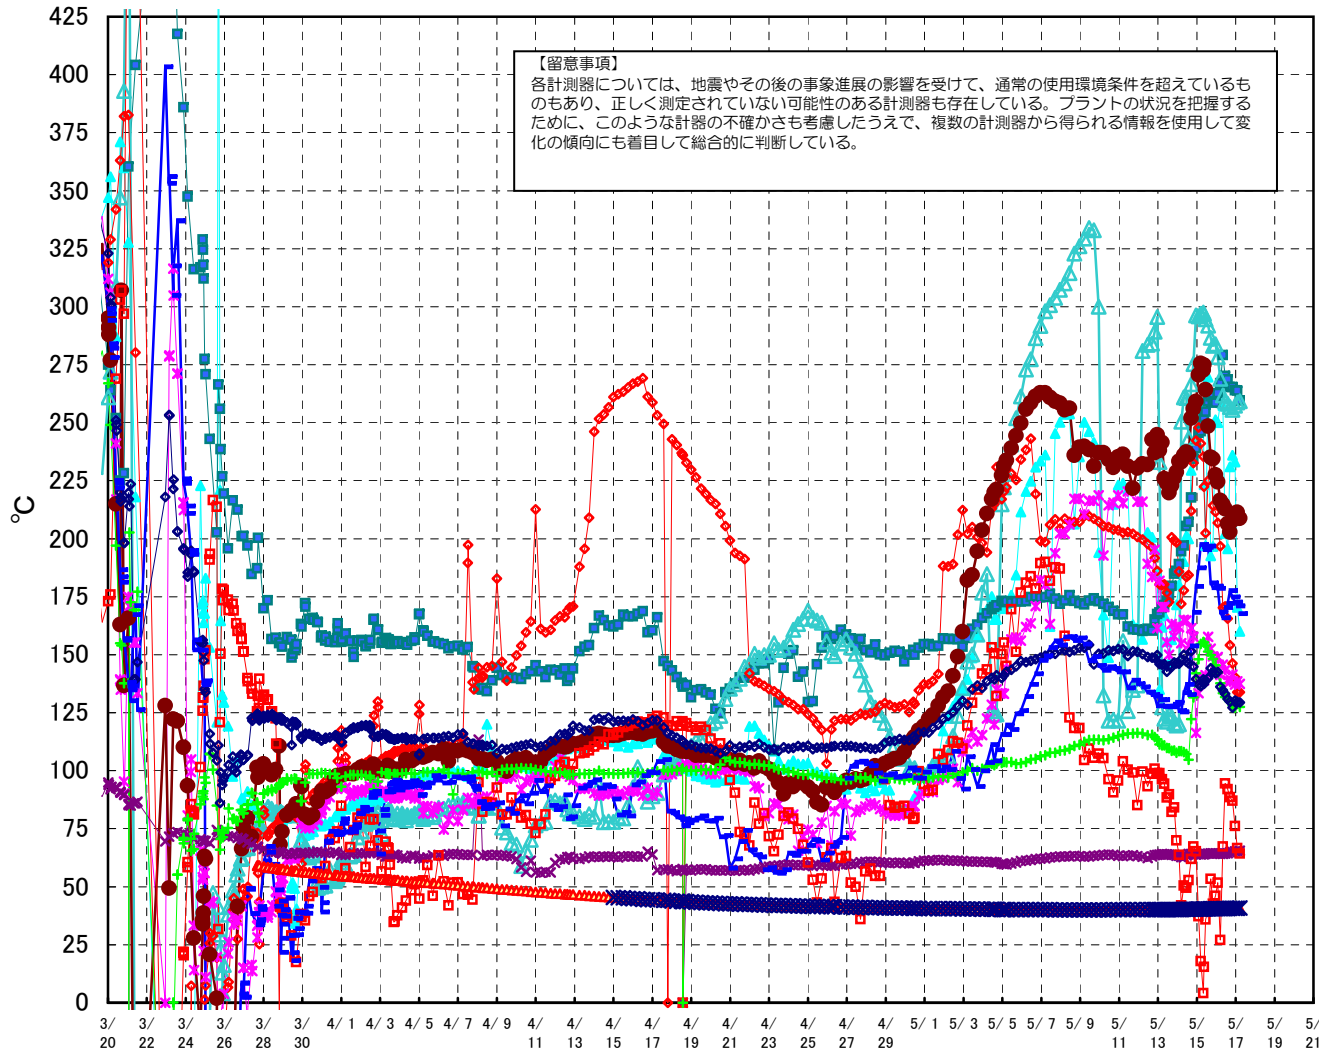

1F-3 温度に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	給水/スル N4B 温度	RPV 底部ヘッド上部	RPV 胴フランジ	圧力容器下部温度	RPV スタッドボルト温度	RPV 胴フランジ下部温度	逃し安全弁 2-71D 漏洩	逃し安全弁 2-71F 漏洩	主蒸気隔離弁 2-86A リークオフ温度	D/W HVH 戻り温度	RPV ヘローシール	S/C プール水温度 A	S/C プール水温度 B	備考
3/19 6:30	335	286	231	328	329	332	189	271	89	313	349			
3/19 8:20	331	295	228	352			189	271	90	312	346			
3/19 8:30	331	296	230	350			189	271	90	312	346			
3/19 17:00	339	327	228	333			164	281	89	322	316			
3/20 0:25	312	295	261	323	347	275	173	267	95	299	319			
3/20 0:50		291							94	297				
3/20 1:00		288							94	294				
3/20 3:10	306	277	272	304	356	264	176	249	92	284	329			
3/20 3:50				301					93	282				
3/20 4:20				300					93	278				
3/20 10:00	241	215	309	251	287	252	269	197	93	225	342			
3/20 10:10	216.9			249.2					92.9	223.9				
3/20 10:35				246.6					92.6	221.9				
3/20 15:00				220					90.9	186.5				
3/20 15:00	139.4	163	347		371	225	303	155			363			
3/20 15:35	138.8			217.7					90.7	183.5				
3/20 16:00	135			216.1					90.5	181.2				
3/20 16:30		307					307	154						
3/20 19:40				198.3					89.7	156.9				
3/20 19:40	95.4	136.7	393		359.9	228.2	296.9	137.7			382.1			
3/20 20:00	90.3			198.2					89.6	156.2				
3/21 1:25	175			219.8				137.7	85.6	138				
3/21 1:25		165.7	558.8		327.7	360.4	559.3				382.7			
3/21 1:45	-131.4			217				-133.2	85.1	136.5				
3/21 2:30	171			214				202.7	85.5	134.8				
3/21 4:00	170.4			223.6				172.6	85	130.1				
3/21 8:00	155.3			139.3				169.3	85.9	167.2				
3/21 10:00	155.3	-131.6	-131.5	139.3	218	404.2	532.3	169.3	85.9	171.1	280.3			
3/21 12:15	133.4			146.8				177.2	86.6	126.3				
3/22 22:39														
3/22 22:40				218						403.4	-141.1			
3/22 22:40	-139.4	128.1	-139.7		-138.4	533.1	-141.3	-106.2	69.6					
3/23 3:00							-134.7	-78.4		353.1	-133.5			
3/23 3:30	278.6	49.4	-135	253.4	-129.1	504.3	-134.6	-75.9	71.6	356	-133.3			
3/23 4:00	279		-135	253			-135	-76		356	-134			
3/23 8:45	316.4	122.3	-132.2	221.5	-129.2	481.4	-134.3	0.1	73	304.8	-133.5			
3/23 9:10	304.8		-132.2	225.5			-134.2	-14.2		317.5	-133.6			
3/23 13:40	271.2		-132.3	203.1			-74.2	55.2		337	-133.4			
3/23 13:50	271.2	121.4	-132.3	203.1	-129.6	417.5	-74.2	55.2	73.5	337	-133.4			
3/23 21:10	215.4		-67.4	195.6			21.5	71		225.7	-133.6			
3/23 21:25	215.7	110.1	-65.3	195.8	-78.5	385.9	22	70.2	73.2	225.5	-133.6			
3/23 21:40	212.4		-64.8	195.3			20.4	68.7		223.8	-133.6			
3/24 2:20	80.7		-108	185.4			58.3	79.3		214	-133.6			
3/24 2:25	70.7	93.6	-115.2	183.6	-128.6	347.5	60.6	78.7	72.4	210.8	-133.6			
3/24 6:20	99.5		-81.8	193.3			82.8	70.7		194.8	-2.4			
3/24 6:45	104.9		-80.9	194.8			85.6	65.6		193.2	7.3			
3/24 10:00	33.3		-107	186			82.2	66.3		152.1	-108.7			
3/24 10:00		27.9			-43.7	316.1			70.7					
3/24 10:20	14.1		-124.6	185.5			81.1	72.8		156.4	-102.3			
3/24 18:00	65.6		-124.6	155.7			101.5	85.6		151.9	-33.9			
3/24 18:00		-14.9		155.7	222.9	317			70.5					
3/24 21:00	54.1	35.8	-81	156.4	171.8	329	125.9	88.9	69.7	138	-28.4			
3/24 21:20	53	33.9	-87	155	173.3	324.6	131.5	90.3	69.6	137	-24.9			
3/24 21:40	60.5		-85.4	150.9			131.5	91.2		137.3	-21.5			
3/24 21:40		38.7			168.4	318.1			69.8					
3/24 22:00	22.4		-83.7	147.5			136.6	87.8		138.4	-18			

1F-3 温度に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	給水/スル N4B 温度	RPV 底部ヘッド上部	RPV 胴フランジ	圧力容器下部温度	RPV スタッドボルト温度	RPV 胴フランジ下部温度	逃し安全弁 2-71D 漏洩	逃し安全弁 2-71F 漏洩	主蒸気隔離弁 2-86A リークオフ温度	D/W HVH戻り温度	RPVヘローシール	S/Cプール水温度A	S/Cプール水温度B	備考
3/24 22:00		45.9			163.8	312.1			69.8					
3/24 23:30	55.9		-57.9	135.2			148	97.1		138.7	1.4			
3/24 23:30		63.1			167.8	277.5			69.7					
3/25 0:30	11		-57.3	133.8			151.9	94.8		-32.2	7.4			
3/25 0:30		62			183	270.9			69.7					
3/25 5:30	43.8		-14.5	115.9			191	107.3		-8.9	25.6			
3/25 5:30		20.9			153.2	243			68.9					
3/25 6:10	42.8		-1.5	111.6			193.4	107.1		-28.4	30			
3/25 9:30	43.3		47.3	107.8			216.6	100.4		-40.7	28.9			
3/25 14:10	19.7		31.6	104.4			213.7	85		-88.2	19.4			
3/25 14:10		2			120.9	202.7			74.5					
3/25 16:10	-33.4		41.3	111			31.7	74.3		-109.6	-36.4			
3/25 16:10		-132.9			521.1	266.5			73.6					
3/25 18:10	-8.4		29.4	86.1			120.9	65.9		-135.6	-135.2			
3/25 18:10		-133			220.9	256			72.3					
3/25 19:10	-5.3		23.3	99.2			150.4	70.6		-135.7	-135.2			
3/25 19:10		-133			164.6	238.6			72.4					
3/25 21:10	-0.8		13	93.9			178.4	74.2		-135.7	-63.8			
3/25 21:10		-100.3			132.8	226.9			72.5					
3/25 22:00	-2.5		4.2	95.8			173.5	71.4		-135.6	-33.3			
3/25 23:00	3.9		16.3	97			177.8	73.3		-135.6	-19.2			
3/25 23:00		-52.8			129.5	219.4			72.4					
3/26 4:20	21.2		37.9	99.4			173.7	75.3		-106.6	6.6			
3/26 4:20		-17.6			119.2	195.8			71.8					
3/26 5:05	26.1		41.2	102.5			169.2	83.8		-119.8	9			
3/26 10:00	37.6		48.4	106.1			172	79.2		-49.7	39.7			
3/26 10:00		-49.9			97.5	216.5			71.7					
3/26 11:15	33.7		46.4	100.4			169	79.3		-57.8	45			
3/26 14:30	35.7		55.2	99.4			163.5	78.5		-23.7	35.1			
3/26 16:00	35.3		57.8	102.8			160.2	78.2		-46.4	27.5			
3/26 16:00		41.6			105.6	212.5			71.1					
3/26 20:00	41.9		61.9	107			161.4	83		3.7	40.6			
3/26 21:00	41.7	66.4	62.4	106.5	88.2	201.1	156.7	83.1	70.8	8.4	43.3			
3/26 21:20	41.7		62.4	106.5			156.7	83.1		8.4	43.3			
3/26 23:00	15.1	75.5	66.2	104.8	87.6	201.2	151.4	81.7	70.4	2.4	49			
3/26 23:10	15.1		66.2	104.8			151.4	81.7		2.4	49			
3/27 4:15	-7.9		67.2	106.5			139.9	85.3		49.3	45.8			
3/27 4:15		79.7			91.1	197.1			69.1					
3/27 4:45	-1.7		66.7	106.8			138.6	85.6		48.8	49.9			
3/27 9:25	16.3		73	122.7			135.3	90.5		38.3	73.3			
3/27 9:25		71.6			85.3	184.8			68.5					
3/27 10:10	13.6		72.7	121.6			133.1	90.2		38.4	74			
3/27 16:00	33.1		75.1	123.8			125.5	86.4		33.5	71.1	59.1		
3/27 16:00		101.4			82.9	187.2			67.4					
3/27 16:25	28.2		75.4	124.6			123.3	85.6		34.7	73.1	59.1		
3/27 17:30	33.8		75	123.1			132.2	82		35.8	55.9	59.1		
3/27 17:30		97.2			81.9	200.3			67					
3/27 18:30	39.1		76.2	122.5			127	81.5		41.4	43.4	59		
3/27 19:00	41.9		77.5	121.7			139.7	78		40.1	25.2	59		
3/28 0:00	38.1		82	123.6			131.9	90.1		56.7	82.9	58.7		
3/28 0:00		102.9			82.8	170			66.3					
3/28 0:50	38.2		82.6	122.6			132.7	90.2		61.1	81	58.7		
3/28 5:00	36.7		83.7	124			130.5	91.2		67.4	71.8	58.4		
3/28 5:00		100.5			81.6	173.4			65.4					
3/28 5:30	38		84.5	123			130.7	91.5		64.9	72.9	58.4		
3/28 10:00	39.1		83.6	123.8			125.5	92.1		59.2	74.3	58.2		

1F-3 温度に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	給水/スル N4B 温度	RPV 底部ヘッド上部	RPV 胴フランジ	圧力容器下部温度	RPV スタッドボルト温度	RPV 胴フランジ下部温度	逃し安全弁 2-71D 漏洩	逃し安全弁 2-71F 漏洩	主蒸気隔離弁 2-86A リークオフ温度	D/W HVH 戻り温度	RPV ヘローシール	S/C プール水温度 A	S/C プール水温度 B	備考
3/28 10:00		98.2			81.6	156.7			65					
3/28 10:30	41.9		83.1	124.4			125.5	91.2		59.6	75.4	58.1		
3/28 15:00	48		81.5	123.1			122.5	92.3		41.5	76.6	57.9		
3/28 15:00		100.4			82.0	157.3			65.0					
3/28 16:00	47.6		82.3	121.8			111.7	92.6		48.6	75.7	57.9		
3/28 19:30	46.3		81	122.7			-4.4	93.8		37.7	77.9	57.7		
3/28 19:30		110.6			81.6	155.0			65.0					
3/28 20:35	49.6		81.5	122.8			41.3	94.4		43.7	79.4	57.6		
3/28 20:35		68.2			82.8	155.2			64.7					
3/28 21:10	48.2		82.2	122.8			41.9	94.3		33.8	80	57.6		
3/28 21:20	49.7		82.3	122.9			42.3	94.5		21.7	79.6	57.6		
3/28 21:40	52.4		82	121.7			41.6	94.5		27.8	80	57.6		
3/28 23:00	53.7	73.7	81.5	121.9	77.9	153.5	40.5	94.8	64.3	40	81.1			
3/28 23:30	53.7		81.5	121.9			40.5	94.8		40	81.1	57.5		
3/29 0:00	53.8		81.6	121.8			43	95.1		37.2	81.1	57.5		
3/29 4:45	61.5		82	120.9			37.8	96.7		45.3	80.1	57.2		
3/29 4:45		80.8			79.5	157.6			64.1					
3/29 5:15	61.6		82	120.4			36.4	95.7		45	79.9	57.2		
3/29 10:15	63.8		82.6	118.9	49.6	156.5				21.5	82.4	57		
3/29 10:15		82.8					29	96.3	63.9					
3/29 10:45	62.9		83.2	111.1	51.1	148.8				29	82.2	57		
3/29 12:00	62.2		83.4	121.2	51.7	150.4				18.1	82.3	56.9		
3/29 14:30	62.3		82.9	120.7	49.3	152.3				36.3	81.1	56.8		
3/29 14:30		82.9					19.8	96.7	64.5					
3/29 15:15	63.2		82.3	120.9	34.2	153.4				36.4	80.4	56.8		
3/29 15:45	64.5		82	120.5	36.2	153.1				29.3	80.4	56.8		
3/29 16:10	64.6	85.7	82	120.7	37.7	152.7	17.5	96.5	64.6	38.9	80.5			
3/29 16:50	64.1		80.7	119.7	40.4	154.5				31.9	79.9	56.7		
3/29 22:10	77.2		70.1	114.6	71.5	163.2				39.1	62.9	56.5		
3/29 22:10		93.6					38.2	87	64.6					
3/29 23:00	77.5		69.9	113.7	73	162.1				38.6	59.9	56.5		
3/29 23:00		93.2					36.8	86.9	64.6					
3/30 3:20	76.8		67.5	115.4	72	172.2				38.5	100.5	56.3		
3/30 3:20		81.2					35.4	94.9	64.5					
3/30 3:50	75.3		67.3	116	72.5	170.7				41.5	102.7	56.3		
3/30 8:30	75.2		62.7	115.9	72.6	165.4				52.5	87.3	56.2		
3/30 8:30		79.8					45.9	98.7	64.4					
3/30 13:00	77.1		63.5	115	74	165.8				56.4	89.5	55.9		
3/30 13:00		80.9					47.8	98.7	64.8					
3/30 13:30	76.7		64.4	115.4	73.7	165				57.8	90.3	55.9		
3/30 18:20	78.7		52.1	114.2	77	164				56.7	90.7	55.7		
3/30 18:20		86.8					53.8	98.6	65.1					
3/30 19:00	79.5		49.5	114.5	77.5	164				55.7	90.8	55.7		
3/30 23:20	81.5		50.4	113.1	76.3	157.4				49.7	93.4	55.5		
3/30 23:30	82.9	91.2	50.1	113.1	76.1	157.8	53.7	99.1	64.8	43.1	93.2			
3/30 23:50	83.5		50.5	113.2	76.9	158.3				39.1	93.7	55.5		
3/31 4:10	85		50.7	113.8	77	156.5				69.2	95.3	55.4		
3/31 4:20	87.8	90.9	50.5	113.9	76.8	156.1	58.9	98.9	64.6	69.3	95.3			
3/31 4:40	88.5		53.7	114.2	76.6	157.7				69.7	93.7	55.3		
3/31 9:40	88.6		57.4	114.4	78	155.5				73.8	96.7	55.2		
3/31 9:40		92.2					70.3	98.7	64.6					
3/31 16:10	93.4		52.5	115	80.2	156.2				72.4	99	55		
3/31 16:10		97					70.9	98.6	65					
3/31 16:45	93		53.2	115.4	80.2	155.4				72.8	98.9	55		
3/31 19:00	92.2		53.8	114.8	81.5	157.2				72.6	97.8	54.9		
3/31 19:00		97.8					73.8	96.9	64.4					

1F-3 温度に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	給水/スル N4B 温度	RPV 底部ヘッド上部	RPV 胴フランジ	圧力容器下部温度	RPV スタッドボルト温度	RPV 胴フランジ下部温度	逃し安全弁 2-71D 漏洩	逃し安全弁 2-71F 漏洩	主蒸気隔離弁 2-86A リークオフ温度	D/W HVH 戻り温度	RPV ヘローシール	S/C プール水温度 A	S/C プール水温度 B	備考
3/31 19:30	93.9		54.7	114.6	81.3	161.2				73.1	109.8	54.9		
3/31 19:50	94.4		55.3	114.1	80.9	163.5				73.6	104.2	54.9		
4/1 0:00	100.9		61.8	112.4	80.4	155.5				77.3	117.4	54.7		
4/1 0:00		98.1					84.9	93.2	63.8					
4/1 0:45	100.8		60.6	112.3	80.8	156.5				79.2	110.9	54.7		
4/1 5:15	92.7		59.4	115.9	83.6	158.8				73.5	105.9	54.6		
4/1 5:15		98.6					57.9	97.6	63.8					
4/1 5:45	92.6		59	116.3	83.4	159.1				73.6	103.4	54.6		
4/1 11:10	89.2		63	117.5	85.1	156				74.8	98.2	54.4		
4/1 11:10		98.8					67.1	98.3	64.1					
4/1 11:45	90.2		63.8	117.8	84.7	155.8				73.5	98.1	54.4		
4/1 15:00	90.9		63.8	118.6	86	151.2				75.5	98.6	54.3		
4/1 15:00		98.6					74.4	98.2	64.5					
4/1 15:30	90		63.9	118.3	85.6	149				76.7	98.8	54.3		
4/1 20:00	91.6		71.3	118.5	86	156				81.4	101	54.1		
4/1 20:00		100.4					79.7	98.1	64.5					
4/1 20:30	91.5		71.3	118.6	85.8	155.9				81.7	101	54.1		
4/2 1:00	90.7		73.9	119.4	87.6	156.3				84.2	102.5	54		
4/2 1:00		101.6					81.4	98.3	64.3					
4/2 1:30	90.8		73.8	119.4	86.4	155.7				82.5	103.1	54		
4/2 5:55	91.9		77.2	119.4	87.3	153.8				83.1	103	53.8		
4/2 5:55		101.1					58.5	97.8	64.4					
4/2 6:25	91.9		79.7	119.6	87.7	153.6				83.2	103.5	53.8		
4/2 11:05	93.3		78	119.6	88	154.8				88.4	104.7	53.7		
4/2 11:05		98.9					79.1	97.8	64.7					
4/2 11:40	91.9		79.3	118.9	88.2	154.9				89.1	104.2	53.7		
4/2 12:10	92.3		78.7	117.8	88.2	156.3				90.5	103.9	53.7		
4/2 12:10		100.7					67.6	96.7	64.7					
4/2 16:00	96.3		81.5	115	85.8	165.1				91.1	119.3	53.6		
4/2 16:00		102.8					79.1	92.1	64.7					
4/2 16:30	96.7		81.3	114.6	85.4	165.4				90	123.8	53.6		
4/2 21:00	93.8		82	114.9	87	160.6				64	129.9	53.5		
4/2 21:00		101.0					69.9	95.3	64.4					
4/2 21:30	93.9		81.8	114.7	87.6	160.9				74	127.4	53.4		
4/3 2:00	90.7		78.7	115.7	88.4	155.1				83.2	104.9	53.3		
4/3 2:00		100.0					56.6	99.4	63.7					
4/3 2:30	90.6		72.4	115.9	88.4	155.5				80.7	104.8	53.3		
4/3 7:00	91.3		82	115.7	90.4	156.6				91	106.2	53.2		
4/3 7:00		99.9					69.4	98.9	63.0					
4/3 7:30	91.2		82.3	115.5	90.6	157.1				90.8	106	53.1		
4/3 9:15	90.5		81.6	114.8	90.5	156.4				91	105.9	53.1		
4/3 9:15		102.2					66.9	98.9	63.2					
4/3 10:00	89.5		83	115.1	90.8	156				91.1	106.3	53.1		
4/3 10:30	90.6		83	114.3	90.7	156.5				94.2	106.2	53.1		
4/3 10:30		101.4					66.5	98.5	63.3					
4/3 11:00	89.6		83.1	114	90.8	156				92.1	106.7	53.1		
4/3 12:00	88.7		82.8	114.1	90.8	155.4				94.2	106.3	53		
4/3 12:00		101.7					59.5	98.6	63.3					
4/3 12:30	89.6		82.2	114.1	91	155.3				94.3	106.4	53		
4/3 13:00	89.7		82.9	114.3	91.4	154.7				94.5	106.4	53		
4/3 13:30	89.7		81.7	113.9	91.3	154.6				95	106.2	53		
4/3 17:00	89.9		79.7	113.4	91.6	155.1				95.9	107.8	52.9		
4/3 17:00		100.2					34.8	98.5	63.8					
4/3 17:35	89.9		79.3	113.5	91.5	154.9				93.8	108.4	52.9		
4/3 18:00	88		80.1	113.4	91.3	155.2				95.3	108.3	52.9		
4/3 18:00		99.3					35.1	98.7	63.7					

1F-3 温度に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	給水/スル N4B 温度	RPV 底部ヘッド上部	RPV 胴フランジ	圧力容器下部温度	RPV スタッドボルト温度	RPV 胴フランジ下部温度	逃し安全弁 2-71D 漏洩	逃し安全弁 2-71F 漏洩	主蒸気隔離弁 2-86A リークオフ温度	D/W HVH 戻り温度	RPV ヘローシール	S/C プール水温度 A	S/C プール水温度 B	備考
4/3 21:00	88.3		81.5	113.8	91.7	155.8				91.6	108.3	52.8		
4/3 21:00		100.6					37.7	98.5	63.5					
4/3 22:00	88.8		79	113.8	91.4	155.1				93.2	108.5	52.8		
4/4 3:00	89.6		81.5	114.1	92.8	154.7				92.8	109.2	52.6		
4/4 3:00		100.9					41.0	98.8	62.5					
4/4 3:30	89.8		80.1	114.1	92.2	155.4				94.9	109.4	52.6		
4/4 8:00	89.4		78.7	114.4	93.2	154.8				94.1	109.6	52.5		
4/4 8:00		104.7					44.0	99.0	62.3					
4/4 8:30	89.4		80.1	113.3	93.4	154.9				93	109.6	52.5		
4/4 9:30	90		80.8	113.7	93.6	154.3				93.7	109.8	52.5		
4/4 14:30	89.8		80.4	113.5	94.6	155.9				95.6	109.8	52.3		
4/4 14:30		104.2					48.5	99.0	63.3					
4/4 18:30	88.0		81.5	113.7	96.4	157.4				94.8	110.0	52.2		
4/4 18:30		105.1					51.1	98.7	63.4					
4/4 19:00	88.8		80.4	113.5	96.4	156.4				93.6	110.1	52.2		
4/5 0:00	90.2		82.5	106.7	97.7	167.4	52.2	95.3	62.3	89.3	124.5	52.1		
4/5 0:30	89.9		81.3	107.4	97.9	167.7	44.8	95.2	62.3	89.7	128.3	52.1		
4/5 5:10	81.5		79.2	113.5	98.4	160.5				94.2	110.5	51.9		
4/5 5:10		105.9					52.7	99.4	62.2					
4/5 5:40	84.7		80.1	113.7	98.1	159.9				92.7	109.9	51.9		
4/5 10:20	84.7		80.8	114.1	99.4	158.1				94.6	108.1	51.8		
4/5 10:20		106.5					59.4	99.5	62.7					
4/5 17:10	81.7		80	114.1	98.3	155.7				97.9	108.6	51.6		
4/5 17:10		107.7					46.1	99.3	63.5					
4/5 18:30	83.5		81.1	114.1	98.2	155.6				95.9	108.8	51.5		
4/6 0:00	84.4		84.1	114.1	99.2	154.9				97.3	109.5	51.4		
4/6 0:00		107.4					63.5	99.4	63.7					
4/6 6:30	74.6		83.6	114.7	99	154.6				94.6	110	51.2		
4/6 6:30		109.5					52.3	100.5	63.4					
4/6 12:30	78.8		84.9	115	99.3	152.7				94.9	110.6	51		
4/6 12:30		104.1					42.0	99.1	64.0					
4/6 18:00	83		85.2	114.2	99.9	153.6				97.3	110.7	50.8		
4/6 18:00		108.6					51.7	89.8	64.1					
4/7 0:00	78.2		85.8	115.6	100	153.9				96.8	111.9	50.6		
4/7 0:00		108.6					51.9	98.7	64					
4/7 6:00	83.4		86.2	115.8	98.8	152.5				96.8	114.2	50.4		
4/7 6:15	82.9		84.8	116.0	99.3	152.2	46.8	98.6	63.7	96.6	114.1			
4/7 12:00	88.3		84.8	112.3	97.6	153.3				97.3	189.6	50.2		
4/7 12:00		108.6					47.9	97.6	63.8					
4/7 12:40										95.5	197.3			
4/7 12:40							46.6	97.6		95.5				
4/7 18:00	85.7		84.7	111.6	98	145				93.3	138.1	50.1		
4/7 18:00		107.7					44.4	99.4	63.7					
4/7 19:30	86.6		84	111.6	98.4	144.5				91.9	135.1	50		
4/8 1:30	88.2		80.9	110.8	103.7	135.2				86.6	140	49.8		
4/8 1:35	87.8		80.6	111.1	103.4	135.7	95.1	99.9	113.4	86.3	144.4			
4/8 6:00	85.9		84.2	111.2	101.9	134.9				83.6	140.2	49.7		
4/8 6:15	85.8		84.7	110.9	102.5	135.1	82.3	99.4	63.3	83.9	140.4			
4/8 6:40	86.3		84.6	110.5	102.3	135.7				85.3	141	49.6		
4/8 12:00	88.8		84.3	110.7	120	134.2				83.8	144.6	49.5		
4/8 12:00		104.4					86.5	98.6	63.8					
4/8 18:00	86.3		84	111.1	109.1	139				85.4	145.1	49.3		
4/8 18:00		104.9					86.1	99.5	63.6					
4/9 0:00	99.2		84.3	107.5	102.4	144.3				86.1	182.8	49.1		
4/9 0:00		104					92.7	97.7	63.8					
4/9 6:15	96.6		75.5	109.4	100.6	141.1				76.2	146.9	48.9		

1F-3 温度に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	給水/スル N4B 温度	RPV 底部ヘッド上部	RPV 胴フランジ	圧力容器下部温度	RPV スタッドボルト温度	RPV 胴フランジ下部温度	逃し安全弁 2-71D 漏洩	逃し安全弁 2-71F 漏洩	主蒸気隔離弁 2-86A リークオフ温度	D/W HVH戻り温度	RPVヘローシール	S/Cプール水温度A	S/Cプール水温度B	備考
4/9 6:15		100.5					81.1	100.5	63.5					
4/9 12:25	96.6		73.4	109.2	100.4	140.4				83.5	138.8	48.8		
4/9 12:25		99.8					81.1	100.9	63.3					
4/9 18:25	97.3		68.9	109.8	100.1	140				81.6	144.5	48.6		
4/9 18:25		103.6					88.5	100.7	63.1					
4/10 0:00	98.7		68.1	110.4	102.3	139.9				87	149.7	48.4		
4/10 0:00		105.2					84.8	100.9	62.0					
4/10 6:00	91.7		58.9	110.8	104.8	139.5				89.1	153.9	48.3		
4/10 6:00		104.7					79.8	101.2	58.4					
4/10 12:00	95.3		65.5	111.2	101.9	141.6				85.7	159.6	48.1		
4/10 12:00		105.6					80.8	100.9	56.5					
4/10 18:00	96.3	103.8	70.2	111.6	100.9	142.8	77.2	101	61.3	90.3	164.3	47.9		
4/11 0:00	97.7	103.6	76.4	110.2	99.3	145.4	73.2	100.4	56.1	95.8	212.6	47.8		
4/11 6:00	97.7	103.9	77.4	110.5	100.7	142.8	77	100.2	56	91	161.1	47.6		
4/11 12:00	97	107.1	77.9	111	99.8	140.4	81.1	99.8	56.5	93.4	159.6	47.5		
4/11 18:30	97.9	108.8	86.6	112.7	104.6	143.5	96.1	99.5	56.1	85	160.8	47.2		
4/12 0:00	102	110.6	87.2	113.2	105.8	143.2	97.7	99.4	60.3	83.2	164.8	47.1		
4/12 6:00	105.4	110.6	86	115.6	106	141.4	102.4	99.4	61.9	84.4	166.6	47		
4/12 12:00	98.9	110.2	87	115.9	104.5	144.1	103.7	99	61.7	89.5	166.2	46.8		
4/12 15:10	98.6	110.4	83.4	115.4	109.4	138.7	99.5	98.3	62.8	79.4	168.9	46.8		
4/12 18:00	97.4	111.3	81.6	116.5	110.2	140.2	99.8	98.4	62.9	80.1	170.4	46.7		
4/12 22:10	96	111.6	81.5	119.3	111.4	144	103	98.3	62.1	84.9	170.8	46.6		
4/13 6:00	92.4	111.8	80.3	118.7	109.9	151.5	107.5	98.7	61.9	92.4	187.9	46.4		
4/13 12:10	92.2	112.7	79.2	117.3	110	153.4	107.8	98.7	62.4	93.4	195.7	46.3		
4/13 18:00	92.7	112.4	81.3	117.4	111.9	154.1	108.7	98.7	63	94.9	209	46.1		
4/14 0:00	90.4	115.7	80.2	122	115.3	161.5	110.4	98.9	62.9	96.1	246.1	46		
4/14 6:05	89.3	116.1	93.6	122.6	115.5	166.8	112.4	100	62.8	92.4	251.7	45.8		
4/14 12:00	89.9	115.6	77.8	121.7	113.1	164.9	111.4	98.7	63.1	93.9	253.6	45.7		
4/14 18:00	90	115.2	78.1	122.9	113.3	162.5	115.6	99	63.1	93.2	256.7	45.6		
4/15 0:00	91.2	115.2	78	121.1	112.4	162.2	115.4	98.6	62.9	87.7	261.1	45.4	45.4	
4/15 6:00	90.1	115.3	80.2	121.4	110.6	162.9	116.5	98.7	62.7	80.8	262.3	45.3	45.3	
4/15 12:00	89.6	116.1	79.5	121.5	112.4	167.3	118.8	98.8	63	82	263.4	45.2	45.2	
4/15 18:00	91.2	116.5	85.2	121.3	110.1	166.6	119.3	99.1	63.2	80.4	265.2	45	45	
4/16 0:00	91.4	116.6	92.8	122.1	111.7	166.6	120.5	99.1	63.1	93.9	266.9	44.9	44.9	
4/16 6:00	91.1	116.0	101.6	121.3	111.6	167.6	121.2	99.2	62.9	95.1	267.7	44.8	44.8	
4/16 12:10	89.3	115.8	95.3	119.7	113.5	168.7	120.8	98.7	63	97.9	269.2	44.6	44.6	
4/16 18:00	92.7	116.8	86.7	120.4	112.2	159.7	120.5	99	65.1	99.5	261.2	44.5	44.5	
4/17 0:00	89.3	117.1	89	121.7	113.6	160.5	122.3	99.3	63.9	99.1	258.7	44.4	44.4	
4/17 6:00	90.7	117.5	90.4	121.7	114.7	166.2	123.7	99.8	57.1	103.9	253.2	44.3	44.3	
4/17 14:00	98.4	112.4	98.4	118.6	106.8	147.2	123	100.3	57.4	104.7	249.5	44.1	44.1	
4/17 19:00	98.5	110.6	100.7	116.2	105.8	145.1	119.5	99.8	57.5	82.5		44	44.1	
4/18 0:00	98.5	110.4	101	115.2	104.9	143.2	119.2	100.4	57.1	81.8	242.8	43.9	43.9	
4/18 6:00	99.9	109.2	105.1	114.3	102.7	140.4	121.3	100.2	56.7	80.1	240.4	43.8	43.8	
4/18 12:00	101.2	108.4	106.5	113.2	102.7	137.8	119.4	100.4	57.1	78.9	236.9	43.7	43.7	
4/18 13:10	101.5	108.7	105.7	112.7	102.4	137.1	121.3	101	57.7	79.2	236.3	43.7	43.7	
4/18 13:45	101.6		105.5	112.4	102.2	136.2				76.2	236	43.6	43.6	
4/18 18:00	102.8	108.3	109.4	111.2	100.8	136.9	120.5	100.1	57.3	77.6	232.8	43.6	43.6	
4/19 0:00	102.6	108.0	110.6	111.2	99.7	131.6	119	100.1	57	78.6	229.7	43.5	43.4	
4/19 6:00	102.2	106.6	112.9	110.3	97.9	134.7	117.4	100.1	57.4	79.5	226.5	43.4	43.3	
4/19 12:00	101.1	106.6	113.2	109.8	97.4	135.1	118.9	100.3	57.5	80.4	221.6	43.2	43.2	
4/19 18:10	99.7	106.7	118.1	109.7	96.4	133.7	117.6	100.4	57.6	78.4	219.3	43.1	43.1	
4/20 0:02	98.5	106.6	120.4	109.5	96.3	132.7	113.9	100.3	57.1	78.3	216.6	43	43	
4/20 6:00	98.7	105.6	121.3	108.4	95.1	126.7	108.9	100.4	57	79.5	215	42.9	42.9	
4/20 12:00	100.2	104.7	123.7	107.5	95.8	124.8	111.8	102.6	57.1	71.5	210.7	42.8	42.8	
4/20 18:10	100.4	104.7	130.9	108.5	95.8	133.8	108.7	105.5	57.1	72	205.5	42.7	42.7	
4/20 23:50	100.7	104.7	135.3	110.9	96.7	135.4	96.1	104.3	57	58	199.3	42.7	42.7	

1F-3 温度に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	給水/スル N4B 温度	RPV 底部ヘッド上部	RPV 胴フランジ	圧力容器下部温度	RPV スタッドボルト温度	RPV 胴フランジ下部温度	逃し安全弁 2-71D 漏洩	逃し安全弁 2-71F 漏洩	主蒸気隔離弁 2-86A リークオフ温度	D/W HVH 戻り温度	RPV ヘローシール	S/C プール水温度 A	S/C プール水温度 B	備考
4/21 6:00	101.6	103.2	137.3	109.4	96.6	137.6	90.5	103.6	56.9	61.9	193.9	42.6	42.6	
4/21 12:00	100.4	104.4	139.7	110.4	96.9	140.2	73.6	103.6	57.2	69.4	192.6	42.5	42.5	
4/21 18:00	100	102.8	144.7	110	96.3	140	72.3	103.3	57.1	74.3	191.3	42.4	42.4	
4/22 0:00	99.5	103.3	146	110.9	119.1	142.2	67.8	102.5	57	65.8	142	42.3	42.3	
4/22 6:00	93.3	101.2	150.4	110.4	119.4	143.5	86.3	102.9	57.6	63.7	138.6	42.3	42.3	
4/22 11:50	92.4	104.2	148.8	111.6	116.1	146.3	77.2	102.6	57.8	62.8	137.9	42.2	42.2	
4/22 17:50	80.5	101.8	149.9	110.1	113.3	146.2	81.7	102.3	58.5	57.3	136.6	42.1	42.1	
4/23 0:00	81.7	100.7	150	109.2	110.8	148.1	71.8	102.2	58.6	58.1	135.2	42.1	42.1	
4/23 6:15	85.9	98.2	154.9	109.4	108.5	108.9	65.2	101.4	58.9	56.2	134.2	42	42	
4/23 11:55	85.7	94.8	152.1	108.6	104.3	129.5	72.4	100.6	59.2	55.7	132.9	41.9	41.9	
4/23 18:00	81.1	90.0	153	110.1	100.6	144.4	80.5	100.6	59.4	57.3	130.6	41.9	41.9	
4/24 0:00	79.1	94.6	155.7	109.6	102.7	150.4	81.9	99.5	59.6	64.4	129.6	41.8	41.8	
4/24 5:50	81.1	93.2	160.7	109.9	104.3	151.9	79.4	99.5	59.3	63.5	128.3	41.8	41.8	
4/24 12:00	65.5	95.6	163.2	110.6	102.9	140.5	74.9	98.6	59.4	65.2	126.6	41.7	41.7	
4/24 18:00	71.6	94.6	165.5	110.2	102.8	142.7	68	98.3	59.4	65.3	126.6	41.7	41.7	
4/25 0:00	74.6	93.0	169	110.8	103.4	129.6	60.4	98.4	59.2	67.8	124.3	41.6	41.6	
4/25 6:00	72.5	91.2	165.9	109.3	99.3	130	53	98.5	58.9	70.2	122.5	41.6	41.6	
4/25 11:00	68.8	86.4	164.8	110	99.5	145.8	43.2	97.8	59.6	69.5	120	41.6	41.5	
4/25 17:00	77.7	85.3	163.8	110	98	153	53.6	97.3	59.5	61.4	117.6	41.5	41.5	
4/25 23:00	84.9	92.7	155.7	109.8	98.8	158.4	62.6	96.7	59.2	64.5	103.1	41.4	41.4	
4/26 5:00	67.9	92.7	151	110.4	94.9	156.8	66.7	97	59	67.3	117.9	41.4	41.4	
4/26 9:00	82.5	90.7	149.4	110.7	97	158	43.4	96.7	59.1	69	121.5	41.4	41.4	
4/26 17:00	86.2	93.9	154.8	110.5	94.3	160.7	62.4	96	59.6	71.2	122.2	41.3	41.3	
4/26 23:00	85.6	95.8	156.6	110.7	92	158.7	63.2	96.1	59.7	96.7	122.2	41.2	41.2	
4/27 5:00	72	95.1	153.1	110.7	94.3	157	51.7	96.3	59.9	101.9	121.7	41.2	41.2	
4/27 11:00	82.3	96.4	150.4	110.3	95.3	153.7	50	97.3	59.9	103.6	123.4	41.1	41.1	
4/27 17:00	83.2	95.7	143.2	109.9	92.4	156.8	36	96.7	60.6	104	124.6	41.1	41.1	
4/27 23:00	84.6	96.4	137.1	110.2	90.5	152.1	56.6	97.2	60.7	102.9	124.1	41.1	41.1	
4/28 5:00	86	98.6	129.5	109.6	92.7	150.9	57.8	96.2	60.9	102.1	124.7	41	41	
4/28 11:00	85.1	102.1	127.2	109.4	91.3	154.4	54.7	95.6	60.7	98.9	125.4	41	41	
4/28 17:10	83.5	101.4	124.1	110	94.9	150.1	54.7	96	60.6	95.5	128	41	41	
4/28 23:00	82.4	103.1	120.6	112.1	92.2	149.7	96.3	96.8	60.5	98.1	129.1	40.9	40.9	
4/29 5:00	81.3	104.1	114.7	112.7	91.6	150.8	85.1	96.7	60.2	98.6	128.3	40.9	40.9	
4/29 11:00	80.6	105.2	111	112.9	84	151.7	84	96.7	60.3	97.2	127.4	40.9	40.9	
4/29 17:00	80.9	105.6	105.1	113.7	83.7	151.2	84.5	96.3	60.4	97.6	127.6	40.8	40.8	
4/29 23:00	81.6	107.9	106.2	113.3	83.2	147.1	84.8	96.1	60.1	97.9	128.6	40.8	40.8	
4/30 5:00	83.6	111.6	100.9	113.1	84.6	150	81.6	97	60	101.2	125.3	40.7	40.7	
4/30 10:00	84.6	113.8	100.6	114.7	87.6	152.1	79.2	96.2	60.4	100.2	129.7	40.7	40.7	
4/30 11:30	84.8	114.7	101.2	113.4	88.2	150	79.8	96.5	60.3	96.9	128.8	40.7	40.7	
4/30 17:00	89.1	117.4	98.5	116.5	91.6	153	99.7	96.9	61	96.7	134.7	40.7	40.7	
4/30 23:00	90.5	119.2	98.2	116.6	97.6	154.6	94.3	96.6	61.2	99.3	137.3	40.6	40.6	
5/1 5:00	93.7	122.3	99.6	116.5	98.8	154.6	91.3	96.9	61.2	101.7	137.3	40.6	40.6	
5/1 10:15	90.8	124.1	102.2	118.4	102.7	153.6	91.7	97.2	61.4	101.7	138.7	40.6	40.6	
5/1 17:00	96.1	128	102.9	119.9	104.6	153.9	107.2	97.7	61.6	99.9	141.7	40.5	40.5	
5/1 22:50	96.8	131.7	104.4	122.4	117.2	157	104.4	97.5	61.6	101.5	188.2	40.5	40.5	
5/2 5:00	99.2	134.3	106.4	123.6	122.5	156.7	108.9	97.1	61.2	100.4	188.1	40.5	40.5	
5/2 11:00	100.8	140.9	115	125.3	127.8	156.8	112.7	98.6	61.2	108.3	189	40.5	40.5	
5/2 17:00	95.1	149.2	123.6	127.8	131.2	156.6	112	97.5	61.3	96.6	201.7	40.4	40.5	
5/2 23:00	108	159.9	135.6	130.1	135.4	153.4	109.5	99.3	61.1	92	212.3	40.4	40.4	
5/3 5:00	111.6	182.1	147.1	128.5	139.3	157.2	119.5	100	60.9	106	202.2	40.4	40.4	
5/3 11:00	116.6	184.3	150.1	135.1	148.6	161.2	129.3	101.1	60.8	100.5	205	40.4	40.4	
5/3 17:00	112.6	194.6	158.7	136.7	157.9	162.9	134.9	100.1	60.9	93.1	200.8	40.3	40.4	
5/3 23:00	115.4	203.7	176.7	135.6	167.7	165.9	141.8	100.8	60.7	99.9	198.2	40.3	40.3	
5/4 5:00	122.6	210.8	184.8	138.6	169.4	167.8	143.7	101.9	60.7	103.5	194.2	40.3	40.3	
5/4 11:00	128.5	217.1	125.7	140	175.1	169.6	153.2	103	60.7	111.2	213.1	40.3	40.3	
5/4 14:00	119.9	220	124.2	139.4	165.2	170.5	150.6	102.4	60.6	104.2	215	40.3	40.3	

1F-3 温度に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	給水/スル N4B 温度	RPV 底部ヘッド上部	RPV 胴フランジ	圧力容器下部温度	RPV スタッドボルト温度	RPV 胴フランジ下部温度	逃し安全弁 2-71D 漏洩	逃し安全弁 2-71F 漏洩	主蒸気隔離弁 2-86A リークオフ温度	D/W HVH 戻り温度	RPVヘローシール	S/Cプール水温度A	S/Cプール水温度B	備考
5/4 17:00	135.1	221.2	124.3	141.2	165.2	171.2	132.2	103.1	60.5	109	230.9	40.2	40.3	
5/4 23:00	133.4	227.3	214.9	139.9	169.8	173.2	150.2	103.3	59.9	115.7	217.1	40.2	40.2	
5/5 2:00	133.1	231.3	222.2	141.2	170	172.6	155.3	103.8	59.7	115.5	220.3	40.2	40.2	
5/5 5:00	144	233.7	228	142.7	171.9	173	145.2	103.6	59.6	119.6	222.2	40.2	40.2	
5/5 11:00	156.6	239	240.7	143.5	175.6	172.5	169.6	103.7	60	117.7	228.1	40.2	40.2	
5/5 17:00	157.5	244.4	252	145	184.3	173.1	151.3	103	60.5	124.4	225.3	40.1	40.2	
5/5 23:00	156.1	249.7	261.4	147.2	211.5	172.9	176.8	103.2	61.1	125.9	234.1	40.1	40.1	
5/6 5:00	162	255.8	273	146.8	220.3	173	181.1	103.7	61.3	131.9	238.3	40.1	40.1	
5/6 11:00	163.5	258.6	277.4	147.4	224.8	174.8	183.8	104.9	61.6	137.1	243.1	40.1	40.1	
5/6 17:00	171	261.4	286.5	148	230.9	175.1	178.5	105.2	61.9	141.7	219.3	40.1	40.1	
5/6 23:00	182.1	262.9	291.7	148.7	233.5	174.7	189.5	106.2	62.1	147.5	199.1	40.1	40.1	
5/7 5:00	180.2	262.9	298	149.6	236.1	174.8	190	106.7	62.2	149.5	198.5	40	40.1	
5/7 11:00	163.2	260.9	300.7	150.3	162.2	176.2	181.8	107.7	62.6	153	206	40	40.1	
5/7 17:00	193.8	259.3	303.8	150.4	245.4	174.2	187.6	107.7	62.8	155.9	208.3	40	40	
5/7 23:00	202.3	258.4	307.3	152.2	250.2	172	187.1	108.6	63	154.2	204.4	40	40	
5/8 5:00	202.1	255.6	310.1	151.9	253.6	173.3	158.2	108.8	63	157.6	208.6	40	40	
5/8 11:00	206.2	256.3	314.5	151.3	253.8	175.6	122.9	109.4	63.1	157.7	207.3	40	40	
5/8 17:00	217.2	236	322.9	151.9	206.3	173.2	118.4	110.6	63.4	156	207.3	40	40	
5/8 23:00	217.2	239.4	326	153	235.3	172.2	118.4	111.2	63.2	157.1	207.2	40	40	
5/9 5:00	210.4	239.8	329.4	153	250.2	171.7	104.6	112.4	62.9	154.5	209.7	40	40	
5/9 11:00	216.4	238.4	333.9	154.3	246.2	173.3	109.5	113.3	63.1	147.4	209.7	40	40	
5/9 17:00	216.4	231.2	332.9	145.8	241.5	174.3	105.5	113.4	63.4	149.2	208.6	40	40	
5/9 23:00	218.7	237.1	300	150.4	194	173.1	107.3	113.4	63.5	145.3	207.4	40	40	
5/10 5:00	192.7	237.1	132.4	150.6	167.1	171.9	105.4	113.2	63.7	143.2	205.5	40	40	
5/10 11:00	214.5	234.2	121.5	151.9	148.7	170.6	96.3	113.6	63.9	144.8	205.1	40	40	
5/10 17:00	215.5	230.7	122	151.7	214.8	168.9	90.7	114.2	63.8	144.1	203.9	40	40.1	
5/10 23:00	218.7	235.2	121.6	152.5	223.1	167.4	95.8	114.9	63.3	142.6	203.7	40	40.1	
5/11 5:00	215.3	236.4	155.9	152.4	223.9	167.4	104.0	115.5	63.2	142.6	202.6	40	40.1	
5/11 11:00	220.3	231.3	125.7	149.4	221.2	162.2	100.4	116.0	63.5	135.6	202.9	40	40.1	
5/11 17:00	221.7	221.7	134.8	151.5	162.9	160.9	99.2	116.1	63.6	138.9	202.2	40	40.1	
5/11 22:50	216	230.5	136.7	151.2	161.6	160.8	85.2	116.3	63.2	137.5	200.8	40.1	40.1	
5/12 5:00	215.9	232.2	280.9	150.2	156.6	160.2	99.6	116.1	62.9	136.1	199.6	40.1	40.1	
5/12 11:15	189.2	232	283.6	149	202.7	161.2	93.3	115.4	62.4	133.9	197.7	40.1	40.1	
5/12 16:50	183.5	242.7	284.1	148.8	200.7	160.3	98.7	115.5	63	132.8	196.2	40.1	40.1	
5/12 20:00	195.3	237.1	289.2	148.6	195.7	165.2	100.8	114.5	63.6	132.1	191.6	40.1	40.2	
5/12 23:00	161.5	244.8	295.6	149.9	185.1	167.5	99	113.6	63.8	127.9	186.2	40.1	40.2	
5/13 2:00	181.8	238	233	146	135	168.2	98.9	111.4	63.9	130.5	180.4	40.1	40.2	
5/13 5:00	170.5	241.5	127.3	145.7	161.8	170.2	96.3	111	64.1	130.5	179.9	40.1	40.2	
5/13 8:00	170.6	225.9	122.4	146	167	171.4	94.4	110.9	64	127.7	180.3	40.1	40.2	
5/13 11:00	155.4	224	121.2	142.7	155.7	173.3	88.4	109.9	64	127.8	176.8	40.1	40.2	
5/13 14:00	150	219.8	124.4	145	146.6	175.7	89.8	109.7	63.9	127.5	172.8	40.1	40.2	
5/13 17:00	163.3	222.9	123.4	144.7	156.5	179.7	82.3	108.6	63.7	127.8	200.7	40.2	40.2	
5/13 20:00	158	226.1	120.4	146.7	162.7	184.9	84.2	108.7	63.7	128.6	199.3	40.2	40.2	
5/13 23:00	162.2	228.6	119.5	146.2	171.5	186.2	70	107.8	63.4	129.4	198.4	40.2	40.2	
5/14 2:00	161.8	233.3	120	146.1	180.2	189	63.8	108.5	63.4	125.8	185.9	40.2	40.2	
5/14 5:00	154.9	233	250.5	148.1	185.1	194.5	41.9	108.5	62.8	125.3	171.9	40.2	40.2	
5/14 8:00	165	236	260.9	150	190.2	197	50.5	108	62.7	133.6	177.7	40.2	40.3	
5/14 11:00	164.8	237.3	260.6	147.1	201.2	205.5	49.6	107.2	63.6	137.1	183.5	40.2	40.3	
5/14 14:00	154	236.2	243.4	146.3	200	207.2	52.8	104.7	64.2	132.7	184.3	40.2	40.3	
5/14 17:00	161.4	252	266.6	151.5	229.5	217.7	61.9	122.2	64.2	153.7	211.9	40.2	40.3	
5/14 20:00	157.7	256	275.3	144.9	241.7	234.5	67.4	131.7	64.1	168.2	232.6	40.3	40.3	
5/14 23:00	116.3	259.1	296.3	139.5	254.2	239	65.3	142	63.9	179.4	242.3	40.3	40.3	
5/15 2:00	133.4	270.6	295.9	137.2	249.2	245.6	37.2	148.1	64	187.4	248	40.3	40.4	
5/15 5:00	139.8	275.5	297	136.5	256.6	246.3	17.9	154.7	63.9	197.5	241.1	40.3	40.3	
5/15 8:00	140.1	272.6	297.5	139.4	256.3	250.3	4.1	155.5	64	196.5	235.4	40.3	40.4	
5/15 9:00	138.9	274.9	297	137.4	223.3	252.4	15.5	155.2	64	195.2	222.4	40.3	40.4	

1F-3 温度に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	給水/スル N4B 温度	RPV 底部ヘッド上部	RPV 胴フランジ	圧力容器下部温度	RPV スタッドボルト温度	RPV 胴フランジ下部温度	逃し安全弁 2-71D 漏洩	逃し安全弁 2-71F 漏洩	主蒸気隔離弁 2-86A リークオフ温度	D/W HVH戻り温度	RPVヘローシール	S/Cプール水温度A	S/Cプール水温度B	備考
5/15 11:00	141.1	264.3	294.6	139	197	254.7	35.9	154	64.1	196.2	202.4	40.4	40.4	
5/15 14:00	157.7	248.5	291.8	139.9	269.6	259.2	39.9	151.4	64.3	196.8	225	40.4	40.4	
5/15 17:00	152.6	235.1	286.6	144.2	192.6	261.4	53.4	149.8	64.5	180.9	235.2	40.4	40.5	
5/15 20:00	149.3	234.4	283.2	142.5	196.6	259.2	42.7	148.2	64.4	178.8	214.3	40.4	40.5	
5/15 23:00	146.3	227.5	283.9	142	251.3	258.6	46.1	145.4	64.4	179.5	211.6	40.5	40.5	
5/16 2:00	149	224.5	278.3	142.6	250.1	262.7	51.7	142.3	64.3	178.5	206.9	40.5	40.5	
5/16 5:00	141.3	216.5	269	136.2	258.6	267	27	137.7	64.2	168.3	196.8	40.5	40.6	
5/16 8:00	145.7	214.9	261.8	134.7	257.3	279.1	67.3	133.5	64.2	165.8	170.3	40.5	40.6	
5/16 11:00	143.4	212.9	259.2	133.2	202.3	270.2	94.5	131.8	64.3	170.3	170.8	40.6	40.6	
5/16 14:00	138.9	206.4	258.2	130.9	195.7	268.7	92.1	131	64.5	172.1	165.6	40.6	40.6	
5/16 17:00	138.4	202.8	256.8	129.8	231	265.3	88.6	130.1	64.8	177.6	154.2	40.6	40.7	
5/16 20:00	141.4	207.8	255.5	127.2	236	265.4	87.1	128.3	65	174.8	146.2	40.6	40.7	
5/16 23:00	137.1	210	257.4	130.2	233	264	76.1	127.2	65.2	172.6	140.3	40.7	40.7	
5/17 2:00	138.6	211.4	258.7	129.7	170.4	263.8	66.7	128.7	65.4	171	133.8	40.7	40.7	
5/17 5:00	137.5	208.8	259.3	129.5	160.1	259.5	64.3	127.5	65.5	167.7	133.8	40.7	40.8	