


福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所における耐震設計上考慮していない断層等

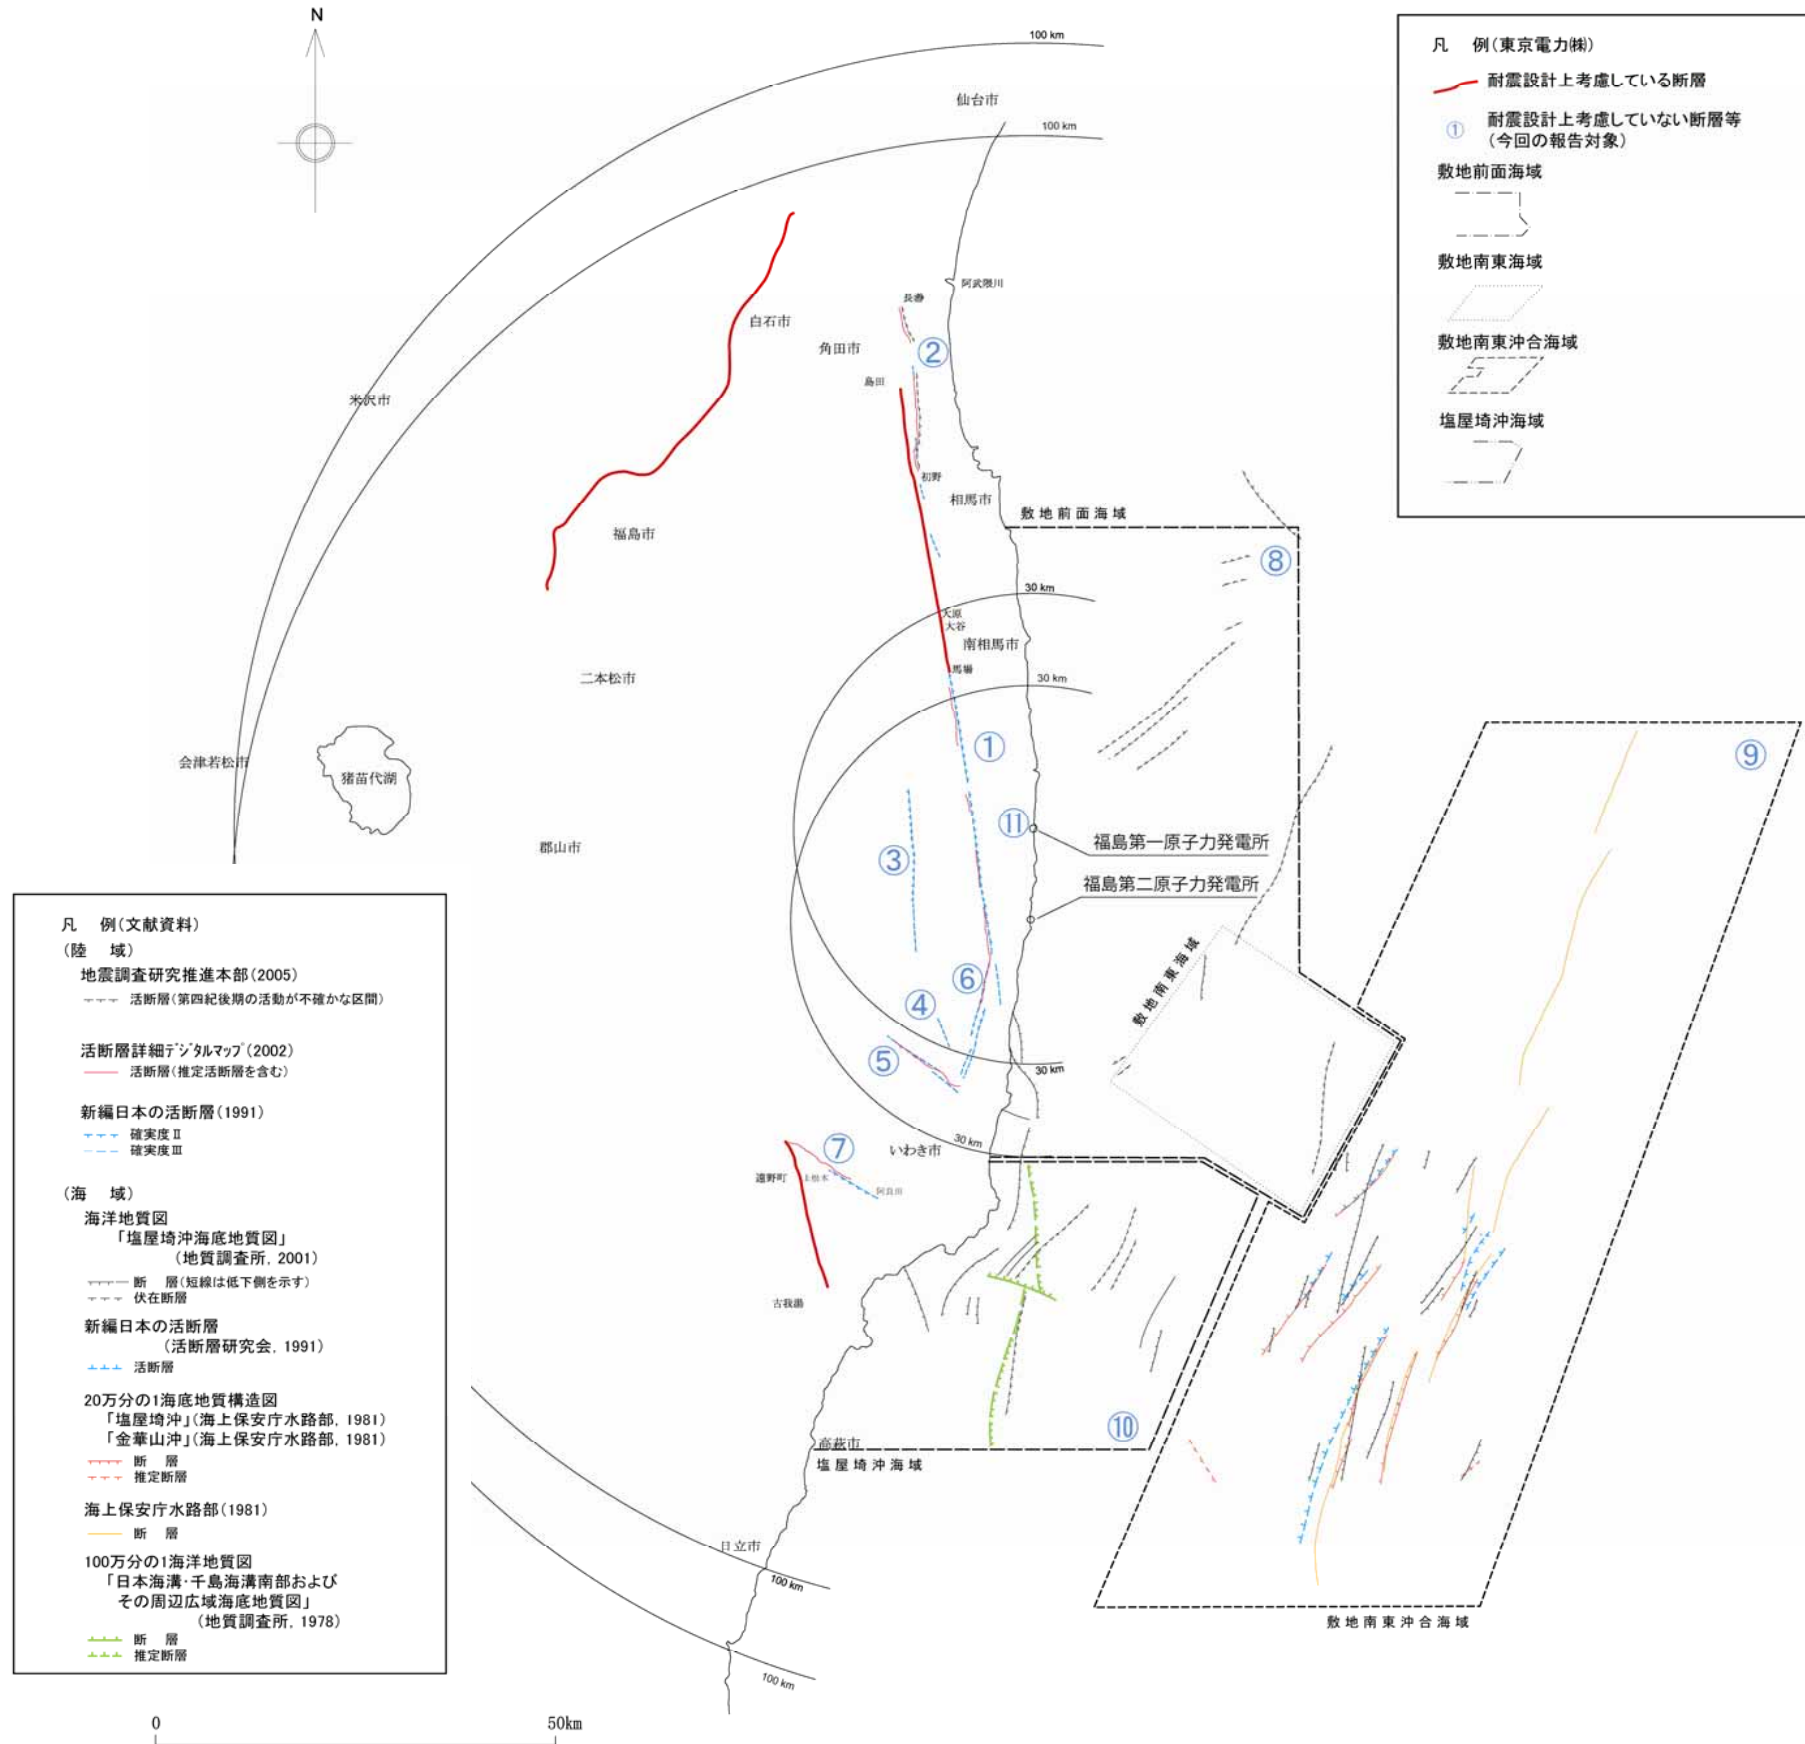

耐震設計上考慮していない断層等※1

| No. | 名称 | 長さ※2 |
|-----|-------------------------|---------|
| ① | ふたば 双葉断層南部 (ばば以南) | 46 km |
| ② | そうま 相馬断層 (双葉断層北部) | 45 km |
| ③ | はたかわ 畑川断層 | 43.5 km |
| ④ | やくき 八茎断層 | 4.5 km |
| ⑤ | ふたつや ニツ箭断層 | 12.5 km |
| ⑥ | おおさか あしざわ 大坂-芦沢リニアメント | 4km |
| ⑦ | ゆのたけ 湯ノ岳断層 | 13.5 km |
| ⑧ | 敷地前面海域の断層 | — |
| ⑨ | 敷地南東沖合海域の断層 | — |
| ⑩ | しおやざき 塩屋埼沖海域の断層 | — |
| ⑪ | 福島第一原子力発電所敷地内の断層 (名称なし) | — |

※1: 活動性を否定している断層であり、文献等で示されている断層等のうち、その長さや敷地からの距離を考慮して敷地に与える影響が小さいものは除外

※2: 空中写真判読結果に基づく長さ